

Suvestinė redakcija nuo 2025-11-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [26-852](#); Žin. 2005, Nr. [127-0](#), i. k. 105231GISAK00000064

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2005 m. vasario 18 d. Nr. 64
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“, 11.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles (pridedama).“

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS

KAZYS ZULONAS

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64
(Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 27 d.
įsakymo Nr. 1-223 redakcija)

BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.

2. Be šių taisyklių, būtina eksploatuojamame objekte užtikrinti statinio techniniame (techniniame-energetiniame) pase numatytų gaisrinės saugos sistemų veikimą, gaisrinės saugos sprendinių įgyvendinimą ir laikytis kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

3. Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos pagal kompetenciją, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir nesumažindamos reikalavimų, numatytų šiose taisyklėse bei kituose gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali parengti ir, suderinusios su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), patvirtinti įmonių, įstaigų, organizacijų gaisrinės saugos taisykles.

4. Šiose taisyklėse minimas statinio atsparumo ugniai laipsnis, statinio konstrukcijų ir statybos produktų degumo klasės, pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogo ir gaisro pavojų, priešgaisrinių užtvarų (sienų, pertvarų, perdangų, durų, vartų, liukų, vožtuvų) tipai ir atsparumas ugniai nustatomi pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

5. Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos (1 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

6. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje rengiamas pagal 2 priede nurodytus reikalavimus.

7. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje organizuojami šie valstybės tarnautojų ir darbuotojų

instruktažai gaisrinės saugos klausimais:

- 7.1. įvadinis (bendras);
- 7.2. periodinis (darbo vietoje);
- 7.3. papildomas (darbo vietoje).

8. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, o periodinis instruktažas darbo vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, *Žin.*, 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

9. Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

10. Visi instruktažai registruojami įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo nustatyta tvarka (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

11. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl Kriterijų įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“ patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Savanorio ugniagesio, nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, įvadinio mokymo programą, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, *Žin.*, 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

II SKYRIUS TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

13. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai teritorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

14. Įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat gyvenamųjų pastatų ir sodininkų bendrijų teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

15. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi. Tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, turi būti laisvi ir neužkrauti.

16. Įmonės, asmenys, atliekantys kelių remonto ar priežiūros darbus, kurie trukdo gaisriniais automobiliams važiuoti, privalo iš anksto raštu informuoti artimiausią Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžią įstaigą: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo kelio ruožo schemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

17. Automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

18. Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

19. Įmonės, įstaigos ir organizacijos teritorijoje turi būti pažymėtos žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

20. Įmonėje geležinkelio pervažos turi būti laisvos, o jų danga – išklota geležinkelio bėgių aukštyje.

21. Įmonių, įstaigų, organizacijų pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami įspėjamieji ženklai arba užrašai.

22. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogius ir degius produktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

23. Draudžiama degias medžiagas sandėliuoti ant rampų ar prie įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatų arčiau kaip 2 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

24. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

25. Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

26. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose būtina:

26.1. prekybos vietų išdėstymą suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniu struktūriniu padaliniu;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

26.2. kas 30 m tarp prekybos eilių palikti ne siauresnes kaip 1,5 m praeigas, kertančius pagrindines praeigas.

26.3. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

ANTRASIS SKIRSNIS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŪJŲ NAMŲ, GARAZŲ, SODŲ BENDRIJŲ TERITORIJOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

27. Daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijose turi būti:

27.1. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

27.2. laiku nuvalytas sniegas nuo privažiavimo prie vandens telkinių ir gaisrinių hidrantų kelių;

27.3. kontroliuojama, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos. Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

28. *Neteko galios nuo 2017-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

TREČIASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

29. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

30. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.

31. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

32. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse draudžiama:

32.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

32.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

32.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

32.4. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.* 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

32.5. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

32.6. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

KETVIRTASIS SKIRSNIS DEGALINIŲ TERITORIJOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

33. Atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį leidžiama ne arčiau kaip 20 m nuo degalinės rezervuarų ir pildymo kolonėlių. Rūkyti leidžiama tik ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo rezervuarų ir pildymo kolonėlių specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

34. Degalinės teritorijoje leidžiama laikyti buitinių dujų balionuose ne didesnę kaip 1340 kg dujų kiekį ir ne arčiau kaip 5 m nuo degalinės pastatų ir įrenginių.

35. Pylimo ir matavimo vamzdžių šuliniai turi būti uždengti, o jų dangčiai – sandarūs.

36. Pilti naftos produktus į degalinės rezervuarus būtina uždaruoju būdu. Išpylimo žarnų antgaliai neturi kelti kibirkščiavimo.

37. Automobilinė cisterna degalų išpylimo metu turi būti įžeminta. Kiekviena automobilinio traukinio cisterna turi būti įžeminta atskirai, kol iš jos neišpilti naftos produktai.

38. Perkūnijos metu pilti naftos produktus į rezervuarus draudžiama.

39. Naftos produktų cisternos ir degalinės kolonėlės bei jų įranga turi būti remontuojama kibirkščiavimo nekeliančiais instrumentais.

40. Dujų automobilinė cisterna, baigus pildyti dujų rezervuarą, turi būti atjungta nuo

rezervuaro. Dujų automobilinems cisternoms, kurios nepildo dujų rezervuarų, degalinės teritorijoje stovėti draudžiama.

41. Pilant į transporto priemonės degalus, būtina laikytis šių reikalavimų:

41.1. atsitiktinai išlieti degalai turi būti užpilti smėliu arba specialiu sorbentu, sumirkęs smėlis ir tepaluotos valymo priemonės – sudėtos į sandarias metalines dėžes ir išvežtos iš aikštelės;

41.2. transporto priemonių varikliai turi būti išjungti;

41.3. keleiviai iš autobusų ir mikroautobusų salonų turi būti išlaipinti;

41.4. degalų pylimo sistema turi būti sandari, antgaliai degalams pilti – techniškai tvarkingi;

41.5. degalai turi būti pilami tiesiai į kuro bakus. Degalus taip pat galima pilti į tam skirtus indus su sandariais kamščiais.

42. Transporto priemonių dujų balionų pripildymo metu būtina laikytis šių reikalavimų:

42.1. visi keleiviai iš transporto priemonės privalo išlipti prie pažymėtos pavojingos zonos ribos;

42.2. transporto priemonės už pavojingos zonos ribų statomos tokiu atstumu, kad galėtų manevruoti ir išvažiuoti iš degalinės teritorijos;

42.3. prieš pradėdamas pildyti dujų balioną, transporto priemonės vairuotojas privalo išjungti variklį (degimą);

42.4. pildymo metu pastebėjus dujų nuotėkį, pildymo operaciją būtina nedelsiant nutraukti, o transporto priemonę, neužvedant variklio ir neįjungiant žibintų – nustumti į saugią vietą. Kitoms transporto priemonėms į degalinės teritoriją įvažiuoti galima tik išsipylusioms dujoms išsisklaidžius ir išgaravus.

43. Transporto priemonėje rankiniu jungikliu keisti degalų rūšį degalinės teritorijoje draudžiama.

44. Jeigu dujų pripildytos transporto priemonės variklis neužsiveda, ji turi būti nustumta nuo pildymo kolonėlės ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

PENKTASIS SKIRSNIS DURPYNŲ TERITORIJOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

45. Prie miško esančiu eksploatuojamo durpyno pakraščiu turi būti iškastas griovys, kuriame gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarių nutirpus sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar kol iškris sniegas) nuolat būtų vandens. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje ne mažesniu kaip 50 m atstumu iki miško turi būti iškirsti spygliuočių medžiai, pomiškis, trakas ir pašalintos medienos atliekos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

46. *Neteko galios nuo 2012-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

47. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje turi būti įrengti ne mažesni kaip 1 000 m³ talpos gaisriniai vandens rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 1 000 m atstumu vienas nuo kito. Rezervuarų gali atstoti minėtu atstumu įrengtas ne trumpesnis kaip 500 m ilgio vandens surenkamasis kanalas, kuriame bus užtikrintas ne mažesnis kaip 0,6 m vandens lygis. Durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai turi būti užtikrinta galimybė privažiuoti prie rezervuarų ir vandens surenkamųjų kanalų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

48. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu eksploatuojamame durpyne turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už durpyno darbuotojų veiksmų kilus gaisrui koordinavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

49. *Neteko galios nuo 2012-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

50. Durpyno teritorijoje draudžiama rūkyti, išskyrus tam tikslui įrengtas vietas. Tai turi nurodyti matomose vietose pastatyti ženklai.

51. Durpyne draudžiama kurti laužus, deginti žolę ar samanias. Išskirtus krūmus ir išrautus kelmus privaloma pašalinti iš durpyno.

52. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

53. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurioms priklauso per durpyną nutiestos elektros ir telefono ryšio linijos, privalo kasmet iki gaisrams kilti palankaus laikotarpio pradžios iš šių linijų apsaugos zonų išvalyti šiukšles, iškirsti ir pašalinti medžius bei krūmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

54. Vidaus degimo variklius turinčias transporto priemones vairuojantys asmenys eksploatuojamame durpyne privalo:

54.1. dirbti tik specialiai tam tikslui parengta savaeigė technika, kurios vidaus degimo variklio įkaistančios dalys yra apsaugotos nuo dulkių ir degių medžiagų patekimo ant jų;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

54.2. nedelsdami šalinti pastebėtus gaisro židinius, atsiradusius nuo pravažiavusios transporto priemonės;

54.3. turėti kibirą, kastuvą ir gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos.

55. Draudžiama durpyne išpilti degalus ar tepalą. Netyčia išlietų degalų ar tepalų vietą būtina užberti sausu smėliu ar žemėmis.

56. *Neteko galios nuo 2012-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin. 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25) ; Žin. 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

57. Durpių laikymo aikštelės turi būti tvarkingos ir švarios. Jų neturi plauti grunto ir poplūdžio vandenys, galintys nutekėti už aikštelės (sandėlio) ribų. Aikštelę draudžiama iškloti medžio danga.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

58. Eksploatuojamame durpyne turi būti reikiamas gaisro gesinimo priemonių kiekis (10 priedas).

III SKYRIUS

STATINIAI IR PATALPOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

59. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojamiems statiniams ir patalpoms.

60. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių (5 priedas).

61. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

62. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai turi būti įrengti patalpose, kurių plotas didesnis kaip 50 m² arba kuriose yra įrengtos dvejys ir daugiau durų, ir išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

63. Priešgaisrinės durys, vartai, liukai turi būti techniškai tvarkingi, jų sandarumo tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

64. Žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal 6 priede nurodytus reikalavimus.

65. Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas ir žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis, o šių kelių koridoriuose ir laiptinėse draudžiama įrengti veidrodžius ir durų imitacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

66. Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

67. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

68. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus:

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

68.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

68.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

68.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu. Pataisos namuose, patalpose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, raktas gali būti laikomas pas budėtoją ir (ar) atsakingą už žmonių evakavimą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti patalpų (kamerų, palatų, kambarių), bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris ar liukus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-472](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

69. Kilus gaisrui, naudoti lifthus, eskalatorius ir keltuvus žmonėms evakuoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

70. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

71. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias ir kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogs ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

72. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

73. *Neteko galios nuo 2016-01-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

74. Patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

75. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkom.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

76. Iš rūsių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

77. Pastatuose esantys šiukšliavamzdžiai ir jų vožtuvai turi būti sandarūs.

78. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

79. Draudžiama naudotis atvira ugnimi A_{sg}, B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

80. Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

81. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti sandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.

82. Vietose, kuriose gali susidaryti ypač degių, labai degių ir degių medžiagų ir preparatų (garų, degių dujų, aerosolių, dulkių), reikia naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

83. Prie įėjimo į gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

84. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

85. Į A_{sg}, B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatus ir patalpas motorinėms transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama.

ANTRASIS SKIRSNIS GYVENAMIEJI PASTATAI IR PATALPOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

86. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:

86.1. bendrojo naudojimo laiptinėse, koridoriuose, balkonuose, avariniuose išėjimuose laikyti degias medžiagas ir daiktus, trukdančius žmonių evakavimuisi gaisro atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

86.2. *Neteko galios nuo 2018-05-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-472](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

86.3. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

86.4. užtverti, užkrauti rūsiuose praeigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

87. Sodybos tipo gyvenamuosiuose namuose, sodo namuose (vasarnamiuose), butuose leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 litrus ypač degių, labai degių ir degių skysčių specialiai tam skirtoje taroje.

88. Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:

88.1. naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buitinais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;

88.2. atsargiai elgtis su ugnimi, buitinais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis;

88.3. nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių.

88.4. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

88.5. gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [1-472](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

TREČIASIS SKIRSNIS

PRAMONĖS, GAMYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

89. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

90. Gamybinėse patalpose nuo įrenginių turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos. Valymo terminai nustatomi pagal technologinius reglamentus ir nurodomi gaisrinės saugos instrukcijose. Metalų drožlės ir panaudotos valymo medžiagos turi būti dedamos į metalines uždaromas dėžes, o darbo laikui pasibaigus – išnešamos iš patalpų.

91. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi dulkės, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

92. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIAI, GYDYMO, PASLAUGŲ PREKYBOS, MOKSLO, KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

93. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensijų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė (7 priedas).

94. Gydomo paskirties pastatuose, kuriuose gydomi riboto judėjimo funkciją turintys ligoniai, kiekvienam šešetui ligonių turi būti ne mažiau kaip vieneri neštuvai arba vežimėlis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

95. Ligoninių palatose atstumai tarp lovų turi būti ne mažesni kaip 0,8 m, o pagrindinis takas – ne siauresnis kaip 1,2 m. Spintelės, lovos ir kėdės neturi trukdyti išeiti iš palatos. Draudžiama statyti lovas koridoriuose ir kituose evakuacijos keliuose.

96. Gydomo paskirties pastatuose draudžiama laikyti deguonies balionus (išskyrus projektinėje dokumentacijoje nustatytas vietas), tiekti dujas guminėmis žarnelėmis ir nesandariais vamzdiniais.

97. Ligoninių, klinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, medicininės priežiūros įstaigų, slaugos namų, vaikų namų, prieglaudų, globos namų budintis personalas, pradėdamas darbą, privalo žinoti patalpose nakčiai likusių ligonių, vaikų ir kitų žmonių skaičių.

98. Transporto priemonių remonto vietose turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems kuro ir tepalo filtrams, skudurams, degioms šiukšlėms sudėti. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į tam skirtus indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

99. Kilnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai įrenginiai prekybos ir maitinimo paskirties pastatuose turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų evakuoti žmones. Draudžiama tambūruose, laiptų aikštelėse ir kituose evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas, žaidimų automatus ir kt., jeigu susiaurinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis.

100. Laikinas prekybos ir paslaugų paskirties vietas leidžiama įrengti grupėmis, ne daugiau kaip po 10 vienoje grupėje. Grupėje esančių prekybos ir paslaugų paskirties konteinerinio tipo statinių bendras plotas neturi viršyti 800 m², įskaitant ir neužstatytą plotą tarp jų. Atstumai tarp šių statinių grupių ir iki kitų pastatų turi būti ne mažesni kaip 15 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-472](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

101. Vaistinėse leidžiama naudoti ne daugiau kaip du deguonies balionus, kurie turi būti tvirtai ir vertikaliai pritvirtinti prie specialių stovų. Draudžiama vaistinių sandėliuose laikyti deguonies ir degių dujų balionus. Jie turi būti laikomi specialiai įrengtose patalpose arba metalinėse spintose.

102. *Neteko galios nuo 2017-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

103. Apipavidalinant spektaklius, aplink sceną turi būti paliktas ne siauresnis kaip 1 metro pločio laisvas tarpas. Išėjimai iš scenos turi būti laisvi ir tvarkingi.

104. Dekoracijos sandėliuose turi būti laikomos pagal šių taisyklių VI skyriaus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

105. Teatrų, kino teatrų ardėliuose, darbo aikštelėse, pastogėse, po laiptais, taip pat po žiūrovų

sale įrengtuose rūsiuose draudžiama laikyti dekoracijas, butaforiją, inventorių ar kitus daiktus ar medžiagas. Darbo aikštelės, ardėliai visada turi būti laisvi ir tvarkingi.

106. Parodų, mugių ir kitų panašių renginių organizatoriai su gaisrinės saugos reikalavimais privalo supažindinti visus parodos dalyvius.

107. Parodos standų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymo projektą būtina suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu tais atvejais, kai parodos metu naudojama atvira ugnis, degūs skysčiai, pirotechnikos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

108. Jei parodos, kurių metu eksponuojamos ypač degios, labai degios medžiagos, rengiamos didesnėse kaip 1000 m² patalpose, jose turi būti automatiniai gaisrų gesinimo įrenginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

109. Po parodos darbo valandų būtina patikrinti patalpų gaisrinės saugos būklę. Parodos patalpų tikrinimo tvarką nustato parodos organizatoriai ir su ja oficialiai supažindina parodos dalyvius.

110. Parodų patalpose draudžiama:

110.1. laiptinėse ir koridoriuose įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas ir įrenginius;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

110.2. laikyti ypač degias, labai degias ir degias medžiagas, jei jos nėra eksponatai;

110.3. demonstruoti eksponatus naudojant atvirą ugnį.

IV SKYRIUS TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

111. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai technologiniams procesams ir įrenginiams. Technologiniai procesai ir įrenginiai turi atitikti nurodytas technines charakteristikas.

112. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

113. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.

114. Draudžiama naudotis atvira ugnimi dujų nuotėkiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose.

115. Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi būti sandarūs. Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

116. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

117. Draudžiama eksploatuoti įrenginius ir vamzdynus su izoliacija, įmirkusia degiais skysčiais.

118. Traukos įrenginių elementai turi sulaikyti ortakiuose degias nuosėdas. Susikaupusias degias nuosėdas būtina valyti pagal numatytą ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

119. Kai technologinio proceso metu naudojami atviri indai ir aparatai su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais, būtina dirbti tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai.

120. Įrenginių apsaugos ir kvėpavimo vožtuvai turi būti techniškai tvarkingi.

121. A_{sg}, B_{sg} kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose sugedus vėdinimo įrenginiams draudžiami bet kokie technologiniai procesai.

122. Ypač degūs, labai degūs ir degūs skysčiai, dujos į patalpas, kuriose jie bus naudojami, turi būti tiekiami ir išduodami darbo vietose pagal technologinių reglamentų reikalavimus. Visais kitais atvejais šias medžiagas būtina gabenti saugioje, specialioje nedūžtančioje taroje.

123. Technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas turi būti susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų vietą privalo žinoti ir budintis personalas. Vamzdynų technologinės schemos turi būti pakabintos matomoje vietoje.

124. Įrenginiai, skirti iš aparato bei indų suskystintoms degioms dujoms, ypač degiems, labai degiems ir degiems skysčiams, garams išleisti, turi būti techniškai tvarkingi. Avarinio nuleidimo linijų sklendės turi būti su atpažinimo ženklais ar užrašais, o priėjimo prie jų vieta – laisva.

125. Ugnies užtvaros turi būti neužterštos ir tikrinamos, kad neužšaltų.

126. Amoniakinių šaldymo įrenginių, mašinų ir aparatinių patalpų šaltnešio garų analizatoriai ir jų blokuotė su vėdinimo ir kompresorių išjungimo įrenginiais turi veikti.

127. Draudžiama statyti šaldymo agregatus tam tikslui nepritaikytose patalpose ir juos naudoti ne pagal paskirtį.

128. Šaldymo agregatų, vamzdynų pažeistos šiluminės izoliacijos apsauginį sluoksnį būtina nedelsiant sutaisyti.

129. Draudžiama šildyti balionus su šaltnešiu norint greičiau užpildyti sistemą. Amoniako balionai turi būti laikomi ne arčiau kaip 5 m nuo šildymo įrenginių.

130. Ant kombainų, transporterių, kimštuvų, rinktuvų mazgų, velenų ir kitų dalių užsivyniojusius šiaudus būtina šalinti ir nuo jų valyti susikaupusias dulkes.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

131. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

132. Džiovyklų krovimo mechanizmus būtina reguliariai valyti.

133. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

ANTRASIS SKIRSNIS ELEKTROS ĮRENGINIAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

134. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

135. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

136. Pastebėjus elektros tinklą ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

137. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

138. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.* 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

139. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.* 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

140. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

141. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Atstumą nuo elektros šviestuvų iki metalinių stelažų dokumentų saugyklose nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, *paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997*

142. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

143. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

144. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

144.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

144.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;

144.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

144.4. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, *paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385*

144.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus;

144.6. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

144.7. A_{sg}, B_{sg} kategorijų pagal sprogo ir gaisro pavojų sandėliuose įrengti kištukinius lizdus;

144.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

144.9. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra A_{sg}, B_{sg} ir C_g kategorijų pagal sprogo ir gaisro pavojų patalpose;

144.10. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga;

144.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

145. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

146. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

147. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliama degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

148. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

149. Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

150. Prie transformatorinių pastočių turi būti įrenginiai, prie kurių gaisro metu būtų galima įžeminti gaisrinius švirkštus.

151. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

152. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota.

153. *Neteko galios nuo 2017-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

TREČIASIS SKIRSNIS ŠILDYMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

155. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo įrenginių paviršiai turi būti reguliariai valomi. Valymo terminai nustatomi pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

156. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

157. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:

157.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

157.2. be priežiūros palikti neautomatinius šildymo įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

158. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.

159. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

159.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;

159.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

159.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

159.4. kūrėti esant atidarytoms pakuros durelėms;

159.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;

159.6. palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.

160. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

161. A_{sg}, B_{sg}, C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas šildyti atviro tipo šildymo prietaisais draudžiama.

162. Draudžiama džiiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

163. Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama.

164. Kurotekijų sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VĖDINIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

165. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

168. Vėdinimo kameroje draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.

169. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

170. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

171. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

PENKTASIS SKIRSNIS UGNIES DARBAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

172. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.).

173. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos instrukcijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

174. Laikinas ugnies darbų atlikimo vietas nustato įmonės, įstaigos, kurios darbuotojai atlieka ugnies darbus, organizacijos vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

175. Leidimus ugnies darbams atlikti objekte išduoda įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios darbuotojai atliks darbus (9 priedas), vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti įmonės, įstaigos, organizacijos suvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina ugnies darbus atliekančios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

176. Leidimas atlikti ugnies darbus surašomas dviem egzemplioriais konkrečiam laikotarpiui. Pirmas egzempliorius turi būti perduotas atsakingam už ugnies darbų atlikimą asmeniui, o antras egzempliorius – likti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ir baigus darbus 3 darbo dienas dar turi būti saugomas.

177. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo leidime nurodo asmenis, atsakingus už ugnies darbų vietos paruošimą ir ugnies darbų atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

178. 5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietos esančios konstrukcijos ar medžiagos, kurios gali užsidegti, turi būti pašalintos arba patikimai apsaugotos. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų. Šie reikalavimai netaikomi vykdomame technologiniame procese tuo metu tiesiogiai naudojamoms medžiagoms.

179. Atliekant ugnies darbus, draudžiama:

179.1. dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra;

179.2. suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudažytas ir neišdžiūvusias konstrukcijas ir gaminius;

179.3. naudotis tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais ir pirštinėmis;

179.4. remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgio ar elektros įtampos, pripildytus ypač degių, labai degių ir degių skysčių bei toksiškų medžiagų.

180. Atliekant ugnies darbus, laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais ir kita įranga.

181. Iš ugnies darbų atlikimo vietų nuo metalo konstrukcijų ir įrenginių turi būti pašalintos, nuvalytos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, derva, dulkės ir t. t. Draudžiama pradėti ugnies darbus, jei nesiimta gaisrinę saugą užtikrinančių priemonių.

182. Aparatai ir kiti įrenginiai, kuriuose bus atliekami ugnies darbai, turi būti sustabdyti ar išjungti, iš jų ir vamzdynų pašalintos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, atjungti aklėmis nuo veikiančių aparatų ir komunikacijų, išgarinti arba išplauti vandeniu, išvėdinti, iš aparatų ir vamzdynų paimti oro mėginiai analizei atlikti.

183. Ugnies darbų zonoje pastebėjus degių dujų ar skysčių nuotėkį šie darbai turi būti nedelsiant nutraukti. Jie gali būti vykdomi toliau tik išsiaiškinus ir pašalinus degių dujų ar skysčių nuotėkio priežastis.

184. Atliekant ugnies darbus dujomis, draudžiama:

184.1. užlaužti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m žarnas;

184.2. naudotis neveikiančiais, techniškai nesutvarkytais suvirinimo įrangos matavimo prietaisais ir apsauginiais slėgio vožtuvais;

184.3. naudoti nesandarias ir nepatikimai prie aparatų ir dujų balionų pritvirtintas žarnas;

184.4. laikyti balionus horizontalioje padėtyje;

184.5. dirbti nesužymėtomis žarnomis.

185. Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degių dujų balionų turi būti ne mažesnis kaip 10 m, o nuo deguonies baliono iki degių dujų baliono – ne mažesnis kaip 5 m.

186. Elektros suvirinimo aparatų kabeliai, kontaktinės jungtys turi būti techniškai tvarkingi ir patikimai sujungti, pažeistos elektros kabelių vietos – patikimai izoliuotos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

187. Atliekant ugnies darbus rezervuare, būtina:

187.1. rezervuarą, kuriame bus atliekami ugnies darbai, ištuštinti ir aklėmis atjungti nuo visų vamzdynų;

187.2. sudaryti aklių išdėstymo schemą ir ją pridėti prie leidimo atlikti ugnies darbus;

187.3. išvalyti naftos produktų atliekas ir nuosėdas;

187.4. rezervuarą išplauti, išgarinti kaitriuoju garu ir išvėdinti;

187.5. pylimo viduje sandariai uždaryti kanalizacijos (nuotekų) šulinius, jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu;

187.6. nutraukti pripildymo operacijas rezervuarų grupėje, esančioje viename pylime;

187.7. nedegiu audeklu uždengti gretimų rezervuarų ir vamzdynų sklendes, vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) sklendžių mazgus (kad neužsidegtų naftos produktų garai).

188. Atliekant ugnies darbus perpylimo estakadose, būtina:

188.1. nutraukti perpylimo operacijas ir sandariai uždaryti visas sklendes;

188.2. iš perpylimo aikštelių arba geležinkelio estakadų pašalinti cisternas;

188.3. pašalinti ypač degių, labai degių ir degių skysčių nuotėkį, nuvalyti perpylimo aikšteles, geležinkelio estakadas, vamzdynų paviršių, kanalizacijos (nuotekų) latakų ir įlajų paviršių;

188.4. sandariai uždaryti pramoninės, lietaus kanalizacijos šulinius, įlajas, esančias 20 m spinduliu nuo darbų vietos, o jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu.

189. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

ŠEŠTASIS SKIRSNIS DARBAS LABORATORIJOSE

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

190. Laboratorijų personalas turi būti susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų sprogumu, gaisringumu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.

191. Laboratorijose visi darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogusių ir (ar) gaisringų dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai.

192. Šarminius metalus būtina laikyti vandens neturinčiame žibale arba tepaluose, sandariai uždarytame (kad nepatektų oras), storomis sienelėmis inde. Stiklainius su šarminiais metalais būtina dėti į sandariai uždaromas metalines dėžes.

193. Suslėgtųjų, suskystintųjų ir ištirpintųjų dujų balionus būtina laikyti metalinėse spintose, ne laboratorijose. Spintose turi būti prapjovos arba vėdinimo įrenginiai.

194. Galeninių preparatų ruošimo dirbtuvėse, laboratorijose ir patalpose būtina:

194.1. spirito virimo ir rektifikavimo aparatus, taip pat kompresorius ir karbiuratorinius įrenginius laikyti atskirose patalpose;

194.2. ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus laikyti tam tikslui pritaikytose patalpose.

195. Koncentruotų mineralinių rūgščių stikliniame inde su tampriais kamščiais leidžiama laikyti ne daugiau kaip 3 kg. Bromas ir chromo anhidridas turi būti laikomi traukos spintose, stikliniuose induose, įstatytuose į metalinius arba fajansinius įdėklus.

196. Raudonasis fosforas turi būti laikomas sandariai uždarytame stikliniame arba metaliniame inde, vandenilio peroksidas (30 proc. perhidrolis) – tamsiame stikliniame inde su medžio kamščiu, metaliniame konteineryje. Šias medžiagas draudžiama laikyti vienoje spintoje su oksidatoriais, metalų milteliais ir šarminiais metalais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

197. Reagentai (oksidatoriai) turi būti laikomi stikliniuose induose su tampriais arba plastikiniais užsukamais kamščiais. Šie indai turi būti statomi spintose ant atskirų lentynų.

198. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pvz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.

199. Visose laboratorijų patalpose vėdinimo sistema turi būti įjungta 5 min. prieš darbą ir išjungta darbą baigus.

200. Draudžiama palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros įrenginius.

201. Ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus draudžiama pilti į kanalizaciją. Panaudotus skysčius būtina supilti į sandarų indą, o pasibaigus darbo dienai – išnešti iš laboratorijos.

202. Bandymų įrenginių patalpose turi būti gaisro gesinimo ir neutralizuojančių priemonių pagal naudojamų medžiagų savybes ir technologinių procesų ypatybes.

SEPTINTASIS SKIRSNIS **DAŽYMAS IR LAKAVIMAS DEGIAIS SKYSČIAIS**

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

203. Prieš detalių dažymą degūs skysčiai joms plauti ir riebalams pašalinti gali būti naudojami specialiai tam skirtose ir tinkamai įrengtose vietose.

204. Ne didesnės kaip 0,5 m³ talpos vonios su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais detalėms ir gaminiams plauti, dažyti panardinimo būdu turi būti su siurbimo įrenginiais ir sandariais dangčiais. Didesnės kaip 0,5 m³ talpos vonios turi būti įrengtos specialiose kamerose, turinčiose vėdinimo įrenginius.

205. Draudžiama eksploatuoti dažymo ir džiovinimo spintas, kameras, kabinas esant techniškai nesutvarkytiems jų ištraukiamosios vėdinimo sistemos oro drėkintuvams, vandens filtrams, dažų, lakų gaudikliams, automatinio gesinimo ir kitiems įrenginiams.

206. Degūs dažai ir lakai turi būti ruošiami tam tikslui skirtose patalpose ir aikštelėse. Paruošimo patalpose ir aikštelėse leidžiama laikyti tokį dažų ir lakų kiekį, koks yra nustatytas technologiniame reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

207. Naudojant ypač degius, labai degius ir degius skysčius, dažoma, lakuojama ir emaliuojama turi būti specialiai tam įrengtose patalpose.

208. Dažų paruošimo ir sandėliavimo patalpų, dažymo kamerų, mirkymo vonių, rankinio dažymo postų, džiovinimo kamerų ir panašių įrenginių bei riebalų šalinimo vietų tiekiamoji ir ištraukiamoji vėdinimo sistema visada turi būti techniškai tvarkinga.

209. Dažymo įrenginiai neturi veikti, kol vėdinimo sistema neįjungta.

210. Ant grindų išlietas lakas arba dažai turi būti nedelsiant išvalyti. Valyti grindis, sienas ir įrenginius ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais draudžiama. Panaudotą lako ar dažų tarą būtina sandariai uždaryti ir laikyti specialiai tam skirtose patalpose ar aikštelėse.

211. Kiekvieną pamainą iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų turi būti išvalomos degios nuosėdos. Deginti nuosėdas draudžiama. Jas valant reikia naudoti kibirkščiavimo nekeliančius gremžiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

212. Džiovinimo kameroje draudžiama naudoti atvirus elektros elementus ir kontaktines jungtis. Džiovinimo kamerų kaitinimo elementai neturi liesti gaminių ir kitų degių medžiagų. Ant jų neturi patekti ypač degių, labai degių ir degių skysčių.

213. Temperatūros davikliai, prietaisai, signalizuojantys technologinio proceso pažeidimus džiovinimo kameroje ir automatiškai blokuojantys įrenginius, turi būti techniškai tvarkingi.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS MEDŽIO APDIRBIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

214. Baigus darbą, draudžiama darbo vietoje palikti degias medžiagas ir degius skysčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

215. Medžio apdirbimo staklės turi turėti vietinius siurbiklius su užsklandomis atliekoms šalinti. Draudžiama dirbti staklėmis esant išjungtomis arba neveikiančioms vėdinimo ir pneumatinio atliekų šalinimo transporto sistemoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

216. Ciklonų ir dulkių surinkimo kameros turi būti nuolat uždarytos. Susikaupusias medienos atliekas būtina laiku šalinti. Draudžiama perpildyti ciklonų ir dulkių surinkimo kameras.

217. Nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias medžiagas kiekvieną pamainą, o nuo stogo, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

218. Klijuoms šildyti turi būti naudojami garai arba specialios vandeniui šildomos kliju viryklės. Šiam tikslui draudžiama naudoti elektros prietaisus su atviru kaitinimo elementu. Kliju

viryklės turi būti izoliuotoje patalpoje arba specialiai tam įrengtoje saugioje vietoje.

219. Kiekvienoje džiovykloje turi būti nustatytas leistinas kraunamų medžiagų kiekis ir darbo temperatūros režimas, kuris palaikomas automatiniais arba rankiniais temperatūros reguliatoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

V SKYRIUS SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

220. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai sprogioms ir gaisringoms medžiagoms, kurios, vadovaujantis Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (*Žin.*, 2000, Nr. [36-987](#); 2006, Nr. [65-2381](#)), priskiriamos sprogiųjų medžiagų ir preparatų, oksiduojančiųjų medžiagų ir preparatų, ypač degių medžiagų ir preparatų ir degiųjų medžiagų ir preparatų kategorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

221. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

222. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

223. Sprogios ir gaisringos medžiagos į transporto priemones turi būti kraunamos tik į nepažeistą gamyklos tarą ar pakuotę. Prieš iškraunant šias medžiagas iš vagono, konteinerio ar automobilio kėbulo, būtina įsitikinti, ar nėra pažeista šių medžiagų pakuotė.

224. Apžiūrint transporto priemones ir jose esančias sprogas ir gaisringas medžiagas, galima naudotis tik sprogiai aplinkai saugiais šviestuvais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

225. Indai su sprogiomis ir gaisringomis medžiagomis turi būti sandarūs.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

226. Kraunant sprogas ir gaisringas medžiagas, būtina:

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

226.1. dangčius ir liukus atidaryti sklandžiai, be smūgių;

226.2. juos pilant į indus naudoti įrenginius, padedančius išvengti išsiliejimo;

226.3. naudoti techniškai tvarkingą įrangą;

226.4. įžeminti įvairius įrenginius, mechanizmus ir talpyklas;

226.5. saugoti įvairios talpos indus nuo mechaninių pažeidimų;

226.6. griežtai laikytis ženklinimo reikalavimų;

226.7. naudoti avalynę, drabužius ir įrankius, nekeliančius kibirkščiavimo ir nekaupiančius statinio krūvio.

227. Atlikti sprogių ir gaisringų medžiagų perpylimo (krovos) darbus perkūnijos metu draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

228. Transporteriai, pneumatiniai ir savaimė tekančių medžiagų vamzdynai ir kt. turi būti techniškai sutvarkyti.

229. Pneumatinio transporterio linijos turi būti eksploatuojamos esant įjungtoms ir techniškai tvarkingoms liepsną sulaikančioms automatinėms sklendėms.

230. Pagal patvirtintą grafiką būtina tikrinti technologinėse kiaurymėse ugnį sulaikančių įrenginių techninę būklę ir jų veikimą.

231. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

232. Sprogių ir gaisringų medžiagų išpylimo ir pripylimo vietos turi būti švarios, išlietos medžiagos išvalytos, o tos vietos – užpiltos smėliu arba sorbentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

233. Guminės arba kitos iš elektrai nelaidžių medžiagų pagamintos žarnos, naudojamos geležinkelio cisternoms, automobilinėms cisternoms ir aparatams pripildyti, turi būti įžemintos. Vienas įžeminimo galas turi būti prilituojamas arba pritvirtinamas varžtu prie žarnos antgalio, o kitas – sujungiamas su įžemintu naftos produkto vamzdynu.

ANTRASIS SKIRSNIS NAFTOS PRODUKTAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

234. Šiame poskyryje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai privalomi visoms įmonėms, sandėliuojančioms, transportuojančioms ir perpilančioms naftą ir jos produktus.

235. Nesant stacionaraus elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumulatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.

236. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

237. Rūkyti įmonės teritorijoje leidžiama tik specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.

238. Vietose, kur gali susidaryti naftos ir jos produktų garai, būtina naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

239. Naftos ir jos produktų siurblinėse turi būti iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros išdėstymo schemas.

240. Siurbliai ir vamzdynai turi būti sandarūs. Pastebėtą naftos produktų nuotėkį būtina nedelsiant sustabdyti.

241. Siurblinėje neturi kauptis nafta ir jos produktai. Grindis ir latakus siurblinėje būtina nuolat nuplauti. Hidraulinės užtvaros turi būti techniškai tvarkingos.

242. Besitrinančios įrenginių dalys turi būti reguliariai sutepamos, siurblių ir riebokšlių temperatūra – nuolat kontroliuojama. Pastebėti gedimai turi būti nedelsiant pašalinti.

243. Ant naftos ir jos produktų rezervuarų turi būti nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas

ir maksimalus pripylimo lygis. Draudžiama rezervuarus perpildyti.

244. Tikrinant rezervuarus, būtina naudoti kibirkščiaavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

245. Leidžiama remontuoti tik visiškai ištuštintus rezervuarus ir vamzdynus. Vamzdynai turi būti išjungti, visos angos atidarytos, nuodugniai išvalytos (išgarintos ir išplautos). Būtina įsitikinti, kad juose nėra sprogių dujų koncentracijos.

246. Naftos produktų rezervuarus juosiantys pylimėliai ir perėjimo tilteliai turi būti tvarkingi, pažeistas vietas būtina nedelsiant sutvarkyti. Pylimėlių apjuostos vietos viduje ir 10 m atstumu apie ją draudžiama laikyti bet kokias medžiagas ir įrenginius. Joje turi būti laiku pjaunama ir šalinama žolė.

247. Angos lygiui matuoti ir mėginiams iš rezervuaro imti turi būti sandariai uždarytos.

248. Ant rezervuaro stogo išsiliejusią naftą ar jos produktus būtina nedelsiant pašalinti, o stogą – sausai nuvalyti. Draudžiama ant rezervuaro palikti valymo reikmenis.

249. Perkūnijos metu draudžiama matuoti naftos ir jos produktų lygį, imti jų mėginius, atlikti perpylimo darbus.

250. Šildyti klampus naftos produktus rezervuaruose (iki nustatytos ribos) leidžiama, kai jų lygis virš kaitintuvų yra ne mažesnis kaip 0,5 m.

251. Draudžiama naftos produktus į rezervuarą pilti krentančia srove. Rezervuaro pripylimo (ištuštinimo) greitis neturi viršyti rezervuare įrengtų kvėpavimo ir apsauginių vožtuvų suminio pralaidumo galimybių.

252. Antžeminiuose rezervuaruose nafta ir jos produktai turi būti apsaugoti nuo kaitimo dėl tiesioginių saulės spindulių.

253. Sankasose esančių kanalizacinių angų, skirtų naftos produktams ir lietaus vandeniui nutekėti, užtvartiniai įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi. Normaliomis darbo sąlygomis užsklandos turi būti uždarytos.

254. Remontuojant vamzdžius, kertančius apsauginį žemės pylimą, jei darbai vyksta ilgiau kaip 1 parą, vietoj pažeisto žemės pylimo būtina įrengti laikiną.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

255. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.* 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

256. Sąstatų įvažiavimą į laisvus geležinkelio kelius ir estakadas naftai perpilti turi kontroliuoti įmonės darbuotojai.

257. Šilumvežiams draudžiama važiuoti geležinkelio keliais, prie kurių įrengti perpylimo įrenginiai.

258. Naftos ir jos produktų perpylimo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi. Naftos ir jos produktų įrenginių gedimus nedelsiant būtina pašalinti, o naftos ir jos produktų nuotėkį – sustabdyti.

259. Draudžiama pilti naftos produktus iš geležinkelio cisternų į automobilines cisternas ne tam skirtose vietose.

260. Geležinkelio cisternos turi būti skirstomos ir atkabinamos už perpylimo estakados ribų. Perpilant naftą ir jos produktus, kurių garų pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 61°C, estakadoje draudžiama manevruoti. Naudojant hermetinio pylimo įrenginius, perpylimo operacijos metu geležinkelio cisternoms su naftos produktais galima leisti įvažiuoti į laisvus estakados kelius.

261. Į perpylimo estakadas traukinio cisternų sąstatas turi įvažiuoti lėtai, netrukčiodamas.

262. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.* 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

263. Uždarant ir atidarant cisternų dangčius, atjungiant perpylimo įrenginius ir prijungiant

juos prie geležinkelio cisternų, pervežančių ypač degius, labai degius ir degius skysčius, būtina vengti smūgių. Naudojami instrumentai turi būti pagaminti iš kibirkščiaavimo nesukeliančių medžiagų. Perpylimo žarnos antgalis turi būti nuleistas iki cisternos dugno. Cisternų angų dangčiai turi būti su tarpikliais.

264. Perkūnijos metu naftos ir jos produktų perpylimo darbus būtina nutraukti, geležinkelio cisternų angas – uždaryti.

265. Pildyti geležinkelio cisternas leidžiama, jei jos yra techniškai tvarkingos ir ant jų korpuso yra žymos apie atliktą cisternų apžiūrą ir techninius bandymus.

266. Pradėti pylimo iš geležinkelio cisternos darbus galima tik išvažiavus iš šio kelio šilumvežiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

267. Pastebėjus naftos ir jos produktų nuotėkį iš geležinkelio cisternos, pylimo į šią cisterną darbus būtina nedelsiant sustabdyti, kol bus pašalintas gedimas.

268. Baigus naftos ir jos produktų perpylimo darbus, visi perpylimo įrenginiai turi būti ištuštinti, o cisternų angų dangčiai – sandariai uždaryti.

269. Geležinkelio cisternų perpylimo įrenginiuose naftą ir jos produktus leidžiama šildyti tik garu arba specialiais tam tikslui naudojamais šildytuvais.

270. Garo gyvatukams, kurie naudojami geležinkelio cisternose klampiams naftos produktams šildyti, garai turi būti tiekiami tik tada, kai gyvatukai panardinti į ne mažesnę kaip 0,5 m gylį. Šildymo metu būtina stebėti, kad dėl naftos ir jos produktų kylančios temperatūros ir plėtimosi nafta ir jos produktai neišsilietų iš cisternos.

271. Cisternose šildomo skysčio temperatūra turi būti 15°C žemesnė už šio skysčio garų pliūpsnio temperatūrą. Jei naftai ir jos produktams šildyti naudojami elektriniai šildytuvai, iš cisternų pilti naftą ir jos produktus draudžiama.

272. Bėgiai, estakados, vamzdynai, teleskopiniai vamzdžiai ir žarnų antgaliai turi būti įžeminti.

273. Keliai ir tilteliai gaisriniais automobiliams važiuoti turi būti tvarkingi ir laisvi. Per vamzdynus pereiti turi būti įrengti nedegūs tilteliai.

274. Krante esantys naftos ar jos produktų vamzdynai turi turėti avarines sklendes, įrengtas 30 m atstumu nuo priplaukos (kranto).

275. Kilnojamųjų perpylimo vamzdynų (žarnų) sujungimo movos ir jungtys turi būti metalinės, bet nekeliančios kibirkščiaavimo arba taip įtaisytos, kad kibirkščių būtų išvengta.

276. Laivai, kuriuose yra naftos ar ypač degių, labai degių jos produktų, turi būti švartuojami ir prie priplaukos tvirtinami nemetaliniais lynais. Išimties atveju leidžiama naudoti metalinius švartavimo lynus, tačiau denio darbo vietos ir bortų stulpeliai, prie kurių švartuojami lynai, turi būti padengti medžiaga, nesukeliančia kibirkščiaavimo.

277. Draudžiama naftos produktus pilti į tanklaivį, jeigu jo kapitonas neturi dokumento, patvirtinančio, kad laivas atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

278. Tanklaiviai iki vamzdynų sujungimo su naftos ar jos produktų perpumpavimo žarnomis turi būti įžeminti. Įžeminimo įrenginiai nuimami tik baigus naftos ir jos produktų perpylimo darbus ir atjungus laivo vamzdynus nuo priplaukos žarnų.

279. Žarnos, jungiančios laivo vamzdyną su krante esančiais perpylimo įrenginiais, turi būti tokio ilgio, kad laivas galėtų laisvai plūduriuoti prie priplaukos.

280. Žarnos turi būti kabinamos prie lyno arba klojamos ant medinių padėklų. Jos turi būti patikimai pakabintos ir pritvirtintos, kad negalėtų nukristi, nutrūkti ir trintis.

281. Tvirtinant ir ardant sujungimo vamzdynus ir žarnas, jungiančias laivą su kranto įrenginiais, būtina naudoti kibirkščiaavimo nesukeliančius įrankius.

282. Visos grandinės, skryščiai ir kiti kėlimo įrenginiai turi būti sutepti, o grandinės ir denio lietimosi vietos – uždengtos nedegiais skydais.

283. Priplauką ir laivą aptarnaujantis personalas privalo nuolat stebėti perpylimo darbų eigą ir įrenginių būklę.

284. Perpilant naftą ir jos produktus priplaukose, 20 m spinduliu nuo darbo vietos

apšvietimui būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius šviestuvus.

285. Perpilant naftą ir jos produktus prieklaukose ir arčiau negu 20 m nuo jų draudžiama:

285.1. atlikti ugnies darbus, naudoti atvirą ugnį, rūkyti;

285.2. būti pašaliniam asmenims;

285.3. pilti produktus, kurių temperatūra didesnė kaip 80°C.

286. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.* 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

287. Aikštelėse, kuriose įrengti pylimo įrenginiai, skysčiai turi laisvai nutekėti per hidraulinę užtvartą į gamybinę kanalizaciją arba specialų surinktuvą.

288. Į pylimo įrenginių aikštelę gali įvažiuoti tiek automobilinių cisternų, kiek jų vienu metu galima aikštelėje aptarnauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

289. Draudžiama į pylimo įrenginių aikštelę įvažiuoti techniškai netvarkingoms transporto priemonėms, taip pat ten jas remontuoti.

290. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.* 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

291. Automobilinės cisternos, gabenančios ypač degius ir labai degius skysčius, turi būti įžemintos elektros krūvio nuvedikliais.

292. Prieš pildamas naftos produktus į automobilinę cisterną, įmonės personalas turi patikrinti jos techninę būklę ir esamas gaisro gesinimo priemones.

293. Produktų pylimą į automobilines cisternas turi kontroliuoti operatorius.

294. Automobilinės cisternos, į kurią pilama nafta ir jos produktai, variklis turi būti išjungtas. Transporto priemonę vairuojantis asmuo privalo stebėti naftos ir jos produktų pylimo procesą. Veikiant automatinei naftos ir jos produktų pylimo sistemai, transporto priemonę vairuojantis asmuo turi vykdyti šios sistemos instrukcijoje nustatytus reikalavimus.

295. Naftos ir jos produktų pylimo estakadoje turi būti ne mažiau kaip 2 standžios vilktys automobilinėms cisternoms nutempti kilus gaisrui.

296. Baigus pilti naftą ir jos produktus, žarnos ir antgaliai iš angos turi būti ištraukiami tik išbėgus iš jų naftai ir jos produktams. Automobilinės cisternos angą uždaryti dangčiu reikia atsargiai, be smūgių.

297. Užvesti perpildytų ir naftos produktais aplaistytų automobilinių cisternų, taip pat šalia jų stovinčių transporto priemonių variklius draudžiama.

298. Naftos bazėse, pylimo ir perpumpavimo stotyse turi būti sudarytos vamzdynų technologinės schemos, kuriose kiekvienas vamzdynas turi būti atskirai pažymėtas, o uždaromoji armatūra – sunumeruota.

299. Aptarnaujantis personalas privalo žinoti vamzdynų technologinę schemą, taip pat sklendžių vietą ir jų paskirtį, mokėti perjungti sklendes ištikus avarijai ar kilus gaisrui.

300. Technologiniai vamzdynai ir jų armatūra turi būti sandarūs, prieš eksploatavimą, po kapitalinio remonto ir periodiškai turi būti bandomi.

301. Draudžiama vamzdynus remontuoti naudojant ugnį, kai juose yra naftos ar jos produktų.

302. Pažeistas rektifikacinių kolonų ir jų atramų šiluminės izoliacijos vietas būtina nedelsiant suremontuoti. Šiluminė izoliacija turi būti švari, sutvarkyta ir išklota taip, kad po ja negalėtų nutekėti skystis korpusu.

303. Kieta aikštelės danga po šilumokaičiais ir apsauginiai borteliai turi būti tvarkingi ir neužteršti degiomis medžiagomis. Įrengimai išsiliejusiam produktui nuplauti, kanalizacijos loviai turi būti parengti darbui.

TREČIASIS SKIRSNIS CIVILINĖ PIROTECHNIKA

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

304. Šiame poskyryje išdėstyti pagrindiniai civilinių pirotechnikos priemonių (toliau – pirotechnikos priemonės) laikymo, gabenimo, krovos, pardavimo, naudojimo gaisrinės saugos reikalavimai.

305. Pirotechnikos priemonių sandėliai pagal laikomų pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį skirstomi į atskirai stovinčius, įrengtus kitos paskirties pastatuose ir specializuotose pirotechnikos priemonių parduotuvėse. Specializuota pirotechnikos priemonių parduotuvė (toliau – specializuota parduotuvė) – prekybinės paskirties pastatas ar patalpa, kuriuose esančių prekių asortimento didesniąją dalį sudaro pirotechnikos priemonės ir (ar) ginklai, šaudmenys. Specializuotų parduotuvių patalpos negali būti įrengtos, kultūros, mokslo, gydymo, viešbučių, poilsio, gyvenamosios paskirties pastatuose, A_{sg} , B_{sg} , C_g , kategorijų pagal gaisro ir sproginimo pavojų pastatuose ir visų paskirčių pastatų rūsiuose. Specializuotos parduotuvės turi būti atitvertos nuo kitų patalpų EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis ir turėti atskirą išėjimą į lauką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

306. Maksimalus leistinas sandėliuose laikyti pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekis nustatomas pagal galimo sproginimo poveikį žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui ir aplinkai.

307. Norint sandėliuoti pirotechnikos priemones, kurių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 1000 kg, būtina parengti pavojaus ir rizikos analizę ir ją suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.

308. Pirotechnikos priemonės, kurių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 1000 kg, turi būti laikomos atskirai stovinčiuose vienaukščiuose statiniuose.

309. Sandėlyje laikyti didesnį, nei leistina, pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį draudžiama.

310. Draudžiama pirotechnikos priemones sandėliuoti kultūros, mokslo, gydymo įstaigose, viešbučių, poilsio paskirties pastatuose, gyvenamuosiuose pastatuose ir jų rūsiuose, taip pat kituose pagal gaisrą ir sproginimą pavojinguose pastatuose.

311. Specializuotose parduotuvėse įrengtuose sandėliuose laikomų pirotechnikos priemonių bendras pirotechninio mišinio kiekis neturi viršyti 60 kg.

312. Specializuotose parduotuvėse pirotechnikos priemonių sandėliai turi būti įrengti atskirose patalpose, turinčiose išėjimą tiesiai į lauką, atitvertose EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

313. Pirotechnikos priemonių sandėliai, kuriuose laikomų pirotechnikos priemonių bendras pirotechninio mišinio kiekis viršija 60 kg, turi būti įrengti tik vienaukščiuose statiniuose, kurių tūriniai, planiniai ir inžineriniai sprendimai atitinka A_{sg} kategorijos pagal sproginimo ir gaisro pavojų patalpoms keliamus reikalavimus.

314. Pirotechnikos priemonių sandėliuose, neatsižvelgiant į patalpos plotą, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus turi būti sumontuota automatinė gaisro signalizacija.

315. Sandėliuose pirotechnikos priemonės turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

316. Sandėlių stelažų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

317. Sandėliuose praeigų tarp stelažų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. Skersinės praeigos tarp stelažų turi būti įrengiamos kas 40 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

318. Rietuvių, kuriose laikomos pirotechnikos priemonių pakuotės, aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,5 m, o plotis – ne didesnis kaip 5 m. Praeigos tarp rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 1,5 m. Skersinės – ne siauresnės kaip 0,8 m, praeigos tarp rietuvių turi būti įrengiamos kas 6 m.

319. Sandėliuose ant išėjimo durų turi būti iškabinta pirotechnikos priemonių sandėliavimo schema, kurioje turi būti nurodytas maksimalus leistinas laikyti pirotechnikos priemonių ir pirotechninio mišinio kiekis bei informacija apie priemones, kurias galima naudoti užsidegus laikomoms pirotechnikos priemonėms gesinti.

320. Pirotechnikos priemonių sandėliuose turi būti įrengtas tik natūralus vėdinimas.

321. Sandėliuoti pirotechnikos priemones kartu su kitomis medžiagomis ir preparatais draudžiama.

322. Pirotechnikos priemonės turi būti laikomos ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo ir elektros prietaisų.

323. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

324. Specializuotų parduotuvių prekybos salėse leidžiama laikyti ne daugiau kaip 100 kg pirotechnikos priemonių, kurių bendras sudėtinio pirotechninio mišinio kiekis ne didesnis kaip 20 kg.

325. Pirotechnikos priemonių, kuriomis prekiaujama laikinose prekybos pirotechnikos priemonėmis vietose, bendras kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 30 kg, pirotechninio mišinio – ne didesnis kaip 6 kg.

326. Draudžiama įrengti laikinas pirotechnikos priemonių prekybos vietas arčiau kaip 5 m iki evakuacijos išėjimų. Laikinoje pirotechnikos priemonių prekybos vietoje turi būti ne mažesnės kaip 4 kg talpos gesintuvas ir nedegus audeklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

327. Parduotuvių (išskyrus specializuotas) ne darbo metu pirotechnikos priemonės turi būti laikomos nedegiose spintose arba tam pritaikytose patalpose.

328. Prekiaujant pirotechnikos priemonėmis būtina laikytis šių reikalavimų:

328.1. pirotechnikos priemones parduoti pažeistoje pakuotėje draudžiama;

328.2. rūkyti, naudoti atvirą ugnį, uždegti ir bandyti pirotechnikos priemones prekybos vietoje griežtai draudžiama;

328.3. prekiauti pirotechnikos priemonėmis savitarnos būdu draudžiama.

329. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

330. Gabenti pirotechnikos priemones techniškai netvarkinga transporto priemone

draudžiama. Transporto priemonėje, gabenančioje pirotechnikos priemones, neturi būti pašalinių daiktų ar kitos produkcijos. Dėžės su pirotechnikos priemonėmis transporto priemonėje turi būti patikimai pritvirtintos.

331. Draudžiama transporto priemones su pirotechnikos priemonėmis palikti stovėti gyvenamosiose vietovėse, šalia gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingų objektų.

332. Perkraunamas pirotechnikos priemones draudžiama mėtyti, vartyti, daužyti vieną į kitą ir į kitus daiktus.

333. Naudoti pirotechnikos priemones leidžiama tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijos reikalavimų.

334. Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių) leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamą pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

335. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų.

KETVIRTASIS SKIRSNIS DUJOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

336. Šiame poskyryje išdėstyti pagrindiniai eksploatuojamų dujotiekių ir kitų dujinių įrenginių gaisrinės saugos reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

337. A_{sg}, B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose, kuriuose naudojamos arba laikomos medžiagos ir preparatai, galintys išskirti degių dujų ar garų, turi būti įrengti oro aplinkos dujų signalizatoriai, turintys šviesos ir garso signalų įrenginius. Esant pavojingai dujų koncentracijai, būtina išvėdinti patalpas, surasti dujų nuotėkio priežastį ir ją pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

338. Dujų balionai turi būti laikomi pagal toms dujoms taikomuose saugos duomenų lapuose nustatytus reikalavimus. Laikomi degių dujų balionai neturi būti veikiami tiesioginių saulės spindulių. Draudžiama laikyti degių dujų balionus tam tikslui nepritaikytuose sandėliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-152/2025 \(1.4 E\)](#), 2025-03-19, paskelbta TAR 2025-03-19, i. k. 2025-04431

339. Į sandėlius, kuriuose laikomi degių dujų balionai, draudžiama įeiti asmenims, dėvintiems avalynę arba drabužius, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

340. Draudžiama dirbti ir liesti deguonies balionų ventilius tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis.

341. Laikyti pastato viduje degių dujų balionus grupėmis (du ir daugiau) leidžiama nedegiose

vėdinamose spintose, o pastato išorėje – prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

342. Dujų balionai nuo šildymo prietaisų ir įrenginių turi būti laikomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

343. Dujų balionų sandėliuose draudžiama laikyti kitas medžiagas ir įrenginius.

344. Pripildyti dujų (išskyrus technines dujas) balionai turi būti laikomi ir transportuojami vertikaliai arba horizontaliai su ant antgalių užsuktomis aklėmis. Horizontaliai ant rėmų arba stelažų laikomų balionų rietuvės turi būti ne aukštesnės kaip 1,5 m, o visi ventiliai – nukreipti į vieną pusę.

345. Aplink degių dujų balionų sandėliavimo vietas draudžiama laikyti degias medžiagas, dirbti su atvira ugnimi arba rūkyti mažesniu kaip 10 m atstumu.

346. Dujų balionai, kuriuose pastebėtas dujų nuotėkis, turi būti nedelsiant išnešami iš sandėlio.

347. Degių dujų balionai turi būti laikomi vienaukščiuose, neturinčiuose palėpių sandėliuose, kurių konstrukcijos lengvai išardomos.

348. Degių dujų balionai turi būti laikomi atskirai nuo deguonies, suslėgtojo oro, chloro, fluoro ir kitų oksidatorių bei toksinių dujų balionų.

349. Draudžiama dujų balionus statyti prie evakuacijos keliuose esančių durų, pastatų pagrindinių fasadų pusės, prie įvažų.

350. Priėjimai prie dujų sistemos sklendžių turi būti laisvi ir neužkrauti. Dujotiekių vamzdynus draudžiama naudoti įžeminimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

351. Draudžiama palikti be priežiūros įjungtus neautomatinius dujinius prietaisus.

352. Patalpose pajutus dujų kvapą ar pastebėjus dujų nuotėkį, būtina nedelsiant užsukti dujotiekio (dujų baliono) čiaupą, išvėdinti visas patalpas ir iškviesti avarinę dujų tarnybą. Kol bus pašalintas gedimas, patalpose draudžiama degti degtukus, rūkyti, naudotis atvira ugnimi, įjungti ir išjungti elektros prietaisus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

353. Aptikus dujų nuotėkį iš dujotiekio ar įrenginio, būtina nedelsiant aptverti avarinę zoną ir pastatyti atitinkamus perspėjamuosius ženklus, atjungti pažeistą vamzdyno dalį ar įrenginį.

354. Draudžiama naudoti atvirą ugnį dujų nuotėkio vietai nustatyti.

VI SKYRIUS MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PIRMASIS SKIRSNIS SANDĖLIAVIMO REIKALAVIMAI PASTATUOSE IR PATALPOSE

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

355. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putas, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei

gaisringumą (8 priedas).

356. Individualiame garaže galima laikyti ne daugiau kaip 40 litrų automobilių kuro ir ne daugiau kaip 10 litrų tepalų. Tokių automobilių kuro ir tepalų kiekį leidžiama laikyti sandariai uždarytoje tam skirtoje taroje.

357. Ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės – turi būti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą.

358. Rūgščių laikymo vietose turi būti ir neutralizuojančių medžiagų (kreidos, kalkių) atsarga. Rūgščių laikymo vietos turi būti pažymėtos. Reikia vengti sandėliuojamų azoto ir sieros rūgščių sąlyčio su organinės kilmės medžiagomis (mediena, šiaudai ir t. t.).

359. Medžiagos, aktyviai reaguojančios su vandeniu (karbidai, šarminiai metalai, bario peroksidas, natrio hidratas ir kt.), turi būti laikomos atskiroje patalpoje, sandarioje taroje, ne žemiau kaip 0,15 m virš grindų.

360. Chemikalai turi būti fasuojami atskirose patalpose. Išsiliejusius ar išvirusius chemikalus būtina nedelsiant išvalyti ir padaryti nekenksmingus. Pakuotę (popierių, drožles, vatą ir t. t.) būtina laikyti atskiroje patalpoje.

361. Metalų (aliuminio, cinko, nikelio ir kt.) milteliai, galintys savaime užsidegti, turi būti laikomi atskirose patalpose, hermetiškoje taroje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

362. Amonio salietra nuo kitų mineralinių medžiagų turi būti laikoma patalpoje, atskiroje EI 45 pertvaromis ir REI 45 perdangomis. Sukietėjusią amonio salietrą draudžiama trupinti naudojant sprogstamąsias medžiagas arba kibirkštį skeliančius įrankius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

363. Prieš sandėliuojant mineralines trąšas, patalpas būtina išvalyti, kad neliktų kitų medžiagų (tepalo, durpių, šieno ir t. t.) likučių.

364. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-294](#), 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

365. Sandėliuose draudžiama užkrauti langus, duris ir vartus.

366. Draudžiama sandėliuose rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

367. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

368. Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m², medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas draudžiama.

369. Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliuose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.

370. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m², praeigos tarp stelažų, rietuvių ir (ar) konteinerių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m², – ne siauresnės kaip 1,2 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

371. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

372. Skersinės praeigos tarp stelažų, rietuvių ir (ar) konteinerių turi būti įrengiamos kas 40 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

373. Pluoštinių medžiagų ryšulius draudžiama ardyti sandėlio patalpose.

374. Sandėliuose draudžiama perpilti naftos produktus.

375. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines būtina krauti kamščiais į viršų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

376. Lakų ir dažų sandėliuose draudžiama laikyti dažų, lakų ir tirpiklių atsargas pažeistoje ar atviroje taroje.

377. Pašarų saugyklose būtina periodiškai matuoti šieno kaitimo temperatūrą: pirmąsias 20 dienų pradėjus krauti šieną temperatūra turi būti matuojama kasdien. Jeigu šienas nekaista, kitas 20 dienų temperatūra turi būti matuojama kartą per savaitę. Baigus dirbtinį šieno džiovinimą, temperatūra turi būti matuojama dar 3 savaites. Temperatūros matavimo rezultatai turi būti registruojami žurnale.

ANTRASIS SKIRSNIS SANDĖLIAVIMAS TERITORIJOSE

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

378. Šiame skirsnyje išdėstyti sandėliavimo reikalavimai teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

379. Teritorijose įvairias talpyklas su reagentais, ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais galima sustatyti grupėmis, ne didesnėmis kaip po 100 vienetų, arba laikyti ne daugiau kaip 5 tonas minėtų medžiagų vienoje grupėje. Atstumas tarp šių grupių turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Aplink teritoriją, atsižvelgiant į laikomų medžiagų kiekį, reikia įrengti užtvaras, kurios atlaikytų išsiliejusių iš didžiausios talpyklos skysčių hidrostatinį slėgį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

380. Mediena, medienos rąstų rietuvės ir (ar) medienos gaminiai turi būti išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas iš dviejų išilginių rietuvių pusių. Skersinės praeigos tarp medienos, medienos rąstų rietuvių ir (ar) medienos gaminių turi būti įrengiamos kas 100 m. Medienos, medienos rąstų rietuvių ir (ar) medienos gaminių plotis ir aukštis turi būti ne didesnis kaip 9 m, o praeigų tarp jų plotis – ne mažesnis kaip 4 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

381. Kietasis biokuras miestuose ar miesteliuose, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, ir 2 km nuo jų atstumu turi būti laikomas:

381.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai nėra papildomų gaisrinės saugos priemonių. Kietojo biokuro krūva kas 100 m turi būti atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;

381.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 20 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai yra visos 381.2.1–381.2.9 papunkčiuose nurodytos papildomos gaisrinės saugos priemonės:

381.2.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje 24 valandas per parą vykdomas vaizdo stebėjimas ir nuolatinė kietojo biokuro temperatūros krūvose kontrolė;

381.2.2. įrengti lafetiniai švirkštai, kurių čiuirkšlės nuotolis ne mažesnis kaip 50 m, kiekvienas kietojo biokuro laikymo aikštelės taškas pasiekiamas ne mažiau kaip 2 lafetiniais švirkštais;

381.2.3. kietojo biokuro laikymo aikštelėje įrengta gaisro aptikimo signalizacijos sistema;

381.2.4. kietojo biokuro laikymo aikštelėje visą parą yra krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m³ laikomo kietojo biokuro;

381.2.5. ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo laikomo kietojo biokuro yra įrengti ne mažiau kaip 2 gaisriniai hidrantai arba ne mažesnis kaip 1 000 m³ talpos vandens rezervuaras arba atviras vandens telkinys, kuris prireikus galėtų būti naudojamas gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengta (12x12 m) aikštelė gaisrinei technikai;

381.2.6. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūva kas 100 m atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;

381.2.7. visų praeigų tarp krūvų ir aplink kietojo biokuro laikymo aikštelę pagrindas yra sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrinė technika;

381.2.8. kietojo biokuro laikymo aikštelė aptverta ne žemesnė kaip 1,8 m aukščio tvora, įrengta perimetro apsauga su vaizdo stebėjimo kameromis;

381.2.9. įrengta apsaugos nuo žaibo sistema;

381.2.10. atstumą nuo pastatų, nurodytą 381.2 papunktyje, galima sumažinti iki 6 m, jeigu kietasis biokuras atskirtas nuo pastato vientisa gelžbetonine ar mūrine sienele, kuri ne mažiau nei 1 m aukštesnė negu kietojo biokuro krūva ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnė nei krūvos pagrindas. Tarp atskirų gelžbetoninių ar mūrinių sienelių turi būti ne mažesnė kaip 4 m praeiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-488](#), 2022-08-23, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17415

Nr. [1-516/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-09-03, paskelbta TAR 2024-09-03, i. k. 2024-15478

381¹. Kietasis biokuras kietojo biokuro laikymo aikštelėje, kuri yra nutolusi nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km atstumu, turi būti laikomas:

381¹.1. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 4 m, kai nėra papildomų gaisrinės saugos priemonių. Kietojo biokuro krūva kas 100 m turi būti atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga;

381¹.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje krūvomis, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o išilginės praeigos tarp krūvų turi būti ne siauresnės kaip 10 m, kai yra visos 381¹.2.1–381¹.2.5 papunkčiuose nurodytos papildomos gaisrinės saugos priemonės:

381¹.2.1. kietojo biokuro laikymo aikštelė užkrauta ne daugiau kaip 65 procentais;

381¹.2.2. kietojo biokuro laikymo aikštelėje visą parą yra krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m³ laikomo kietojo biokuro;

381¹.2.3. šalia kietojo biokuro aikštelės arba ne didesniu kaip 2 000 m atstumu nuo jos yra ne mažesnis kaip 1 000 m³ talpos vandens rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris prireikus

galėtų būti naudojamas gaisrui gesinti ir prie kurio būtų įrengtas (12x12 m) privažiavimas gaisrinei technikai;

381¹.2.4. visų praeigų tarp krūvų pagrindas yra sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrinė technika;

381¹.2.5. krūva kas 100 m yra atskirta ne mažesne kaip 6 m skersine praeiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-516/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-09-03, paskelbta TAR 2024-09-03, i. k. 2024-15478

381². Atliekant krovos darbus uostų ir geležinkelių krovos aikštelėse, leidžiama kietąjį biokurą laikinai, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, laikyti ne didesnėse kaip 2 000 m² krūvose. Atstumas nuo kietojo biokuro krūvos pagrindo krašto iki gyvenamųjų namų turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Šių kietojo biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.

Papildyta punktu:

Nr. [1-488](#), 2022-08-23, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17415

382. Draudžiama sandėliuoti anglis asfaltu ar medžio danga išklotose aikštelėse, ant šilumos šaltinių (gartiekių, karšto vandens vamzdžių ir kt.), virš elektros kabelių tunelių, taip pat po elektros perdavimo linijomis.

383. Skirtingų rūšių anglis turi būti kraunamos į atskiras krūvas. Atvežtas anglis draudžiama krauti ant senų anglių, jeigu jos laikomos ilgiau kaip 1 mėnesį.

384. Kai anglių krūvos ne aukštesnės kaip 3 m, tarpai tarp jų turi būti ne mažesni kaip 1 m, kai krūvos aukštesnės – ne mažesni kaip 2 m.

385. Anglių temperatūrą krūvose būtina nuolat kontroliuoti. Temperatūrai pakilus aukščiau kaip 60°C, susidariusią galimo savaiminio užsidegimo židinio vietą būtina suplūkti arba pašalinti įkaitusias anglis ir nedelsiant tą vietą užpilti neįkaitusiomis anglimis ir kruopščiai jas suplūkti. Draudžiama anglis aušinti vandeniu krūvose.

386. Kiekviename eksploatuojamame durpyne turi būti parengta, su artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga suderinta ir įmonės vadovo patvirtinta durpių sandėliavimo schema, pagal kurią durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie durpių krūvų ir efektyviai atlikti gesinimo darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

387. Durpių temperatūrą krūvose būtina nuolat kontroliuoti. Temperatūrai pakilus aukščiau kaip 60°C, atsiradusią galimo savaiminio užsidegimo židinio vietą būtina suplūkti arba pašalinti įkaitusias durpes ir nedelsiant tą vietą užpilti neįkaitusiomis durpėmis ir kruopščiai jas suplūkti.

388. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

389. Laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant jų apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas ir (ar) iš perdirbtų padangų atliekų gautas gumos medžiagas ir produktus, gumos, gumos antrinių žaliavų, plastiko, plastiko antrinių žaliavų atliekų rietuvėms ir (ar) krūvoms taikomi šie reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-584 \(1.4 E\)2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

389.1. rietuvės ar krūvos ilgis turi būti ne didesnis kaip 15 m, plotis – ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne didesnis kaip 3 m;

389.2. tarpai tarp rietuvių ir (ar) krūvų turi būti ne siauresni kaip 10 m, tarp rietuvių ir (ar) krūvų ir sklypo ribos – ne siauresni kaip 5 m. Šio punkto nuostatos netaikomos padangų, taip pat padangų, gumos, plastiko gaminių ir jų atliekų, atraižų rietuvėms ir (ar) krūvoms, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m³

(matuojant išorinius rietuvės ar krūvos matmenis), o tarpai tarp šių rietuvių ir (ar) krūvų – ne mažesni kaip 2 m;

389.3. padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminiai ir jų atliekos gali būti laikomi metaliniuose konteineriuose, užtikrinant ne mažesnę kaip 2 m atstumą tarp jų;

389.4. draudžiama laikyti degius skysčius ir degias medžiagas:

389.4.1. arčiau kaip 10 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra didesnės kaip 4 m³;

389.4.2. arčiau kaip 2 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra mažesnės kaip 4 m³;

389.4.3. arčiau kaip 2 m iki metalinių konteinerių;

389.5. padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuves ir (ar) krūvas, konteinerius, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m³, leidžiama laikyti ne arčiau kaip 2 m iki pastatų, o didesnes – ne arčiau kaip 15 m iki pastatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-37](#), 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

390. Sklypą ar teritoriją, kurioje laikoma daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m³, būtina aptverti ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-37](#), 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

391. Kai laikomos daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m³, aplink jas turi būti įrengta ne siauresnė kaip 1,5 m pločio mineralizuota juosta arba asfalto, žvyro, betono ar kita nedegi danga.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-37](#), 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

392. Sklypo teritorijoje, kur laikomos padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį, išskyrus atvejus, kai laikantis šių taisyklių reikalavimų atliekami statybos, remonto ir (ar) suvirinimo darbai. Sklypo teritorijoje turi būti gaisrinės saugos ženklai, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-37](#), 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

393. Atstumas nuo lauke laikomų pašarų ar šiaudų kūgio iki elektros tiekimo oro linijos turi būti ne mažesnis kaip 15 m, iki kelių – 20 m, iki pastatų – 15 m.

VII SKYRIUS MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

394. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai renginiams, kurių metu susirenka 100 ir daugiau žmonių.

395. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą, susirinkimą, spektaklį, kino seansą, koncertą ir t. t.), privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios.

396. Renginių metu turi būti budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakuavimo kelių gaisrui tvarka. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

397. Renginių patalpose kėdės turi būti sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie grindų. Praeigos, išeigos turi būti išdėstytos taip, kad nesikirstų žmonių srautai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

398. Masinių renginių patalpose draudžiama:

398.1. siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus;

398.2. užrakinti duris ir uždaryti langines;

398.3. apipavidalinti sceną ypač degiomis ir labai degiomis medžiagomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

398.4. laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla;

398.5. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

398.6. įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta technologinėje projekto dalyje;

398.7. scenos apšvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus.

399. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

400. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

401. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti.

402. Draudžiama eglės puošti žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

403. Atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vieta turi būti suderinta su Priešgaisrinės

apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

VIII SKYRIUS

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

404. Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai gaisrų gesinimo įrangai ir priemonėms, gaisrinės automatikos įrenginiams.

405. Gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

406. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

407. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

408. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

409. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, gesintuvų skaičių galima sumažinti 50 proc.

410. Gesintuvo tipas parenkamas ir jų skaičius nustatomas pagal 5 priedą.

411. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

412. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

413. Gesintuvai turi būti:

413.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

413.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimiti;

413.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

413.4. laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.

414. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti

esant žemai temperatūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

415. Draudžiama pirminės gaisrų gesinimo priemonės ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

416. Objekte esanti gaisrų gesinimo technika (gaisriniai automobiliai, motoriniai siurbliai) ir gaisrinė įranga, pirminės gaisrų gesinimo priemonės turi būti prižiūrimos ir nuolat parengtos darbui.

417. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

418. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

419. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

420. *Neteko galios nuo 2018-11-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

421. Vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrinė įranga, turi būti užtikrintas reikiamas slėgis. Jei atjungiama dalis vandentiekio ar sumažinamas vandens slėgis jame, būtina tai pranešti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai.

422. Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (11 priedas).

423. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu nurodyta sklendės, kurią atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta.

424. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirškštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirškštų. Gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos. Pataisos namuose, pataisos namuose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, gaisrinių čiaupų spintelės gali būti rakinamos, o raktas ir gaisrinės žarnos laikomos pas budėtoją ir (ar) atsakingą už gaisrinę saugą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti gaisrinių čiaupų spinteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

425. Įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti gaisriniais automobiliams privažiuoti prie vandens šaltinio (gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, upės, tvenkinio ir kt.), turi būti laisvi ir tvarkingi.

426. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina reguliariai valyti (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus).

427. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens rezervuaruose turi būti užtekinai vandens.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

428. Gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai.

429. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku.

430. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius gaisrinius hidrantus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

431. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus įforminti raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

432. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, *Žin.*, 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

433. Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių, kurių vanduo skirtas elektros stotims ir pastotėms gesinti, esantys įžemikliai turi būti techniškai tvarkingi ir įrengti taip, kad būtų galima greitai ir lengvai prie jų prisijungti. Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus, o rezultatai įforminami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

434. Vandentiekio bokštas turi būti tvarkingas ir pritaikytas gaisrų gesinimo technikai paimti vandenį.

435. Putų koncentrato (putokšlio) savybės gali būti netikrinamos 3 metus nuo jo pagaminimo datos arba atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, putų koncentrato (putokšlio) savybės turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimo metu turi būti įvertinta putų koncentrato (putokšlio) atitiktis vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintiems Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomiesiems saugos reikalavimams, kuri lyginama su putų koncentrato (putokšlio) gamintojo deklaruotomis savybėmis, ir daromos išvados dėl tolesnio putų koncentrato (putokšlio) tinkamumo naudoti.

Papildyta punktu:

Nr. [1-294](#), 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

IX SKYRIUS PAVOJINGŪJŲ IR NEPAVOJINGŪJŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

436. Šiame skyriuje išdėstyti bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai yra taikomi atliekų tvarkytojams (asmenims, turintiems arba privalantiems turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba taršos leidimą) ir jų vykdomai atliekų laikymo veiklai.

437. Šio skyriaus reikalavimai taikomi atliekomis, kurios pasižymi degumo ar sprogimo požymiais, sudaro degią aplinką ir (ar) linkusios į savaiminį medžiagų užsiliepsnojimą. Prie tokių degių atliekų yra priskiriamas popierius, kartonas, mediena ir medienos gaminiai, plastikas, guma, tekstilė, metalas, kuris užterštas degiais skysčiais, įvairūs degūs skysčiai ir bet kokios kitos atliekos, kurios kelia gaisro pavojų. Visoms kitoms su atliekomis susijusiomis veikloms, nenurodytoms Taisyklių 436 punkte, taikomi kituose šių Taisyklių skyriuose nustatyti reikalavimai. Šio skyriaus reikalavimai netaikomi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse laikomoms atliekomis.

438. Šio skyriaus 455 ir 470 punktų reikalavimai netaikomi atliekų deginimo jėgainių kuro bunkeriams, kuriuose laikomos atliekos ir yra įrengta stacionari gaisro gesinimo sistema arba gaisriniai lafetiniai vandens švirkštai.

439. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „atliekų laikymas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „teritorija“ suprantama kaip įmonės, įstaigos, organizacijos teritorija ir fizinių asmenų teritorija (atvira aikštelė), kurioje laikomos atliekos.

440. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „atliekų sanauja“ suprantama kaip krūvoje, stirtoje, rietuvėje, konteineryje ar kitoje pakuotėje, konteinerių ar kitų pakuočių grupėje ir (ar) krūvoje ar pan. laikomos atliekos. Jeigu teritorijoje (atviroje aikštelėje) atliekos laikomos atskirose sanaujose, tačiau atstumai tarp jų mažesni nei 4 m, tokia sanaujų grupė laikoma viena atliekų sanauja. Jeigu patalpoje atliekos laikomos atskirose sanaujose, tačiau atstumai tarp jų mažesni nei 3 m, tokia sanaujų grupė laikoma viena atliekų sanauja.

ANTRASIS SKIRSNIS PAVOJINGŪJŲ ATLIEKŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

441. Prie įėjimo į teritoriją, kurioje laikomos pavojingosios atliekos, turi būti pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje nurodyta, kaip šios atliekos išdėstytos teritorijoje, ir šių atliekų srauto pavadinimas.

442. Teritorijoje, kur yra laikomos pavojingosios atliekos, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 300 pavojingųjų atliekų sanaujos plotui), skirtos ir tinkamos laikomoms pavojingosioms atliekomis gesinti.

443. Visų praeigų tarp laikomų pavojingųjų atliekų sanaujų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrų gesinimo technika.

444. Pavojingųjų atliekų sandėliai, kurios yra iki 1 m³, teritorijoje turi būti laikomos ne mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų. Didesnės kaip 1 m³ pavojingųjų atliekų sandėliai, išskyrus laikomas uždaruose metaliniuose konteineriuose, turi būti laikomos ne mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų.

445. Teritorijoje didesnės kaip 1 m³ pavojingųjų atliekų sandėliai, atitvertos vientisa gelžbetonine arba mūrine siena, turi būti laikomos nuo pastatų ne mažesniu atstumu negu sienelės aukštis, bet ne arčiau kaip 3 m. Vientisa gelžbetoninė arba mūrinė sienelė turi būti ne mažiau nei 1 m aukštesnė negu pavojingųjų atliekų sandėlio aukštis ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnė nei sandėlio pagrindas.

446. Teritorijoje laikomų pavojingųjų atliekų sandėliai turi užimti ne daugiau kaip 300 m² ploto ir turi būti ne didesnės kaip 4 m aukščio.

447. Atstumai tarp tokių pavojingųjų atliekų sandėlių turi būti ne mažesni kaip 4 m, išskyrus šių Taisyklių 448 punkte nurodytus atvejus, ir tais atvejais, kai tarp dviejų sandėlių įrengiama sienelė, atitinkanti šio skyriaus 445 punkte nustatytus reikalavimus.

448. Atstumai tarp pavojingųjų atliekų sandėlių, pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, pasižyminčių HP1 savybe (sprogiosios), turi būti ne mažesni kaip 6 m.

449. Didesnį kaip 1 m³ pavojingųjų atliekų kiekį, laikomą uždaruose metaliniuose konteineriuose, draudžiama laikyti mažesniu kaip 8 m atstumu iki pastatų.

450. Teritorijoje pavojingosios atliekos, kurios laikomos uždaruose metaliniuose konteineriuose, turi užimti ne daugiau kaip 300 m² ploto ir būti ne didesnės kaip 5,5 m aukščio (ne daugiau nei 2 vienas ant kito sudėti konteineriai). Metaliniai uždari konteineriai turi būti laikomi viena eile. Atstumas tarp uždarytų metalinių konteinerių, kuriuose laikomos pavojingosios atliekos, eilių turi būti ne mažesni kaip 4 m.

451. Ant uždarytų metalinių konteinerių, kuriuose yra laikomos pavojingosios atliekos, pasižyminčios HP1 savybe (sprogiosios), viršaus negali būti kraunami kiti konteineriai.

452. Teritorijoje didesnį kaip 1 m³ pavojingųjų atliekų kiekį, laikomą uždaruose metaliniuose konteineriuose, atitvertą vientisomis gelžbetoninėmis arba mūrinėmis sienelėmis, kurios ne mažiau nei 1 m aukštesnės negu pavojingųjų atliekų sandėlio aukštis ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnės nei sandėlio pagrindas, draudžiama laikyti mažesniu kaip 3 m atstumu iki pastatų. Šis reikalavimas taikomas, jei pastato aukštis neviršija 9 m.

453. Pavojingosios atliekos, kai jų kiekis viršija 10 m³, turi būti laikomos tik tokiose patalpose, kuriose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir stacionari gaisro gesinimo sistema. Pavojingosios atliekos, kurios negali būti gesinamos vandeniu ar putomis, turi būti

laikomos patalpose, kuriose yra įrengta techniškai tvarkinga ir veikianti stacionari gaisro gesinimo (miltelių, gesinimo dujų, purkštuvų, putų, gaisrinių žarnų, vandens rūko, kondensuotojo aerozolio) sistema ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

TAR pastaba: 453 punktas įsigalioja 2026-01-01.

454. Prie įėjimo į patalpas ir pastatus, kuriuose laikomos pavojingosios atliekos, turi būti pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje nurodytas šių atliekų srauto pavadinimas.

455. Statiniuose ar patalpose laikomų pavojingųjų atliekų sandėliai turi užimti ne daugiau kaip 150 m² ploto ir būti ne didesnė kaip 4 m aukščio. Atstumai tarp tokių pavojingųjų atliekų sandėlių turi būti ne mažesni kaip 3 m. Atstumo tarp sandėlių gali būti nesilaikoma, kai jos atitvertos vientisomis gelžbetoninėmis arba mūrinėmis sienelėmis, kurios ne mažiau nei 1 m aukštesnės negu pavojingųjų atliekų sandėlio aukštis ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnės nei sandėlio pagrindas.

456. Nuo patalpose laikomų pavojingųjų atliekų sandėlių iki stacionarios gaisro gesinimo sistemos purkštukų turi būti ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

457. Veiklos vykdytojai turi organizuoti visų pavojingųjų atliekų sandėlių, kuriose galimas savaiminis įkaitimas, temperatūros stebėseną. Techninės priemonės, metodika ir periodiškumas temperatūrai pavojingųjų atliekų sandėliuose stebėti turi būti pasirenkami atsižvelgiant į pavojingųjų atliekų savybes, aplinkos sąlygas ir galimo savaiminio įkaitimo greitį. Atsižvelgiant į temperatūros stebėsenos rezultatus, kai yra viršijama kritinė riba, laikomas pavojingas atliekas privaloma perkrauti, kad būtų sumažinta šiluma ir savaiminio užsidegimo pavojus.

TREČIASIS SKIRSNIS NEPAVOJINGŪJŲ ATLIEKŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

458. Teritorijoje laikomų nepavojingųjų atliekų sandėliai turi užimti ne daugiau kaip 600 m² ploto ir būti ne didesnė kaip 5 m aukščio. Atstumai tarp tokių nepavojingųjų atliekų sandėlių turi būti ne mažesni kaip 4 m.

459. Teritorijoje, kur yra laikomos nepavojingųjų atliekų sandėlios, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 600 m² nepavojingųjų atliekų sandėlio plotui), skirtos ir tinkamos laikomoms nepavojingosioms atliekoms gesinti.

460. Teritorijoje ne didesnes kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų sandėliai draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų. Didesnes kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų sandėliai draudžiama laikyti mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų.

461. Teritorijoje didesnės kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų sandėlios, atitvertos vientisa gelžbetonine arba mūrine sienele, turi būti laikomos nuo pastatų ne mažesniu atstumu negu sienelės aukštis, bet ne arčiau kaip 3 m. Vientisa gelžbetoninė arba mūrinė sienelė turi būti ne mažiau nei

1 m aukštesnė negu nepavojingųjų atliekų sandėavimo aukštis ir ne mažiau kaip 1 m iš šonų ilgesnė nei sandėavimo pagrindas.

462. Teritorijoje nepavojingosios atliekos, laikomos uždaruose metaliniuose konteineriuose, turi užimti ne daugiau kaip 600 m² ploto ir būti ne didesnė kaip 5,5 m aukščio (ne daugiau nei 2 vienas ant kito sudėti konteineriai). Atstumai tarp uždarytų metalinių konteinerių, kuriuose laikomos nepavojingosios atliekos, eilių turi būti ne mažesni kaip 4 m.

463. Teritorijoje ne didesnę kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų kiekį, laikomą uždaruose metaliniuose konteineriuose, draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų. Didesnę kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų kiekį, laikomą uždaruose metaliniuose konteineriuose, draudžiama laikyti mažesniu kaip 8 m atstumu iki pastatų.

464. Teritorijoje didesnę kaip 10 m³ nepavojingųjų atliekų kiekį, laikomą uždaruose metaliniuose konteineriuose, atitvertą vientisomis gelžbetoninėmis arba mūrinėmis sienelėmis, kurių aukštis 1 m ne mažesnis už uždarytų metalinių konteinerių aukštį ir plotį, draudžiama laikyti mažesniu kaip 3 m atstumu iki pastatų.

465. Teritorijoje laikomos nepavojingųjų atliekų sandėavimo neturi užimti daugiau kaip 65 procentus aikštelės, kurioje yra laikomos atliekų sandėavimo, ploto (turi būti paliekama ne mažiau kaip 35 procentai laisvo aikštelės ploto).

466. Teritorijoje, kurioje gali būti laikoma daugiau kaip 1 000 m³ nepavojingųjų atliekų, turi būti krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m³ laikomų nepavojingųjų atliekų.

467. Teritorijoje leidžiama laikyti daugiau kaip 1 000 m³ nepavojingųjų atliekų, jeigu yra laikomasi bent vienos iš šių sąlygų:

467.1. nuo nepavojingųjų atliekų sandėavimų ne didesniu kaip 200 m atstumu yra įrengtas gaisrinis hidrantas;

467.2. ne didesniu kaip 200 m atstumu yra įrengtas ir pripildtas vandens ne mažesnės kaip 1 000 m³ talpos rezervuaras;

467.3. ne didesniu kaip 2 000 m atstumu yra vandens telkinys, prie kurio įrengta aikštelė (ne mažesnė kaip 12x12 m) gaisrinei technikai privažiuoti.

TAR pastaba: 467 punktas įsigalioja 2026-01-01.

468. Visų praeigų tarp laikomų nepavojingųjų atliekų sandėavimų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti gaisrinė technika.

469. Didesnę kaip 100 m³ nepavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti patalpose ir statiniuose, kuriuose nėra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

470. Statiniuose, patalpose ir stoginėse nepavojingųjų atliekų sandėavimas turi užimti ne daugiau kaip 300 m² ploto ir būti ne didesnė kaip 5 m aukščio, atstumai tarp tokių nepavojingųjų atliekų

sankaupų turi būti ne mažesni kaip 3 m. Atstumas nuo laikomų nepavojingųjų atliekų sankaupų viršaus iki stogo konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 1 m.

TAR pastaba: Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų atliekų tvarkymo infrastruktūros objektams 2024-10-01 įsakymu Nr. 1-564 /2024 (1.4 E) keičiamų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių IX skyriaus reikalavimai taikomi nuo 2026 m. sausio 1 d.

Papildyta skyriumi:

Nr. [1-564/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-10-01, paskelbta TAR 2024-10-01, i. k. 2024-17284

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:

1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.
2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.
3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.
4. Rūkyto vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.
5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiujų drabužių naudojimo reikalavimai.
6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.
7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.
8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.
9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, jų pasitikimas ir informavimas ir/ar instruktavimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.

Veiksmų kilus gaisrui eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į objekto specifiką.

Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

Objekte, kuriame dirba arba būna daugiau kaip šimtas žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose, viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas). Planą rengia ir tvirtina objekto savininkas, valdytojas ar administratorius.

Plane turi būti numatyta:

1. Pagalba ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinti reikalingo vandens telkinio ir t. t.
2. Elektros energijos išjungimas (išskyrus gaisrinės saugos sistemas), transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymas, įvairių komunikacijų uždarymas, vėdinimo sistemų išjungimas degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir kiti veiksmai, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą.
3. Automatinių gaisro gesinimo sistemų (dūmų šalinimo, žmonių informavimo) patikrinimas.
4. Žmonių, gesinančių gaisrą, apsauga nuo galimų griūčių, apsinuodijimų ir t. t.
5. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsauga ir evakavimas.
6. Žinybinių priešgaisrinių pajėgų, savanoriškų ugniagesių formuočių (jei tokios yra) veiksmų tvarka, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimas.
7. Personalo, dirbančio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje skirtingomis sąlygomis (darbo ir poilsio dienomis, žiemos metu ir t. t.), veiksmų variantai.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, *Žin.*, 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304
Nr. [1-199](#), 2013-07-31, *Žin.*, 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199
Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių
3 priedas

(Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

**ĮVADINIŲ (BENDRŲ) GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS
ŽURNALAS***

Neteko galios nuo 2012-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių
4 priedas

(Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS*

Data	Instruktuojam o asmens vardas ir pavardė	Instruktuojam o asmens pareigos	Instrukcij os Nr.	Instruktažo pavadinima s	Instruktuojan čio asmens pareigos, vardas ir pavardė	Parašai	
						instruktuoja ančio asmens	instruktuoja amo asmens
1	2	3	4	5	6	7	8

* Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

Pastaba. Leidžiama gaisrinės saugos instruktažus registruoti elektroniniu būdu.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI

1. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

2. Gaisrų klasių žymėjimas:

2.1. A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;

2.2. B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

2.3. C klasė – dujų gaisrai;

2.4. D klasė – metalų gaisrai.

2.5. F klasė – gaisrai, susiję su kepimo terpe (augaliniai arba gyvuliniai aliejai ir riebalai) kepimo prietaisuose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [1-499/2025\(1.4 E\)](#), 2025-10-21, paskelbta TAR 2025-10-21, i. k. 2025-17518

3. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

4. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.

5. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

6. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

7. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.

8. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

9. Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

9.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;

9.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė);

9.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė);

9.4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

10. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

11. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m² (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibuluose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

12. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.

13. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

14. Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9–1,8 m. Jis skirtas nedideliame plotui gesinti.

Gesinimo medžiagos parinkimas pagal gaisro klasę

Gaisro klasė	Gesinimo medžiaga (Pastaba)						
	vanduo	putos	dujos	vanduo su priedais arba skystieji chemikalai	milteliai		
					ABC tipo	BC tipo	D tipo
A	+	+	-	+	++	-	-
B	-	++	+	+	++	++	-
C	-	-	+	-	++	++	-
D	-	-	-	-	-	-	++
F	-	-	-	++	-	-	-

Pastaba. Lentelėje naudojamų simbolių reikšmės: „++“ – veiksmingiausia; „+“ – veiksminga; „-“ – ne tokia veiksminga.

Lentelės pakeitimai:

Nr. [1-499/2025\(1.4 E\)](#), 2025-10-21, paskelbta TAR 2025-10-21, i. k. 2025-17518

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

Eil. Nr.	Gesintuvų laikymo vieta	Skaičiuojamasis matavimo vienetas	Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio ir vandens mišinio – litrais)		
			2 kg (l)	4 kg (l)	6 kg (l)
1.	Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, priklausančios šioms pagal sprogo ir gaisro pavojų kategorijoms:				
1.1.	A _{sg} , B _{sg}	100 m ²	-	-	2 (1 pastaba)
1.2.	C _g	400 m ²	-	3	2
1.3.	D _g	600 m ²	-	2	1
1.4.	E _g	800 m ²	-	2	1
2.	Visuomeninės patalpos:				
2.1.	viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties	200 m ²	4	3	2
2.2.	kultūros, sporto, gydymo,	400 m ²	4	3	2

	religinės paskirties				
2.3.	mokslo, administracinės, transporto paskirties	500 m ²	4	3	2
3.	Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:				
3.1.	kietų degių medžiagų	400 m ²	-	2	1
3.2.	ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų	400 m ²	-	4 (1 pastaba)	3 (1 pastaba)
4.	Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:				
4.1.	lengvųjų automobilių (iki 100 vietų)	50 vietų	-	3 (1 pastaba)	2 (1 pastaba)
4.2.	krovininių automobilių, autobusų (iki 50 vietų)	25 vietų	-	3 (1 pastaba)	2 (1 pastaba)
5.	Degalinės	2 kolonėlės	-	-	2 (1 pastaba)
6.	Statybos:				
6.1.	statomų pastatų viduje	1000 m ²	-	3	2
6.2.	pastoliai	kiekvienam aukštui	-	1	-
7.	Ugnies darbų vietos	1 vieta	2 (1 pastaba)	1 (1 pastaba)	-
8.	Transporto priemonės:				
8.1.	lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui (2 pastaba)	1 vnt.	-	-	-
8.2.	autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui	1 vnt.	1	-	-
8.3.	autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui	1 vnt.	-	2	-
8.4.	krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t	1 vnt.	1	-	-
8.5.	krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t	1 vnt.	-	1	-
8.6.	kombainai	1 vnt.	-	2	-

				(1 pastaba)	
8.7.	kita žemės ūkio technika	1 vnt.	2	1	-
9.	Individualūs lengvųjų automobilių garažai	1 vieta	-	1	-
10.	Garažų paskirties pastatai	500 m ²	4	3	2
11.	Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai	150 m ²	2	1	-
12.	Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai	200 m ²	4	3	2
13.	Specialiosios paskirties pastatai	300 m ²	4	3	2

Pastabos:

1. Privalomas nedegus audeklas.
2. Privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.

Lentelės pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Nr. [1-499/2025\(1.4 E\)](#), 2025-10-21, paskelbta TAR 2025-10-21, i. k. 2025-17518

16. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

17. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

18. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

19. Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.

20. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

21. *Neteko galios nuo 2011-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

22. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. [100-4727](#) (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

3 lentelė

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

Eil. Nr.	Gesintuvų laikymo vieta	Skaičiuojamasis matavimo vienetas	Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio ir vandens mišinio – litrais)	
			20–25 kg (l)	40 ir daugiau

				kg (l)
1.	Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos šios pagal sproginimo ir gaisro pavojų kategorijos:			
1.1.	A _{sg} ir B _{sg} (didesnės kaip 400 m ²)	800 m ²	2	1
1.2.	C _g (didesnės kaip 600 m ² , kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos)	1200 m ²	2	1
2.	Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių)	1 scena	2	1
3.	Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:			
3.1.	lengvųjų automobilių (didesnės kaip 100 vietų)	100 vietų	1	-
3.2.	krovininių automobilių, autobusų (didesnės kaip 50 vietų)	50 vietų	2	1
4.	Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse (didesnės kaip 750 m ²)	1500 m ²	2	1
5.	Degalinės	1 degalinė	1	-

Lentelės pakeitimai:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Nr. [1-499/2025\(1.4 E\)](#), 2025-10-21, paskelbta TAR 2025-10-21, i. k. 2025-17518

23. Lėktuvų stovėjimo aikštelėje turi būti vienas 20–25 kg (l) ir vienas 80–100 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas.

24. Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.

25. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose, maisto ruošimo vietose, kuriose naudojamos kietuoju kuru kūrenamos šašlykinės, kepsninės, rūkyklos, buitinės krosnelės, turi būti vienas 6 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

Papildyta punktu:

Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

PAGRINDINIAI ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANO REIKALAVIMAI

1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, lifthus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.

3. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensijų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės, kuriose nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvieno kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas su užrašu „Jūsų kambarys...“ Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.

5. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.

6. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.





7. Visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakuavimo planu ir privalo mokėti juo naudotis.







Punkto pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, *Žin.*, 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304


8. Žmonių evakavimo planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

9. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje.

Ženklas	Reikšmė	Kontūro spalva	Fono spalva
	gesintuvai	raudona	balta
	gaisrinis čiaupas	raudona	balta / raudona
	dūmų šalinimo įrenginio rankinio paleidimo jungiklis	raudona	balta
	elektros skydelis	juoda	geltona

	telefonas	mėlyna	
	gaisro signalizacijos jungiklis	raudona	balta
	gaisrinio siurblio (elektrifikuotos sklendės) jungiklis	raudona	balta
	pagrindinis evakuacijos kelias	žalia	
	atsarginis evakuacijos kelias	žalia	
	jūs esate čia (plano vieta)	žalia	balta

ŽMONIŲ EVAKAVIMO IŠ N AUKŠTO M KAMBARIO PLANAS

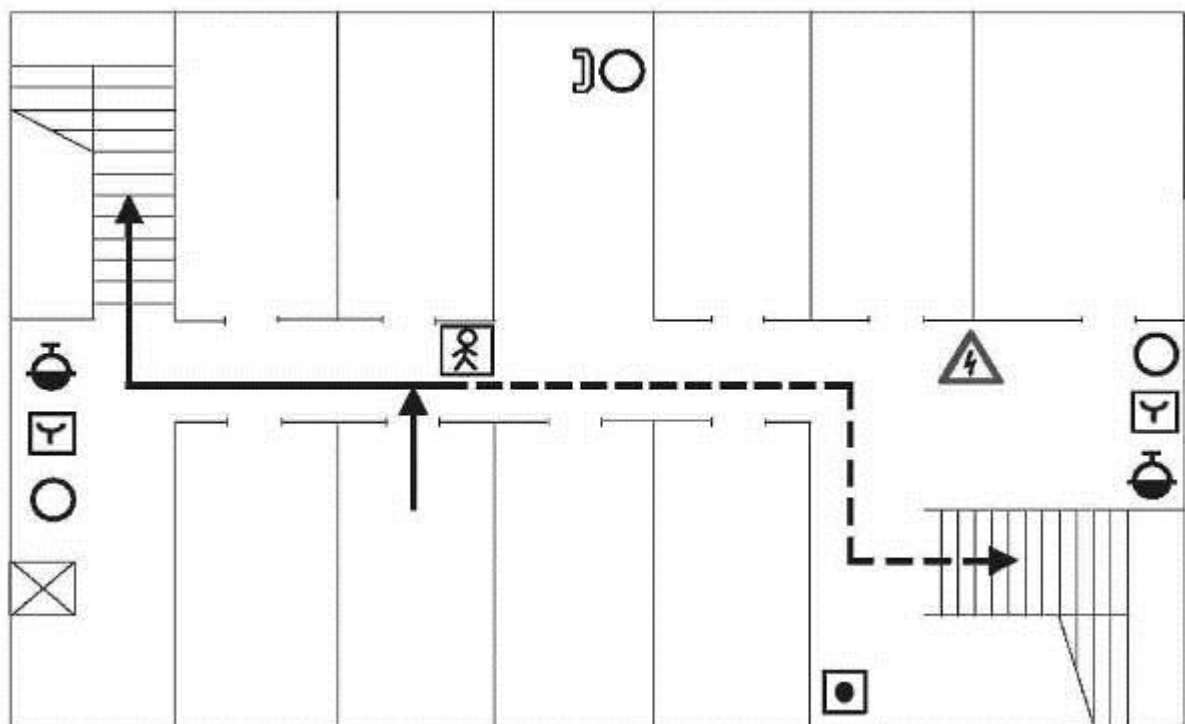

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖS PAVYZDYS

Gerbiamieji svečiai!

Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių:

nejunkite kambariye elektrinių šildymo prietaisų, virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų, išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvą, kondicionierių, šviestuvus. Primename, kad pavojinga uždegti toršerus ir stalinius šviestuvus degiomis medžiagomis. Nerūkykite lovoje ir nepalikite neužgesintų cigarečių. Tai pavojinga. Nesineškite į lifto kabiną neužgesintos cigaretės. Nemėtykite cigarečių ir nuorūkų į dėžes popieriams, tam tikslui naudokitės peleninėmis. Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą. Susipažinkite su žmonių evakavimo planu. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti, ir laiptinių išdėstymą.

Kilus gaisrui jūsų kambariye:

nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakinkite. Būtinai praneškite apie gaisrą koridoriaus budėtojui arba kitam administracijos darbuotojui. Pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.

Kilus gaisrui ne jūsų kambariye:

nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris. Jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmytos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambariye ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne, bandykite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą. Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos. Evakuojantis draudžiama naudotis liftais be aptarnaujančio personalo pagalbos, apsaugoti galima pasislėpus balkone ar lodžijoje. Išėję į balkoną, būtinai sandariai uždarykite duris.

Administracija

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių
8 priedas

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMAS

Grupės pavadinimas	Grupės Nr.	Medžiagos pavadinimas	Grupės, su kuria galima laikyti, Nr.
1	2	3	4
Ypač degūs ir labai degūs skysčiai	1	Acetonas, lakas, skiedikliai Nr. 648, RS-1	1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	2	Derva, skiedikliai Nr. 649, Nr. 651, RS-2	
Nuodingi, ypač degūs ir labai degūs skysčiai	3	Etanolis (etilo alkoholis)	3
	4	Metanolis (metilo alkoholis)	4
	5	2-etoksietanolis (etilcelozolvas)	5, 6
	6.	Etilenglikolis	5, 6
Nitrilai	7	Nitroemalis, nitrolakas, nitrogruntas	1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Degūs skysčiai	8	Emalis, gruntas, antifrizas, stabdžių skystis	1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	9	Natūrali alyva	
	10	Glicerolis, alyva, tepalas, drėkiklis	
	11	Monoetanolaminas	
	12	Baliklis, dažai, glaistas	
Suslėgtos ir suskystintos dujos	13	Inertinės ir nedegios dujos: argonas, neonas, azotas, anglies dioksidas	13, 14, 15
	14	Degiosios ir sprogiosios dujos: metanas, vandenilis, etenai (etilenai)	13, 14
	15	Dujos ar jų mišiniai, palaikantys degimą: oras, deguonis	13, 15
	16	Nuodingosios dujos: sieros trioksidas	16
	17	Kitos degiosios, nuodingosios, sprogiosios dujos	17
Ypač degios ir labai degios kietos medžiagos	18	Kalcio karbidas	18
	19	Siera	19
	20	Aliuminio milteliai	20
	21	Savaime užsidegančios medžiagos: aktyvintosios anglis, sulfatinė anglis	21, 35
	22	Medžiagos, su oru sudarančios sprogius mišinius	21, 22, 35
Oksiduojančiosios medžiagos	23	Chlorkalkės, kalcio hipochloritas	23
	24	Kalio permanganatas	24
	25	Nuodingosios medžiagos oksidatoriai: chromo oksidas ir kt.	25
	26	Natrio ir kalio nitratas	26
	27	Amonio nitratas	27

Grupės pavadinimas	Grupės Nr.	Medžiagos pavadinimas	Grupės, su kuria galima laikyti, Nr.
1	2	3	4
	28	Vandenilio peroksidas	28
Nuodingosios medžiagos	29	Kristalinis fenolis, bario chloridas, boraksas (natrio tetraborato dekahidratas)	29
Mineralinės rūgštys	30	Druskos rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, pirofosforo rūgštis	30
	31	Sieros rūgštis	31
	32	Azoto rūgštis	32
Šarmai	33	Skysti šarmai: natrio ir ličio, kalio ir ličio elektrolitai	33, 34
	34	Sausi šarmai: kaustinė soda	33, 34, 35
Druskos	35	Geležies chloridas, kalcinuotoji soda, natrio fluoridas, kalcio chloridas	21, 22, 34, 35

Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių
9 priedas

(Leidimo atlikti ugnies darbus forma)

TVIRTINU

Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS

_____ Nr. _____

1. Įmonė, įstaiga, organizacija

2. Darbo vieta

3. Darbo apibūdinimas

4. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų vietos paruošimą

5. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų atlikimą

6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant ugnies darbus

6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus:

6.2. atliekant ugnies darbus:

7. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktažą:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Profesija	Instruktuojamų asmenų parašai	Instruktuojančio asmens parašas

--	--	--	--	--

8. Oro analizės rezultatai:

Data	Laikas	Mėginių paėmimo tvarka	Koncentracija	Darbus atlikti leidžiama arba neleidžiama	Analizę atlikusio asmens parašas

9. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti _____

 (asmens, atsakingo už ugnies darbų vietos paruošimą, parašas)

10. Ugnies darbų vieta paruošta _____

 (asmens, atsakingo už ugnies darbų atlikimą, parašas)

Asmuo, atsakingas už ugnies
darbų vietos paruošimą

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Asmuo, atsakingas už ugnies
darbų atlikimą

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Asmuo, atsakingas įmonėje, įstaigoje
organizacijoje už gaisrinę saugą

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

DURPYNŲ GAISRAMS GESINTI PRITAIKYTOS TECHNIKOS PARINKIMO REIKALAVIMAI

1. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje turi būti ši durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika:

Durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika	Durpyno plotas (ha)			
	iki 100	100–300	300–600	daugiau kaip 600
Transporto priemonė su priekaba, kurioje įrengta ne mažesnė kaip 4 000 l talpos vandens cisterna ir ne mažesnio kaip 2 000 l/min našumo gaisrinis siurblys*	-	1	1	2
Vandens transportavimo priekaba (4 m ³)	1	1	2	2
Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 2 000 l/min**	2	2	3	4
Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 500 l/min**	1	1	2	3
Kilnojamoji vandens talpykla (≥10 m ³) (leidžiama naudoti greitai surenkamas ir išrenkamas talpyklas)	-	-	1	2***
Prie traktoriaus prikabinama tempiama platforma, skirta gaisrų gesinimo technikai transportuoti****	-	1	1	1
Iš viso:	4	6	10	14

* transporto priemonėje turi būti ne mažiau kaip viena 20 m ilgio gaisrinė slėginė žarna ir švirkštas;

** į komplektą turi įeiti penkios 20 m ilgio gaisrinės slėginės žarnos ir švirkštas;

*** viena kilnojamoji vandens talpykla turi būti įmonėje, o antros talpyklos įmonėje turėti neprivaloma, jeigu yra rašytinis sutarimas su kita įstaiga, pagal kurį antra kilnojamoji vandens talpykla gaisro atveju būtų pristatyta ne vėliau kaip per dvi valandas nuo pareikalavimo;

**** prikabinamos platformos plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 m, ilgis – ne mažesnis kaip 10 m. Platforma turi turėti 8 tvirtinimo taškus, tolygiai išdėstytus pagal platformos perimetrą, ir 6 diržus arba grandines, kuriuos įtempus ir sutvirtinus krovinyje taptų stabilus.

2. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje gali būti ir kitų papildomų priemonių bei įrenginių, kuriais galima pranešti apie gaisrą. Jų skaičių nustato durpių įmonės vadovas.

3. *Neteko galios nuo 2013-11-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

4. Eksploatuojamų durpynų įmonės privalo parengti ir su artimiausia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga suderinti durpyno gaisrų gesinimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-304](#), 2012-10-08, *Žin.*, 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); *Žin.*, 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304

Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių
11 priedas

(Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formos pavyzdys)

VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Patikros data	Patikros rezultatai	Tikrinusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas	Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė	Gedimai (trūkumai) pašalinti (data, parašas)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-313](#), 2007-10-22, Žin., 2007, Nr. 110-4530 (2007-10-25), i. k. 107231GISAK0001-313
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-340](#), 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 130-5673 (2009-10-31), i. k. 109231GISAK0001-340
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
3.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-223](#), 2010-07-27, Žin., 2010, Nr. 99-5167 (2010-08-19); Žin., 2010, Nr. 100-0 (2010-08-21); Žin., 2010, Nr. 101-0 (2010-08-26), i. k. 110231GISAK0001-223
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
4.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-234](#), 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
5.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-304](#), 2012-10-08, Žin., 2012, Nr. 118-5970 (2012-10-11); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25); Žin., 2012, Nr. 124-0 (2012-10-25), i. k. 112231GISAK0001-304
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

6.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-199](#), 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

7.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-374](#), 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

8.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-294](#), 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11057

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

9.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-345](#), 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18581

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

10.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-265](#), 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

11.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-472](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21257

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

12.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-388](#), 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

13.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-37](#), 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-20, i. k. 2022-00893

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

14.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-396](#), 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

15.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-488](#), 2022-08-23, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17415

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-584 \(1.4 E\)/2022](#), 2022-10-25, paskelbta TAR 2022-10-25, i. k. 2022-21554

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-516 /2024 \(1.4 E\)](#), 2024-09-03, paskelbta TAR 2024-09-03, i. k. 2024-15478

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-270 /2024 \(1.4 E\)](#), 2024-04-23, paskelbta TAR 2024-04-23, i. k. 2024-07410

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

19.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-564 /2024 \(1.4 E\)](#), 2024-10-01, paskelbta TAR 2024-10-01, i. k. 2024-17284

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-270 /2024 (1.4 E) „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

20.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-152 /2025 \(1.4 E\)](#), 2025-03-19, paskelbta TAR 2025-03-19, i. k. 2025-04431

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

21.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas Nr. [1-499/2025\(1.4 E\)](#), 2025-10-21, paskelbta TAR 2025-10-21, i. k. 2025-17518

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo