

Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo pinigine išraiška skaičiuoklė

Eil. Nr.	Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas	Įpareigojimo vykdymo veiksmas	Kilmė (Europos Sąjungos arba tarptautinė, nacionalinė)	Tikslinė grupė (T) (ūkio subjektų skaičius, vnt.)	Išlaidos darbuotojams (D), Eur	Išlaidos investicijoms (I), Eur	Išlaidos medžiagoms (M), Eur	Išlaidos paslaugoms (darbams) įsigyti, Eur, (E)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-							
1.1.	34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą, Normų 31 punkte nurodytas ataskaitas turi rengti ir teikti vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.		Nacionalinė	8				

1.1.1.		Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408). ¹			13.65	0	0	0
1.1.2.		-			0	0	0	0
1.1.3.		-			0	0	0	0
...		...						

1.2.	<p>17. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui,</p>	Nacionalinė	165					
1.2.1.		Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1–50 MW). ¹			0	0	0	94
1.2.2.		-			0	0	0	0
1.1.3.		-			0	0	0	0
...							

1.3.	<p>18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.</p> <p>21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).</p>	Nacionalinė	16				
1.3.1.	Sieros dioksido (SO ₂) tyrimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW). ¹			0	0	0	215
1.3.2.	-			0	0	0	0
1.3.3.	-			0	0	0	0
...	...						
...							

1.4.	16. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.			71				
1.4.1.		Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).			0	0	0	250
1.4.2.		-			0	0	0	0
1.4.3.		-			0	0	0	0
...		...						
1.5.	-			0				
1.5.1.		-			0	0	0	0
1.5.2.		-			0	0	0	0
1.5.3.		-			0	0	0	0
...		...						
1.6.	-			0				
1.6.1.		-			0	0	0	0
1.6.2.		-			0	0	0	0
1.6.3.		-			0	0	0	0
...		...						
2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš							

2.1.

1.5.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:
„34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kūrą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą vykdo ir ataskaitas rengia ir teikia vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą

Nacionalinė

8

2.1.1.		Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).			0	0	0	0
2.1.2.		-			0	0	0	0
2.1.3.		-			0	0	0	0
...		...						
2.2.	1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> Deginant gamtines dujas išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamo SO2 ir KD ribinė vertė netaikoma. <...>			165				
2.2.1.		Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).			0	0	0	0
2.2.2.		-			0	0	0	0
2.1.3.		-			0	0	0	0
...		...						

2.3.	1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> 6. Deginant medieną išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...>			16				
2.3.1.		Sieros dioksido (SO2) matavimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).			0	0	0	0
2.3.2.		-			0	0	0	0
2.3.3.		-			0	0	0	0
...		...						
2.4.	1.5.18. Papildau 30 ¹ punktu: „30 ¹ . Kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra 0,12 MW arba didesnė, bet mažesnė kaip 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą.“			354				
2.4.1.		Sunaudoto kuro apskaitos ataskaitos parengimas ir pateikimas (nuo 120 kW iki 1 MW įrenginiams). ²			27.3	0	0	0
2.4.2.		-			0	0	0	0
2.4.3.		-			0	0	0	0
...		...						

2.5.	<p>1.5.8. Papildau 7¹ – 7⁴ punktais: „<...> 7². Veiklos vykdytojas, kuris planuoja laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, siekdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kurą deginančio įrenginio eksploatavimo pabaigos. <...> 7⁴. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų arba pradėjo laikinai eksploatuoti kurą</p>	Nacionalinė	5				
2.5.1.		Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikimas eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už veiklos vykdymo teritorijos ribų.		13.65	0	0	1000

2.5.2.		Informavimas apie kurą deginančio įrenginio eksploataciją už veiklos vykdymo teritorijos ribų.			13.65	0	0	0
2.5.2.		-			0	0	0	0
...		...						
2.6.	1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> 1. Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams iki 2028 m. gruodžio 31 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> 2. Deginant medieną arba gazolį išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamų KD ribinė vertė netaikoma. <...>.			71				
2.6.1.		Kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO2) matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).			0	0	0	0
2.6.2.		-			0	0	0	0
2.6.2.		-			0	0	0	0
...		...						
...								

1 - aktualu iki 2029-12-31

2 - aktualu nuo 2027-01-01

(I dalis)

Pridėtinės išlaidos (O), Eur, (0,05*((6)+(7)+(8)+(9)))	Įpareigojimo tikslinės grupės veikiančiam ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą rinkos sąlygomis ir įgyvendinančiam įpareigojimą verslo praktikoje pagrįstomis sąnaudomis, sukeliama prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų (toliau – prisitaikymo išlaidos) suma (S), Eur ((6) + (7) + (8) + (9) + (10))	Įpareigojimo tikslinei grupei sukeliama prisitaikymo išlaidų suma (PI), Eur, ((5)*(11))
10	11	12
244.		

0.6825

14.3325

0


0

0

0

Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą A

114.66

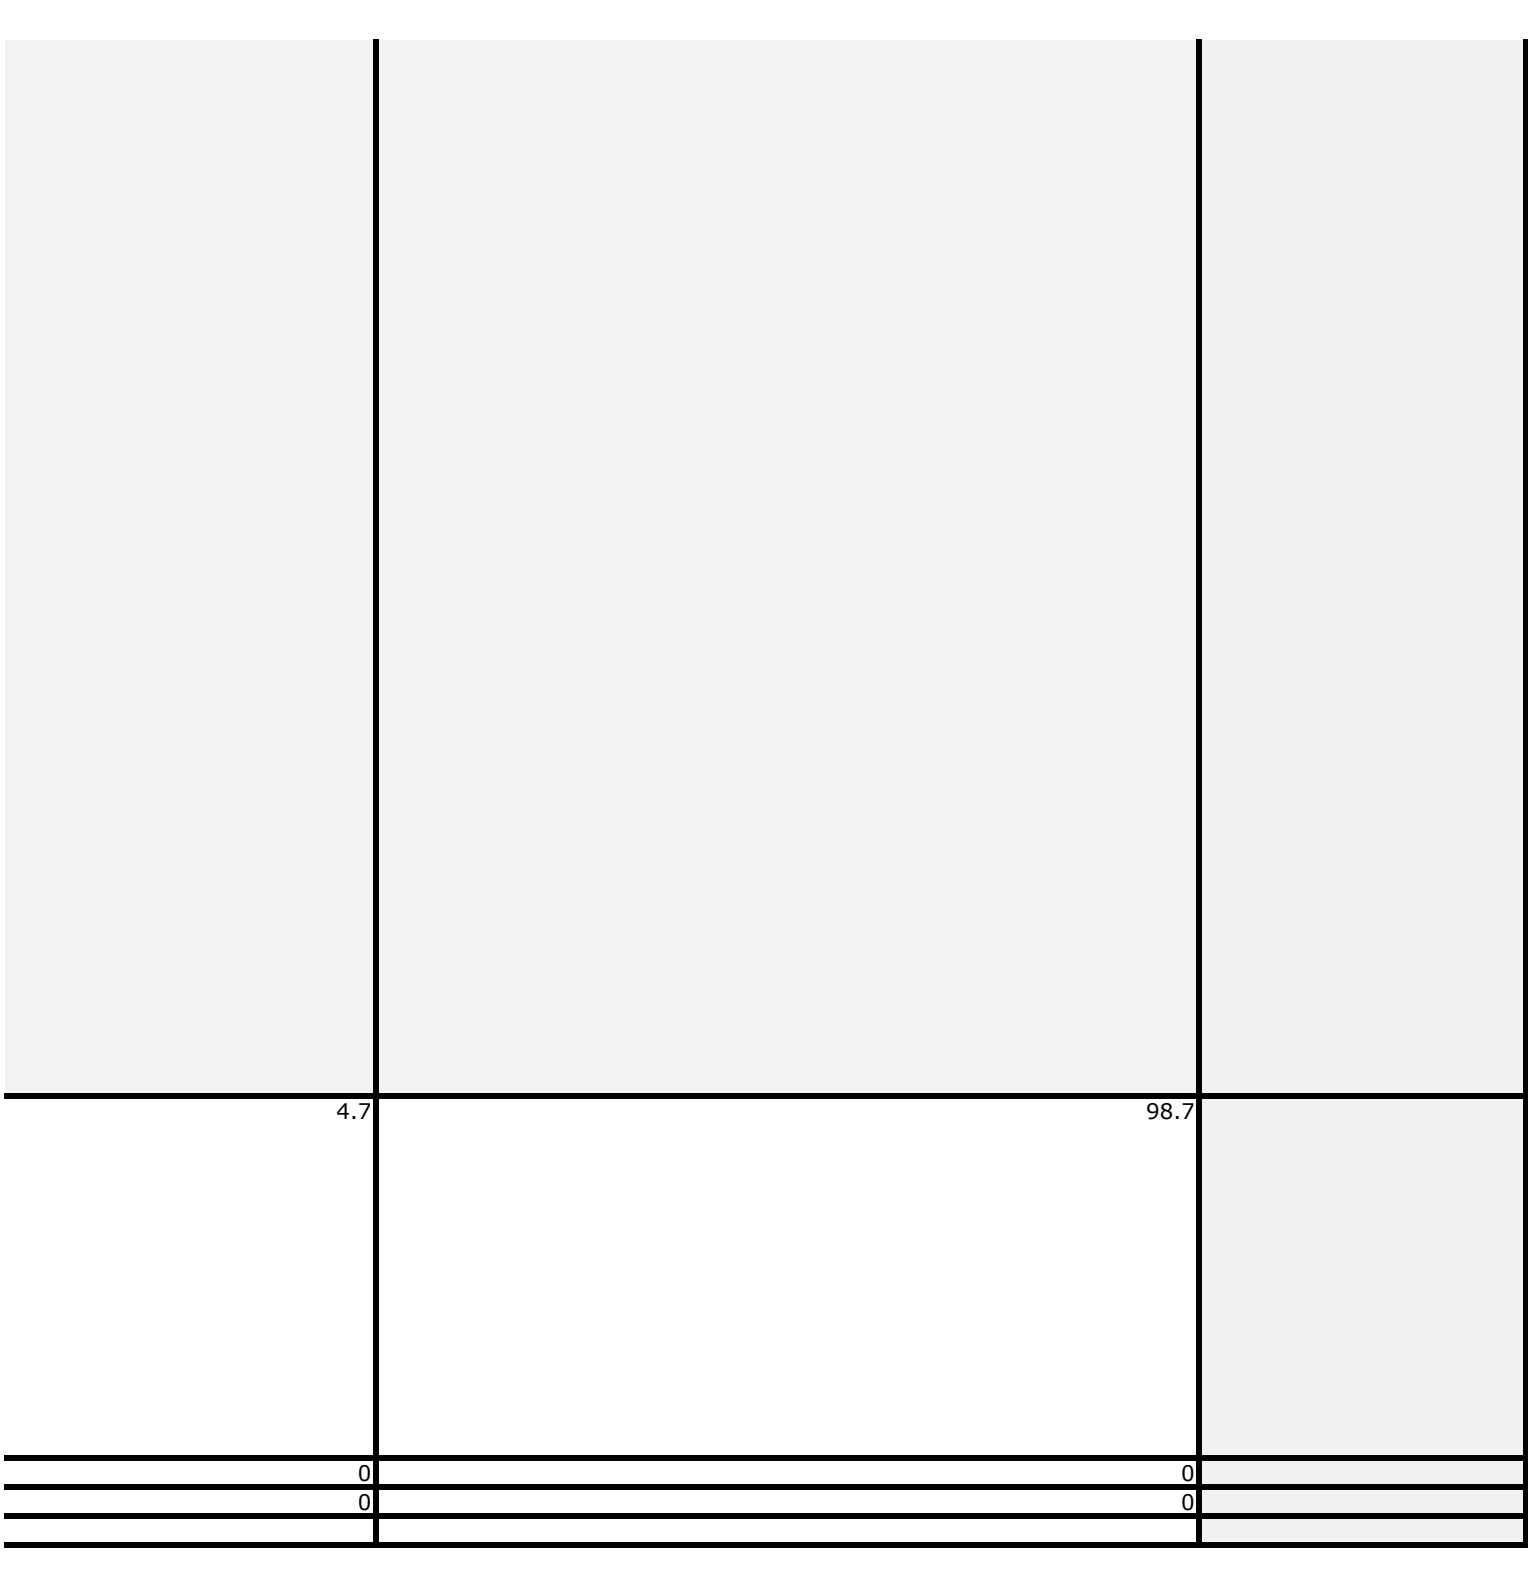

Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą B

16285.5

10.75

225.75

0

0

0


0

Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą C


3612

...

12.5	262.5	
0	0	
0	0	
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą D	18637.5
0		
0		
0		
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą E	0
0		
0		
0		
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą F	0
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal galiojantį teisės aktą, Eur	38649.66
kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo" pakeitimo projektas.		



0		0
0		0
0		0
Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą C		0
1.365		28.665
0		0
0		0
Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą D		10147.41

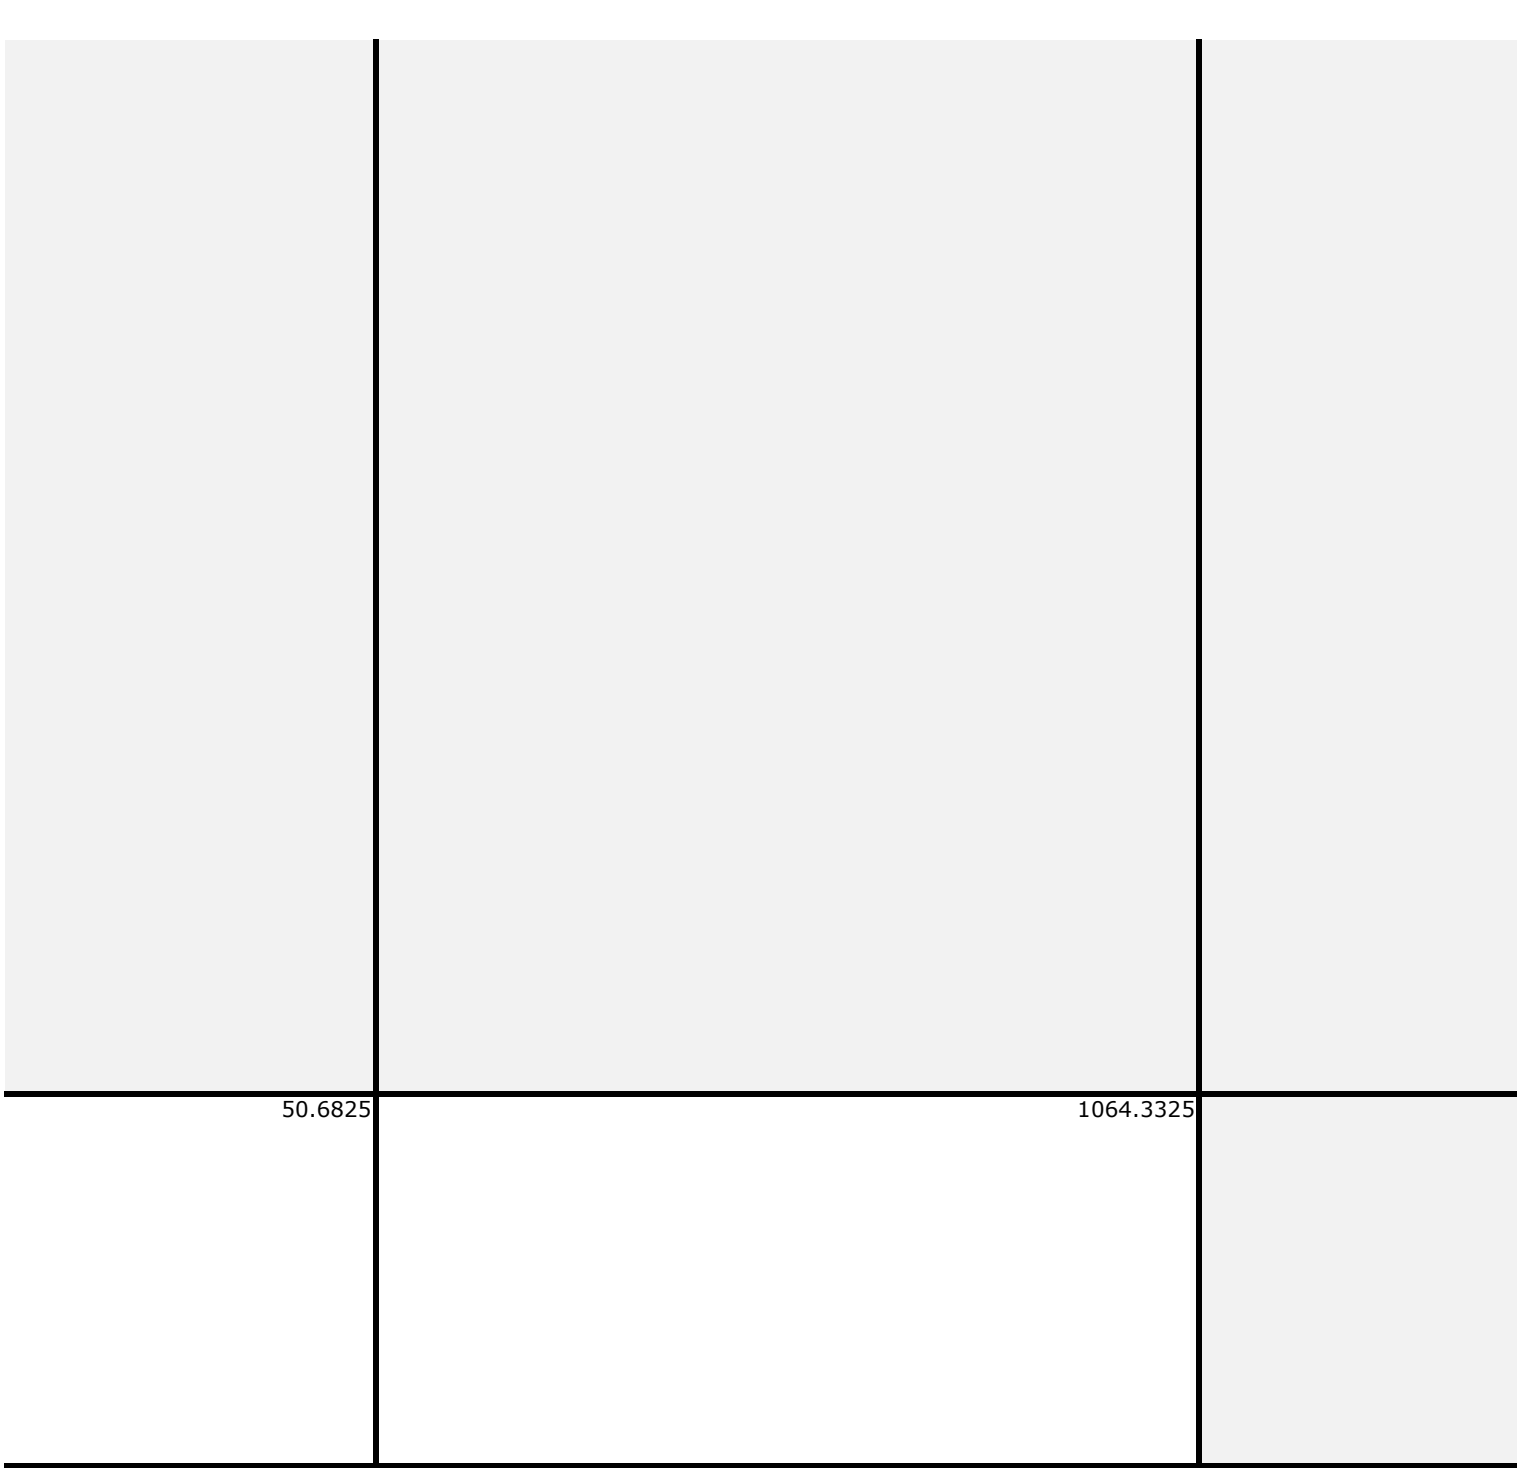

50.6825

1064.3325

0.6825

14.3325

0

0

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą E

5393.325

0

0

0

0

0

0

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą F

0

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal teisės akto projektą, Eur

15540.735

Teisės akto projektu numatomas sukelti prisitaikymo išlaidų pokytis, Eur

-23108.925

Išlaidų darbuotojams (D) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)

Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Darbuotojas	Darbuotojų skaičius, vnt.	Darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio mokamų mokesčių suma, Eur/val.	Įpareigojimo vykdymo veiksmui (toliau – Veiksmas) vykdyti skirtas darbuotojo laikas, val.	Veiksmo atlikimo dažnis per metus	Iš viso išlaidų darbuotojams (D), Eur
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kūrą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą, Normų 31 punkte nurodytas ataskaitas turi rengti ir teikti vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</i></p>						
<p>Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).1</p>						

	Aplinkos apsaugos specialistas	1	13.65	1	1	13.65
	A1.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A1, Eur		13.65
	-					
	A2.1	0	0	0	0	0
	A2.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A2, Eur		0
	-					
	A3.1	0	0	0	0	0
	A3.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A3, Eur		0
				Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą A, Eur		13.65

17. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.

18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.

19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.

20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.

21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).

Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1						
B1.1	0	0	0	0	0	0
B1.2	0	0	0	0	0	0
...						
				Iš viso D išlaidų veiksmui B1, Eur		0
-						
B2.1	0	0	0	0	0	0
B2.2	0	0	0	0	0	0
...						
				Iš viso D išlaidų veiksmui B2, Eur		0
-						
B3.1	0	0	0	0	0	0
B3.2	0	0	0	0	0	0
...						
				Iš viso D išlaidų veiksmui B3, Eur		0
				Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą B, Eur		0

<p>18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.</p> <p>21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).</p>						
Sieros dioksido (SO ₂) tyrimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1						
C1.1		0	0	0	0	0
C1.2		0	0	0	0	0
...						
				Iš viso D išlaidų veiksmui C1, Eur		0
-						
C2.1		0	0	0	0	0

	C2.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui C2, Eur					0
-						
	C3.1	0	0	0	0	0
	C3.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui C3, Eur					0
	Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą C, Eur					0
16. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.						
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).						
	D1.1	0	0	0	0	0
	D1.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui D1, Eur					0
-						
	D2.1	0	0	0	0	0
	D2.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui D2, Eur					0
-						
	D3.1	0	0	0	0	0
	D3.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui D3, Eur					0
	Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą D, Eur					0
-						
	E1.1	0	0	0	0	0
	E1.2	0	0	0	0	0

...							
					Iš viso D išlaidų veiksmui E1, Eur		0
-							
	E2.1	0	0	0	0	0	0
	E2.2	0	0	0	0	0	0
	...						
					Iš viso D išlaidų veiksmui E2, Eur		0
-							
	E3.1	0	0	0	0	0	0
	E3.2	0	0	0	0	0	0
	...						
					Iš viso D išlaidų veiksmui E3, Eur		0
					Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą E, Eur		0
-							
-							
	F1.1	0	0	0	0	0	0
	F1.2	0	0	0	0	0	0
	...						
					Iš viso D išlaidų veiksmui F1, Eur		0
-							
	F2.1	0	0	0	0	0	0
	F2.2	0	0	0	0	0	0
	...						
					Iš viso D išlaidų veiksmui F2, Eur		0
-							
	F3.1	0	0	0	0	0	0
	F3.2	0	0	0	0	0	0
	...						
					Iš viso D išlaidų veiksmui F3, Eur		0
					Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą F, Eur		0

Išlaidų darbuotojams (D) apskaičiavimas (teisės akto projektas)

Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Darbuotoja s	Darbuotojų skaičius, vnt.	Darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio mokamų mokesčių suma, Eur/val.	Įpareigojimo vykdymo veiksmai (toliau – Veiksmas) vykdyti skirtas darbuotojo laikas, val.	Veiksma atlikimo dažnis per metus	Iš viso išlaidų darbuotojams (D), Eur
1	2	3	4	5	6	7

1.5.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą vykdo ir ataskaitas rengia ir teikia vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).						
Aplinkos apsaugos specialistas	1	13.65	1	0	0	
A1.2					0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui A1, Eur					0	
-						
A2.1	0	0	0	0	0	
A2.2	0	0	0	0	0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui A2, Eur					0	
-						
A3.1	0	0	0	0	0	
A3.2	0	0	0	0	0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui A3, Eur					0	
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą A, Eur					0	
<i>1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> Deginant gamtines dujas išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamo SO2 ir KD ribinė vertė netaikoma. <...></i>						
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).						
B1.1	0	0	0	0	0	
B1.2	0	0	0	0	0	
...						

Iš viso D išlaidų veiksmui B1, Eur						0
-						
	B2.1	0	0	0	0	0
	B2.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui B2, Eur						0
-						
	B3.1	0	0	0	0	0
	B3.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui B3, Eur						0
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą B, Eur						0
1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> 6. Deginant medieną išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...>						
Sieros dioksido (SO2) matavimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).						
	C1.1	0	0	0	0	0
	C1.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui C1, Eur						0
-						
	C2.1	0	0	0	0	0
	C2.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui C2, Eur						0
-						
	C3.1	0	0	0	0	0
	C3.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui C3, Eur						0
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą C, Eur						0

1.5.18. Papildau 301 punktu: „301. Kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra 0,12 MW arba didesnė, bet mažesnė kaip 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą.“						
Sunaudoto kuro apskaitos ataskaitos parengimas ir pateikimas (nuo 120 kW iki 1 MW įrenginiams).2						
Aplinkos apsaugos specialistas	1	13.65	2	1	27.3	
D1.2	0	0	0	0	0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui D1, Eur					27.3	
-						
D2.1	0	0	0	0	0	
D2.2	0	0	0	0	0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui D2, Eur					0	
-						
D3.1	0	0	0	0	0	
D3.2	0	0	0	0	0	
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui D3, Eur					0	
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą D, Eur					27.3	

1.5.8. Papildau 71 – 74 punktais:

„<...>

72. Veiklos vykdytojas, kuris planuoja laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, siekdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kurą deginančio įrenginio eksploatavimo pabaigos.

<...>

74. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų arba pradėjo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų dėl šilumos perdavimų tinklų techninių sutrikimų ir būtinybės šilumos vartotojus aprūpinti šiluma, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) turi pranešti apie šio įrenginio eksploatavimo pradžios ir planuojamos pabaigos datą.

Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikimas eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už veiklos vykdymo teritorijos ribų.						
	Aplinkos apsaugos specialistas	1	13.65	1	1	13.65
	E1.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E1, Eur						13.65
Informavimas apie kurą deginančio įrenginio eksploataciją už veiklos vykdymo teritorijos ribų.						
	Aplinkos apsaugos specialistas	1	13.65	1	1	13.65
	E2.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E2, Eur						13.65
-						
	E3.1	0	0	0	0	0
	E3.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E3, Eur						0
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą E, Eur						27.3
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> 1. Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams iki 2028 m. gruodžio 31 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> 2. Deginant medieną arba gazolį išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamų KD ribinė vertė netaikoma. <...>.						

Kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO ₂) matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).						
F1.1	0	0	0	0	0	0
F1.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui F1, Eur						0
-						
F2.1	0	0	0	0	0	0
F2.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui F2, Eur						0
-						
F3.1	0	0	0	0	0	0
F3.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui F3, Eur						0
Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą F, Eur						0

Išlaidų investicijoms (I) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)

Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Objektas	Išlaidos investicijoms (I), Eur	
1	2	3	
<p>34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kūrą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą, Normų 31 punkte nurodytas ataskaitas turi rengti ir teikti vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p>			
<p>Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).1</p>			
	A1.1	0	0
	A1.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A1		0
	-		
	A2.1	0	0
	A2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A2		0
	-		
	A3.1	0	0
	A3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A3		0

Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą A			0
17. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet			
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1			
	B1.1	0	0
	B1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B1			0
	-		
	B2.1	0	0
	B2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B2			0
	-		
	B3.1	0	0
	B3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą B			0

<p>18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.</p> <p>21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).</p>			
Sieros dioksido (SO ₂) tyrimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1			
	C1.1	0	0
	C1.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C1		0
-			
	C2.1	0	0
	C2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C2		0
-			
	C3.1	0	0
	C3.2	0	0

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą C			0
16. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė,			
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).			
	D1.1	0	0
	D1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D1			0
	-		
	D2.1	0	0
	D2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D2			0
	-		
	D3.1	0	0
	D3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą D			0
	-		
	-		
	E1.1	0	0
	E1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E1			0
	-		
	E2.1	0	0
	E2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E2			0
	-		
	E3.1	0	0
	E3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą E			0
	-		
	-		
	F1.1	0	0
	F1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F1			0
	-		

F2.1	0	0
F2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F2		0
-		
F3.1	0	0
F3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F3		0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą F		0

Išlaidų investicijoms (I) apskaičiavimas (teisės akto projektas)		
Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Objektas	Išlaidos investicijoms (I), Eur
1	2	3

<p>1.5.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip: „34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą vykdo ir ataskaitas rengia ir teikia vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“</p>			
<p>Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).</p>			
	A1.1	0	0
	A1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A1			0

-			
A2.1		0	0
A2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A2			0
-			
A3.1		0	0
A3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal ipareigojimą A			0
1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> Deginant gamtines dujas išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamo SO2 ir KD ribinė vertė netaikoma. <...>			
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).			
B1.1		0	0
B1.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B1			0
-			
B2.1		0	0
B2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B2			0
-			
B3.1		0	0
B3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal ipareigojimą B			0
1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> 6. Deginant medieną išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...>			
Sieros dioksido (SO2) matavimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).			
C1.1		0	0
C1.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C1			0
-			
C2.1		0	0

	C2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C2			
	-		
	C3.1	0	0
	C3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C3			
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą C			
1.5.18. Papildau 301 punktu:			
<i>„301. Kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra 0,12 MW arba didesnė, bet mažesnė kaip 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaita.“</i>			
Sunaudoto kuro apskaitos ataskaitos parengimas ir pateikimas (nuo 120 kW iki 1 MW įrenginiams).2			
	D1.1	0	0
	D1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D1			
	-		
	D2.1	0	0
	D2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D2			
	-		
	D3.1	0	0
	D3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D3			
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą D			

1.5.8. Papildau 71 – 74 punktais:

„<...>

72. Veiklos vykdytojas, kuris planuoja laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, siekdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kurą deginančio įrenginio eksploatavimo pabaigos.

<...>

74. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų arba pradėjo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų dėl šilumos perdavimų tinklų techninių sutrikimų ir būtinybės šilumos vartotojus aprūpinti šiluma, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) turi pranešti apie šio įrenginio eksploatavimo pradžios ir planuojamos pabaigos datą, vietą, nominalią šiluminę galią ir jame naudojamą kuro rūšį elektroniniu būdu, o kai tokių galimybių nėra – raštu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo įrenginio eksploatavimo pradžios. Aniš pabaigta kura

Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikimas eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už veiklos vykdymo teritorijos ribų.

E1.1	0	0
E1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E1		0

Informavimas apie kurą deginančio įrenginio eksploataciją už veiklos vykdymo teritorijos ribų.			
E2.1		0	0
E2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E2			0
-			
E3.1		0	0
E3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą E			0
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> 1. Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams iki 2028 m. gruodžio 31 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> 2. Deginant medieną arba gazolį išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamų KD ribinė vertė netaikoma. <...>.			
Kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO2) matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).			
F1.1		0	0
F1.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F1			0
-			
F2.1		0	0
F2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F2			0
-			
F3.1		0	0
F3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F3			0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą F			0

Išlaidų medžiagoms (M) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)				
Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Medžiaga arba medžiagų grupė	Medžiagos kiekis / metus (svorio ar tūrio matais arba	Medžiagos (medžiagų) grupės kaina už kiekio vienetą (K) (Eur už svorio ar tūrio matą arba vienetą), Eur/kiekio matą	Išlaidos medžiagoms (M), Eur
1	2	3	4	5
<i>34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems</i>				
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408) 1				
	A1.1	0	0	0
	A1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A1	0
-				
	A2.1	0	0	0
	A2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A2	0
-				
	A3.1	0	0	0
	A3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A3	0

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą A	0

17. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.

18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.

19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.

20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.

21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).

Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1				
	B1.1	0	0	0
	B1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1	0
-				
	B2.1	0	0	0
	B2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B2	0
-				
	B3.1	0	0	0
	B3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B3	0
	
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą B	0

<p>18. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurų deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.</p> <p>21. Iš kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).</p>					
Sieros dioksido (SO ₂) tyrimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1					
	C1.1		0	0	0
	C1.2		0	0	0

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C1	0
-				
	C2.1	0	0	0
	C2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C2	0
-				
	C3.1	0	0	0
	C3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C3	0
	
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą C	0
	16. Iš kūrą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.			
	Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).			
	D1.1	0	0	0
	D1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D1	0
-				
	D2.1	0	0	0
	D2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D2	0
-				
	D3.1	0	0	0
	D3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D3	0
	
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą D	0

-				
-	E1.1	0	0	0
-	E1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E1			0
-	E2.1	0	0	0
-	E2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E2			0
-	E3.1	0	0	0
-	E3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E3			0

	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą E			0
-				
-	F1.1	0	0	0
-	F1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F1			0
-	F2.1	0	0	0
-	F2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F2			0
-	F3.1	0	0	0
-	F3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F3			0

	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą F			0

Išlaidų medžiagoms (M) apskaičiavimas (teisės akto projektas)

Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Medžiaga arba medžiagų grupė	Medžiagos kiekis / metus (svorio ar tūrio matais arba vienetais) (Q)	Medžiagos (medžiagų) grupės kaina už kiekio vienetą (K) (Eur už svorio ar tūrio matą arba vienetą), Eur/kiekio matą	Išlaidos medžiagoms (M), Eur
1	2	3	4	5
1.5.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:				
34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys				
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).				
	A1.1	0	0	0
	A1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A1	0
-				
	A2.1	0	0	0
	A2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A2	0
-				
	A3.1	0	0	0
	A3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A3	0

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą A	0
1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...>				
Sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolų ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).				

	B1.1	0	0	0
	B1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1			0
-				
	B2.1	0	0	0
	B2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B2			0
-				
	B3.1	0	0	0
	B3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B3			0

	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą B			0
<i>1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> 6. Deginant medieną išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...></i>				
Sieros dioksido (SO2) matavimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).				
	C1.1	0	0	0
	C1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C1			0
-				
	C2.1	0	0	0
	C2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C2			0
-				
	C3.1	0	0	0
	C3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C3			0

	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą C			0

1.5.18. Papildau 301 punktu: „301. Kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra 0,12 MW arba didesnė, bet mažesnė kaip 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą.“				
Sunaudoto kuro apskaitos ataskaitos parengimas ir pateikimas (nuo 120 kW iki 1 MW įrenginiams).2				
	D1.1	0	0	0
	D1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D1	0
-				
	D2.1	0	0	0
	D2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D2	0
-				
	D3.1	0	0	0
	D3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D3	0
	
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą D	0

1.5.8. Papildau 71 – 74 punktais:

„<...>

72. Veiklos vykdytojas, kuris planuoja laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, siekdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kurą deginančio įrenginio eksploatavimo pabaigos.

<...>

74. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų arba pradėjo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų dėl šilumos perdavimų tinklų techninių sutrikimų ir būtinybės šilumos vartotojus aprūpinti šiluma, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) turi pranešti apie šio įrenginio eksploatavimo pradžios ir planuojamos pabaigos datą,

Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikimas eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už veiklos vykdymo teritorijos ribų.				
	E1.1	0	0	0
	E1.2	0	0	0
Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E1				0
Informavimas apie kurą deginančio įrenginio eksploataciją už veiklos vykdymo teritorijos ribų.				
	E2.1	0	0	0
	E2.2	0	0	0
Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E2				0
	-			
	E3.1	0	0	0
	E3.2	0	0	0
Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E3				0

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą E				0
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> 1. Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams iki 2028 m. gruodžio 31 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> 2. Deginant medieną arba gazolį išmetamo SO2 ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamų KD ribinė vertė netaikoma. <...>.				
Kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO2) matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).				
	F1.1	0	0	0
	F1.2	0	0	0
Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F1				0

-				
	F2.1	0	0	0
	F2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F2			0
-				
	F3.1	0	0	0
	F3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F3			0

	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą F			0

Išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiavimas (galioja)

Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai)
1	2
<p>34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą, Normų 31 punkte nurodytas ataskaitas turi rengti ir teikti vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p>	
<p>Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia ataskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią ataskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).1</p>	
	A1.1
	A1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A1	
-	
	A2.1
	A2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A2	
-	
	A3.1
	A3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A3	
...	
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą A	
<p>17. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.</p> <p>19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.</p> <p>20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.</p> <p>21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).</p>	

Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1	
	SO ₂ ir KD ėminio paėmimas, analizė ir ataskaitos parengimas
	B1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B1	
-	
	B2.1
	B2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B2	
-	
	B3.1
	B3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą B	
18. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.	
19. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, bet nesiekia 20 MW, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.	
20. Iš įvairių kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas vadovaujantis Normų 15–19 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kurį kūrenant į aplinkos orą išmetama daugiau teršalų.	
21. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 20 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ne rečiau kaip du kartus per metus (vienas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu).	
Sieros dioksido (SO ₂) tyrimai ir apskaita medieną deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).1	
	SO ₂ ėminio paėmimas, analizė ir ataskaitos parengimas
	C1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C1	
-	
	C2.1
	C2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C2	
-	
	C3.1
	C3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą C	
16. Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.	

Sieros dioksido (SO ₂) ir kietųjų dalelių matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).	
	KD ir SO ₂ ėminio paėmimas, analizė ir ataskaitos parengimas
	D1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D1	
-	
	D2.1
	D2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D2	
-	
	D3.1
	D3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą D	
-	
	E1.1
	E1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E1	
-	
	E2.1
	E2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E2	
-	
	E3.1
	E3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą E	
-	
	F1.1
	F1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F1	
-	
	F2.1
	F2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F2	
-	
	F3.1
	F3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą F	

Išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiavimas (teisės akto projekto strypsnis, punktas ir įpareigojimas)	
Teisės akto projekto strypsnis, punktas ir įpareigojimas	Iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai)
1	2

<p>1.5.21. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip: „34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kūrą deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą vykdo ir atskaitas rengia ir teikia vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir atskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir atskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“</p>	
<p>Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą turintys veiklos vykdytojas rengia atskaitą pagal LAND 43 normų 30 punktą (savo turiniu dubliuojančią atskaitą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408).</p>	
	A1.1
	A1.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A1</p>	-
	A2.1
	A2.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A2</p>	-
	A3.1
	A3.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A3</p>	...
	...
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą A</p>	
<p>1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> Deginant gamtines dujas išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma. <...> 3. Deginant gazolį išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė netaikoma. <...></p>	
<p>Sieros dioksido (SO₂) ir kietųjų dalelių (KD) tyrimai ir apskaita gazolį ar gamtines dujas deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).</p>	
	Nebevykdoma
	B1.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B1</p>	-
	B2.1
	B2.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B2</p>	-
	B3.1
	B3.2
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B3</p>	...
	...
<p>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą B</p>	
<p>1.5.24. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Pastabos: <...> 6. Deginant medieną išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma. <...></p>	

Sieros dioksido (SO ₂) matavimai ir apskaita mediena deginančiuose įrenginiuose (1-50 MW).	
	Nebevykdoma
	C1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C1	
-	
	C2.1
	C2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C2	
-	
	C3.1
	C3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą C	
1.5.18. Papildau 301 punktu:	
Sunaudoto kuro apskaitos ataskaitos parengimas ir pateikimas (nuo 120 kW iki 1 MW įrenginiams).2	
	D1.1
	D1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D1	
-	
	D2.1
	D2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D2	
-	
	D3.1
	D3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą D	
1.5.8. Papildau 71 – 74 punktais:	
„<...> 72. Veiklos vykdytojas, kuris planuoja laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, siekdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kurą deginančio įrenginio eksploatavimo pabaigos. <...> 74. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti	
Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikimas eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už veiklos vykdomo teritorijos ribų.	
	Teršalų sklaidos aplinkos ore apskaičiavimas
	E1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E1	
Informavimas apie kurą deginančio įrenginio eksploataciją už veiklos vykdomo teritorijos ribų.	
	E2.1
	E2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E2	
-	
	E3.1

	E3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą E	
<i>1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija</i>	
Kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO2) matavimai gazolį ar medieną deginančiuose įrenginiuose (0,12-1 MW).	
	Nebevykdoma
	F1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F1	
	-
	F2.1
	F2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F2	
	-
	F3.1
	F3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F3	
	...
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą F	

250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
...
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
0

AAA: KD - 65 Eur; SO2 - 195 Eur (po tris mėginis). Ataskaitos parengimas ~1,1

akto projektas)
Paslaugų (darbų) kaina (E), Eur
3

parengimas ~1,1 nuo tyrimų kainos. 0.33x per metus (aktualu 1-5 MW iki 2030). >5 MW ~165 KDI.

parengimas ~1,1 nuo tyrimų kainos. 1x per metus (aktualu 1-5 MW iki 2030). >5 MW ~16 KDI

nuo tyrimų kainos. Gazolio ir medienos maži KDĮ sudaro ~20 % visų KDĮ. X1 per metus. KD kaina sumažinta 2x, nes medienai išimties nėra.

Įiešųų pirkimų duomenys: 870 Eur+