

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR
PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ
ATITIKTIES ĮVERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO**

2000 m. spalio 18 d. Nr. 407

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. [92-2542](#)) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. [114-3304](#); 2000, Nr. [48-1393](#)),

1. T v i r t i n u Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

2.1. organizuoti gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga) atitikties įvertinimą pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytus nuostatus, taip pat kreiptis į Lietuvos nacionalinę akreditacijos biurą dėl gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo įstaigos akreditavimo;

2.2. parengti Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos sąrašą, kuriame būtų nurodyti privalomieji saugos reikalavimai, ir pateikti jį iki 2001 m. vasario 1 d. ministrui tvirtinti.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ČESLOVAS KAZIMIERAS BLAŽYS

PATVIRTINTA
vidaus reikalų ministro
2000 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 407

GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga) atitikties įvertinimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo atitikties įvertinimo įstaigoje (toliau – AĮĮ) tvarką.

2. Reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių specifikacijų reikalavimus. Gaisrinę įrangą reguliavimo sričiai priskiria ir reikalavimus jai nustato vidaus reikalų ministras.

3. Pateikiama savanoriškam atitikties įvertinimui gaisrinė įranga turi atitikti visus arba tiekėjo nurodytus esminius techninės specifikacijos reikalavimus. Savanoriškai gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama tiekėjo pageidavimu.

4. Nuostatai numato kitų sertifikavimo įstaigų atitikties dokumentų pripažinimo tvarką bendruoju atveju ir tais atvejais, kai AĮĮ yra pasirašiusi dvišales atitikties dokumentų pripažinimo sutartis.

5. Nuostatuose vartojami terminai ir apibrėžimai atitinka SD P ISO/IEC „Guide 2. Pirmasis leidimas“, 1993.

6. Reguliavimo sričiai priskirta arba pateikiama savanoriškam atitikties įvertinimui gaisrinė įranga atitinkamai ženklinama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklėmis bei Lietuvos standartu LST 1212:1992 „Atitikties sertifikavimo ženklas. Forma, matmenys ir techniniai reikalavimai“.

II. SĄVOKOS IR NUORODOS

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas teisės aktuose ir dokumentuose:

7.1. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 32-2542);

7.2. LST EN 45011:2000 „Bendrieji produktų sertifikacijos įstaigoms keliami reikalavimai“;

7.3. Akreditacijos dokumentą AD 5.4:2000 „Produkcijos sertifikacijos įstaigų akreditavimas. Bendrosios nuostatos“;

7.4. ISO/IEC 2, 28, 40 ir 65 vadovų rekomendacijas;

7.5. 1993 07 22 Europos Tarybos sprendimą „Dėl techninio derinimo direktyvoms skirtų atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų modelių ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir vartojimo taisyklių (93/465/EEC)“.

III. GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES ĮVERTINIMO TVARKA

8. Reguliavimo sričiai priskirtai arba pateikiamai savanoriškam atitikties įvertinimui Lietuvoje gaminamai ir importuojamai gaisrinei įrangai atitiktis įvertinama pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas).

9. Bendruoju atveju atitikties įvertinimo schema (A priedas) nustato tokius atitikties įvertinimo etapus:

9.1. AĮĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮĮ galimybes ir darbų kainas;

- 9.2. tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį;
- 9.3. AĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo;
- 9.4. AĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį;
- 9.5. AĮ įvertina gamintojo gamybos kontrolės sistemą (tiekėjo pageidavimu gamybos kontrolės sistema gali būti įvertinta atlikus gaisrinės įrangos bandymus);
- 9.6. AĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius;
- 9.7. akredituota bandymų laboratorija atlieka gaisrinės įrangos bandymus;
- 9.8. AĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus;
- 9.9. AĮ ir tiekėjas sudaro atitikties priežiūros sutartį;
- 9.10. AĮ įformina ir išduoda atitikties sertifikatą;
- 9.11. AĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą.
10. AĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮ galimybes ir darbų kainas:
- 10.1. AĮ nemokamai suteikia bendrą informaciją apie atitikties įvertinimo tvarką, procedūras, reikalavimus bei įkainius, taip pat apie bandymų laboratorijas, galinčias atlikti būtinus bandymus, ir jų įkainius;
- 10.2. AĮ atlygintinai gali teikti papildomą informaciją konkrečiais klausimais;
- 10.3. tiekėjas gali pats sukaupti reikalingą informaciją apie atitikties įvertinimo tvarką;
- 10.4. teikdama informaciją, AĮ laikosi šiuose nuostatuose ir kituose AĮ dokumentuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.
11. Tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį:
- 11.1. paraišką (B priedas) gali pateikti Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonės;
- 11.2. jeigu gaisrinės įrangos, kurios atitiktis įvertinama, techninius reikalavimus nustatantys dokumentai yra išskirtinė pareiškėjo nuosavybė arba tokio dokumento nėra bibliotekose, tiekėjas prideda prie paraiškos jo vertimą į lietuvių kalbą;
- 11.3. tiekėjas privalo pateikti ir kitus dokumentus (konstrukcinę, technologinę dokumentaciją, informaciją vartotojams lietuvių kalba ir kt.), jei to reikalauja AĮ;
- 11.4. jeigu gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama savanoriškai, tiekėjas privalo nurodyti dokumentą, kurio reikalavimus turi atitikti gaisrinė įranga, kurios atitiktį prašoma įvertinti. Techninė specifikacija nebūtinai turi galioti Lietuvoje, pakanka, kad AĮ turėtų realių galimybių atlikti būtinus bandymus ir įvertinimus. Tiekėjas turi pateikti šią techninę specifikaciją lietuvių kalba, jei to reikalauja AĮ. Jei techninėje specifikacijoje nenustatyti esminiai produkto reikalavimai, AĮ gali juos nustatyti papildomai.
12. AĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo:
- 12.1. AĮ ne ilgiau kaip per 15 dienų nuo paraiškos pateikimo apsversto ją ir parengia sprendimą (C priedas) dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo, kuris pateikiamas tiekėjui;
- 12.2. sprendime nurodoma:
 - 12.2.1. kokius bandymus būtina atlikti;
 - 12.2.2. kokios laboratorijos gali atlikti bandymus;
 - 12.2.3. kas gali atlikti higieninį ir radiacinį gaisrinės įrangos įvertinimą;
 - 12.2.4. kas ir kaip įvertins gamintojo gamybos kontrolės sistemą;
- 12.3. AĮ dėl objektyvių priežasčių atsisakius įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį, sprendime pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.
13. AĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį. Tiekėjui pasirinkus bandymų laboratoriją, AĮ ir tiekėjas sudaro sutartį.
14. AĮ įvertina tiekėjo gamybos kontrolės sistemą:
 - 14.1. gamintojo gamybos kontrolės sistema įvertinama dviem etapais:
 - 14.1.1. gamintojas užpildo AĮ pateiktą gamintojo klausimyną;
 - 14.1.2. atitikties įvertinimo ekspertai, dalyvaujant gamintojo atstovams, įsitikina, ar gamykloje veikia kokybės kontrolės sistema, ar yra pakankamai būtinų įrengimų ir priemonių, ar

pakankamai kompetentingas personalas ir t. t. Gamybos apžiūros metu ekspertai užpildo gamybos kontrolės sistemos patikrinimo ataskaitą;

14.2. aptikus esminių gamybos arba gamybos kontrolės trūkumų, būtinas papildomas, sutartyje iš anksto nenumatytas etapas, kad ekspertai įsitikintų, ar pašalinti nurodyti esminiai trūkumai;

14.3. gamybos kontrolės sistemos įvertinimą reglamentuoja techninius reikalavimus produktams nustatantys dokumentai ir Gaisrinės įrangos gamybos kontrolės sistemos įvertinimo taisyklės;

14.4. jeigu gamykloje veikia kokybės sistema, atitinkanti ISO 9001 arba ISO 9002 standartų reikalavimus, ir jeigu ji turi kokybės sistemos sertifikatą, ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamybos kontrolės sistemą vertinti pagal pateiktus dokumentus.

15. AĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius:

15.1. bandinius atrenka AĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovai, dalyvaujant tiekėjo atstovui;

15.2. atrinktų bandymams bandinių skaičius ir jų atrankos tvarka nustatomi pagal atitinkamos techninės specifikacijos reikalavimus. Gaisrinės įrangos bandinių atranka įforminama aktu (D priedas);

15.3. bandymams atrinkti arba nustatytais atvejais pateikti bandiniai turi būti tokios pat konstrukcijos ir sudėties bei pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir tiekama vartotojui gaisrinė įranga;

15.4. jeigu techninės specifikacijos nenustato bandinių skaičiaus ir atrankos tvarkos, bandiniai atrenkami AĮ nustatyta tvarka.

16. Akredituota bandymų laboratorija atlieka gaisrinės įrangos bandymus:

16.1. AĮ organizuoja atrinktų bandinių bandymus;

16.2. bandymai atliekami akredituotose bandymo laboratorijose, su kuriomis sertifikavimo įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. AĮ pateikiami bandymų protokolai (E priedas);

16.3. jeigu gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinama, įgaliotų institucijų nustatyta tvarka turi turėti higieninį ir radiacinį įvertinimą, ji tiekėjo prašymu atlieka įgaliota (akredituota) įstaiga.

17. AĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus:

17.1. AĮ patikrina ir išanalizuoja dokumentus:

17.1.1. patikrina gamybos kontrolės sistemos įvertinimo arba gamybos kontrolės sertifikato, normatyvinių dokumentų bei higieninio ir radiacinio įvertinimo protokolų bei kitų dokumentų tikrumą;

17.1.2. pagal bandymų protokolus, ataskaitas ir įvertinimus patikrina, ar įvykdyta gaisrinės įrangos bandymų programa;

17.1.3. nustato, ar gamintojo bandymų rezultatai atitinka techninėse specifikacijose nustatytą patikimumą (statistinis įvertinimas) ir ar jie sutampa su nepriklausomų bandymų rezultatais;

17.2. atlikus dokumentų patikrinimą ir analizę, parengiamas nutarimas dėl atitikties sertifikato išdavimo, apie kurį pranešama tiekėjui.

18. AĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties priežiūros sutartį:

18.1. parengus nutarimą išduoti atitikties sertifikatą, rengiama atitikties priežiūros sutartis;

18.2. šia sutartimi tiekėjas įsipareigoja laikytis visų atitikties įvertinimo taisyklių, tinkamai naudoti atitikties sertifikatą ir atitikties ženklą, užtikrinti, kad gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinta, atitiktų nurodytus reikalavimus, nenaudoti atitikties sertifikato ir atitikties ženklo pakitus gamybos technologijai, medžiagoms ir kt., sudaryti sąlygas įvertinti periodinius gaisrinės įrangos bandymus bei gamybos kontrolės sistemą ir mokėti už atitikties priežiūrą;

18.3. AĮ šia sutartimi įsipareigoja užtikrinti duomenų apie tiekėjo gamybos technologiją, dokumentaciją, bandymų ir kontrolės konfidencialumą, laiku informuoti tiekėją apie atitikties įvertinimo taisyklių ir reikalavimų pasikeitimą, atitikties sertifikato ir atitikties ženklo galiojimo sustabdymą ar anuliavimą;

18.4. atitikties priežiūros sutartyje numatomos jos galiojimo ir nutraukimo sąlygos.

19. AĮ įstaiga įformina ir išduoda tiekėjui atitikties sertifikatą;

19.1. esant nutarimui išduoti atitikties sertifikatą ir tiekėjui pasirašius atitikties priežiūros sutartį, AĮ parengia atitikties sertifikatą, įregistruoja jį savo informacinėje sistemoje ir įteikia arba išsiunčia tiekėjui;

19.2. atitikties sertifikato formos pateiktos G ir H prieduose;

19.3. atitikties sertifikatas ir atitikties priežiūros sutartis suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties ženklais GĮAŽ-01 ir GĮAŽ-02 pagal atitikties ženklo naudojimo taisykles;

19.4. pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas) išduotas sertifikatas galioja 3 metus;

19.5. tiekėjo pageidavimu už papildomą mokestį gali būti išduoti keli atitikties sertifikatų originalai, tarp jų – rusų bei anglų kalbomis;

19.6. užsienio šalių įmonėms, kurių sertifikuota gaisrinė įranga priskirta reguliavimo sričiai, atitikties sertifikatai lietuvių kalba neišduodami;

19.7. išimtiniais atvejais toliau nurodyta tvarka gali būti išduoti atitikties sertifikatai, kurių galiojimo laikas nuo 3 iki 6 mėnesių:

19.7.1. atitikties sertifikatas, galiojantis 3 mėnesius, išduodamas gaisrinei įrangai, jeigu tai numatyta jų techninėse specifikacijose. Tokiu atveju detali šios gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo tvarka aprašoma atitikties įvertinimo procedūroje, su kuria teikėjas supažindinamas AĮ;

19.8. atitikties sertifikatas, galiojantis 6 mėnesius, gali būti išduodamas gaisrinei įrangai, jeigu įvykdyti visi atitikties įvertinimo schemas (A priedas) etapų reikalavimai, išskyrus 14 punktą:

19.8.1. atitikties sertifikato galiojimo metu kiekvienos gaminių partijos privalomieji atitikties įvertinimo reikalavimai nustatomi pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą ir apimtį;

19.8.2. jeigu atitikties sertifikato galiojimo metu nustatyti bandymų rezultatai atitinka techninių specifikacijų reikalavimus ir jeigu teigiamai įvertinta gamintojo gamybos kontrolės sistema, išduodamas nuolatinis atitikties sertifikatas, galiojantis 3 metus;

19.8.3. atitikties priežiūra sertifikato galiojimo metu atliekama 20 punkte nurodyta tvarka. Bandymų periodiškumas ir apimtis atitikties priežiūros laikotarpiu nustatomi AĮ ir tiekėjo atitikties priežiūros sutartyje.

20. AĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą:

20.1. atitikties sertifikato galiojimo metu AĮ, vadovaudamasi atitikties priežiūros sutarties nuostatomis, periodiškai atlieka atitikties priežiūrą:

20.1.1. pakartotinai įvertina gamybos kontrolės sistemą;

20.1.2. organizuoja sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių, atrinktų gamybos arba prekybos metu, bandymus. Bandiniai atrenkami ir bandymai atliekami šių nuostatų 15 ir 16 punktuose nurodyta tvarka;

20.1.3. įvertina bandymų rezultatus ir nustato atitiktį;

20.1.4. prireikus organizuoja neeilinius bandymus;

20.2. gamybos kontrolės sistema įvertinama laikantis šių nuostatų 14 punkto reikalavimų bei pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą, bet ne dažniau kaip kartą per metus. Gamintojo klausimynas pakartotinai nepildomas. Kai esminių trūkumų nėra, ataskaita gamintojui nepateikiama;

20.3. neeiliniai bandymai gali būti atliekami:

20.3.1. gavus vartotojų skundus;

20.3.2. pastebėjus akivaizdžių gaisrinės įrangos neatitikties požymių;

20.3.3. pakeitus žaliavas ar gaisrinės įrangos komponentus;

20.3.4. nustačius esminių trūkumų pareiškėjo laboratorijoje;

20.4. jeigu atitikties priežiūros metu nustatoma esminių pažeidimų, atitikties sertifikatas anuliuojamas arba jo galiojimas laikinai sustabdomas. Apie atitikties sertifikato anuliavimą bei galiojimo sustabdymą ar galiojimo atnaujinimą nedelsiant informuojamas tiekėjas, taip pat ši informacija kaupiama AĮ informacinėje sistemoje.

21. Atitikties sertifikato galiojimas sustabdomas, kai:

21.1. nevykdomi techninių specifikacijų, kurias turi atitikti sertifikuota gaisrinė įranga, reikalavimai;

- 21.2. netinkamai naudojamas atitikties sertifikatas ar atitikties ženklas;
- 21.3. tiekėjas nepranešęs pakeitė gamybos technologiją, kontrolės bei bandymo būdus, žaliavas ar komponentus;
- 21.4. tiekėjas reklamoje naudoja vartotojus klaidinančias atitikties įvertinimo metu nustatytų rodiklių vertes;
- 21.5. tiekėjas nesudaro sąlygų atlikti atitikties priežiūrą.
- 22. Tiekėjui pašalinus visus nurodytus pažeidimus, atitikties sertifikato galiojimas atnaujinamas.
- 23. Atitikties sertifikatas anuliuojamas, kai:
 - 23.1. pakartotinai padaromi pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas anuliuojamo atitikties sertifikato galiojimas;
 - 23.2. tiekėjas nepašalina priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas;
 - 23.3. nustatytos neatitiktys saugos požįūriu yra esminės;
 - 23.4. tiekėjas neturi realių galimybių pašalinti neatitiktį.

IV. KITŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ IŠDUOTŲ ATITIKTIES SERTIFIKATŲ PRIPAŽINIMAS

- 24. Kitų AĮ išduotų atitikties sertifikatų pripažinimas reiškia, kad AĮ išduoda atitikties sertifikatą lietuvių kalba, remdamasi kitos AĮ atliktu gamintojo gamybos kontrolės vertinimu bei bandymų protokolais, jeigu pastarieji atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
- 25. AĮ su kitomis AĮ gali sudaryti sutartis dėl nustatytų gaisrinės įrangos tipų atitikties sertifikatų pripažinimo. Atitikties sertifikatai pripažįstami remiantis nustatyta atitikties dokumentų pripažinimo tvarka.
- 26. Jeigu AĮ ir kitų AĮ sutartyse nenurodyta detali atitikties sertifikatų pripažinimo tvarka, atitikties įvertinimas atliekamas pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas):
 - 26.1. AĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮ galimybes ir darbų kainas;
 - 26.2. tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį. Šiuo atveju tiekėjas būtinai turi pateikti:
 - 26.2.1. tiekėjo antspaudu patvirtintą ir atsakingo asmens pasirašytą atitikties sertifikato kopiją;
 - 26.2.2. bandymo protokolus, kuriais remiantis buvo išduotas atitikties sertifikatas (su vertimu į lietuvių kalbą);
 - 26.2.3. techninę specifikaciją, kuriai atitikties sertifikate deklaruojama atitiktis (originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą);
 - 26.2.4. bandymų būdų technines specifikacijas (originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą).
 - 27. AĮ nagrinėja gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo paraišką:
 - 27.1. analizuoja gautus dokumentus. Šios analizės metu taip pat nustatoma, ar gaisrinė įranga patenka į valstybės reguliuojamą sritį;
 - 27.2. jei gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinama, patenka į valstybės reguliuojamą sritį, nustatoma:
 - 27.2.1. kokios techninės specifikacijos reikalavimus ji turi atitikti, ar nurodytos gaisrinės įrangos savybės atitinka šio dokumento reikalavimus;
 - 27.2.2. ar techninės specifikacijos, kuriai nustatyta gaisrinės įrangos atitiktis, reikalavimai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms techninėms specifikacijoms;
 - 27.2.3. ar gaisrinės įrangos bandymo metodai atitinka Lietuvos techninėse specifikacijose nurodytus bandymo metodus;
 - 27.2.4. ar pakanka būtinų atlikti gaisrinės įrangos bandymų. Jeigu reikia atlikti papildomus bandymus, nurodoma, kokios Lietuvos laboratorijos tai gali padaryti;
 - 27.2.5. ar gauti bandymo rezultatai atitinka Lietuvos techninių specifikacijų reikalavimus;

27.2.6. ar įvertinta gamintojo gamybos kontrolės sistema. Jei atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemą arba gamykloje yra įdiegta kokybės sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 arba ISO 9002 standartus, ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamybos kontrolės sistemą vertinti pagal pateiktus dokumentus. Šiuo atveju tiekėjas AĮI turi pateikti kokybės sistemos sertifikato tiekėjo patvirtintą kopiją arba atlikto gamybos kontrolės sistemos įvertinimo protokolą;

27.2.7. ar yra numatyta gamybos kontrolės sistemos ir sertifikuotos gaisrinės įrangos atitikties priežiūra sertifikato galiojimo metu;

27.3. jei gaisrinė įranga nepatenka į valstybės reguliuojamą sritį, atitiktis įvertinama savanoriškai pagal dvišalėje AĮI ir kitos AĮI sutartyje numatytas sąlygas. Jeigu tokios sutarties nėra, savanoriškai gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemeje (A priedas).

28. Atlikusi analizę, AĮI išduoda sprendimą dėl atitikties sertifikato pripažinimo, kuriame nurodo, ar galima pripažinti išduotą atitikties sertifikatą. Sprendimas pateikiamas tiekėjui.

29. Esant sprendimui pripažinti išduotą atitikties sertifikatą, su tiekėju pasirašoma sutartis dėl atitikties sertifikato pripažinimo darbų atlikimo.

30. Jei atitikties sertifikatas, kurį prašoma pripažinti, išduotas neįvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemos, AĮI ją įvertina vadovaudamasi Gaisrinės įrangos gamybos sąlygų įvertinimo taisyklėmis.

31. Jei atitikties sertifikatui pripažinti būtina atlikti papildomus bandymus, AĮI arba jos įgaliota bandymo laboratorija atrenka bandinius, atlieka bandymus, įvertina gaisrinės įrangos atitiktį, išduoda atitikties sertifikatą, atitikties sertifikato galiojimo metu atlieka atitikties priežiūrą, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemeje (A priedas), jeigu sutartyje ir atitikties priežiūros sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenustatyta kitaip.

V. ATITIKTIES ĮVERTINIMO DARBŲ APMOKĖJIMAS

32. Visus atitikties įvertinimo darbus apmoka tiekėjas.

33. Atitikties įvertinimo darbų kaina susideda iš atitikties įvertinimo, atitikties priežiūros ir, esant nenumatytiems darbams, papildomų mokėjimų.

34. Atitikties įvertinimo kaina susideda iš:

34.1. negrąžinamo užstato už paraiškos įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį registravimą (vėliau įskaitomas kaip sumokėtas avansas);

34.2. mokesčio už bandymų atlikimą (pagal pasirinktos bandymo laboratorijos įkainius);

34.3. mokesčio už gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimą;

34.4. mokesčio už atitikties nustatymą (techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų analizę ir ekspertizę, atitikties sertifikato įforminimą).

35. Atitikties sertifikato galiojimo metu AĮI atlyginamos atitikties priežiūros išlaidos.


36. Kiekvienu atveju už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas apmoka pagal įkainius, suderintus su Vidaus reikalų ministerija bei Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

37. Už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas, vadovaudamasis sutartimi, pagal išankstinį mokėjimą atsiskaito su AĮI.

VI. ATITIKTIES ĮVERTINIMO SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

38. Tiekėjai, ginčydami atitikties įvertinimo sprendimus, gali juos apskusti Atitikties įvertinimo įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Prieš tai ginčijamas sprendimas gali būti skundžiamas ir Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo schema

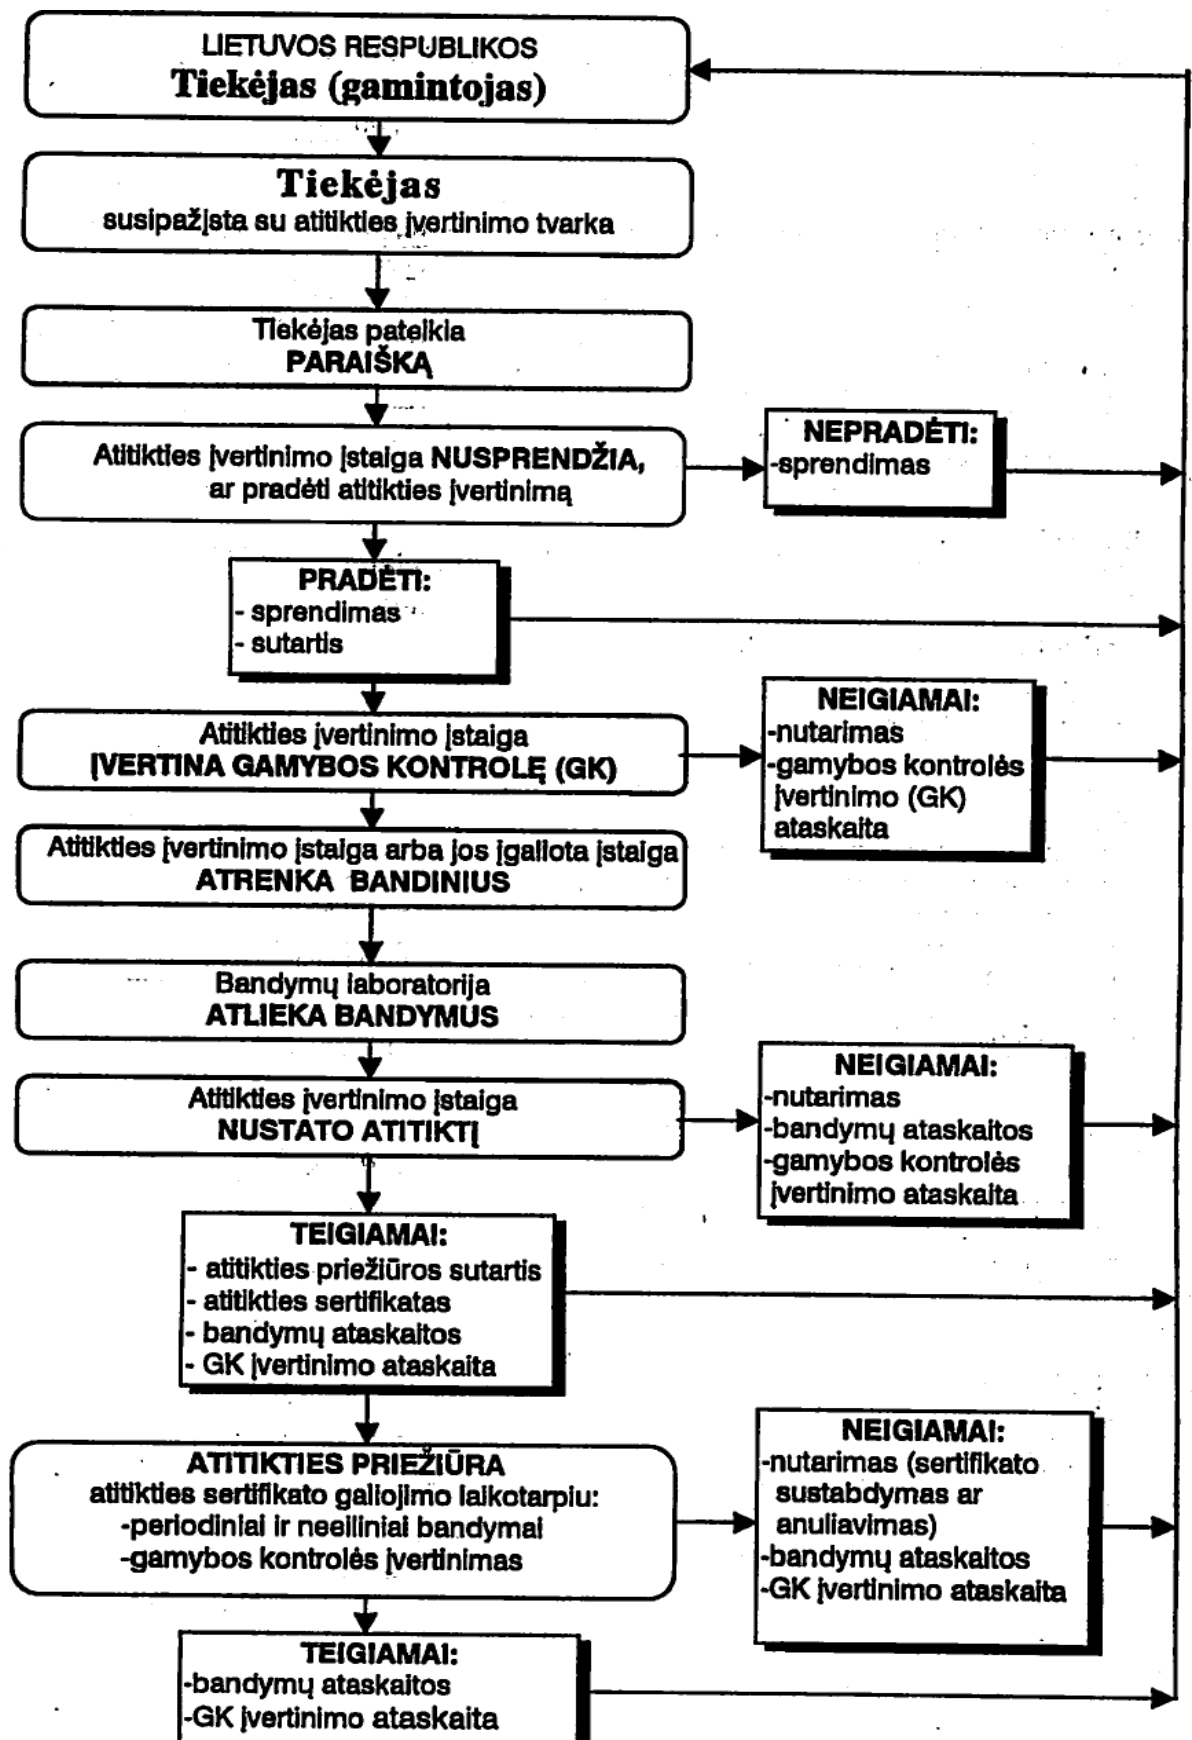

B priedas

ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGA

(pavadinimas, adresas)

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PARAIŠKA200____ Nr.____
(datą ir numerį pildo AIĮ)**1. Prašome įvertinti šios gaisrinės įrangos atitiktį. Pareiškiamo, kad: (tinkamą pažymėkite ☒)**

Įrangos pavadinimas	Tipas	Atitinka (standartas, kuriam deklaruojama atitiktis)
☐ Įranga atitinka visus standarto reikalavimus		☐ Įranga atitinka privalomuosius reikalavimus
Gamintojas		
Gamintojo adresas		

Pastaba. Jeigu įrangos sąrašas netelpa, pateikite atskirame lape.**2. Įsipareigojame:**

- laikytis visų sertifikacijos sistemos dalyviams keliamų reikalavimų;
- sumokėti _____ Lt dydžio paraiškos registravimo užstatą;
- apmokėti atitikties įvertinimo išlaidas pagal sutartį;
- užtikrinti sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumą.

Pastaba. Užstatas negražinamas tuo atveju, jei pradėjus darbus pareiškėjas atsisako atitikties įvertinimo.**3. Kita informacija:**

Pareiškėjas					
Adresas					
Telefonas		Faksas			
Įmonės kodas		Atsisk. sąskaita		Banko kodas	
Bankas					
Asmuo, atsakingas už sertifikavimą	Vardas		Tel.		
	Pavardė		Faks.		

4. Prie paraiškos pridedame:

	Dokumento pavadinimas ir lapų skaičius (jei pridedama)
Normatyvinį dokumentą (jei tai įmonės nuosavybė) ☐	
Kokybės sistemos sertifikatus (ISO 9000 serija) ☐	
Įrangos sertifikatų ☐	
Kitus bandymų ir įvertinimų dokumentus ☐	
Naudojimo dokumentą (instrukciją ar kt.) ☐	
Kitus duomenis, brėžinius, schemas ☐	

Pastaba. Sertifikatų kopijas patvirtinkite užrašu "Kopija tikra", savo antspaudu ir parašu.

(vadovo pareigos)

A.V.

(parašas)

(v., pavardė)

ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGA

(pavadinimas, adresas)

S P R E N D I M A

200 _____ Nr. _____

Dėl gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo

Išnagrinėję

(pareiškėjo pavadinimas)

(pareiškėjo adresas)

paraišką

(paraiškos registracijos Nr., įrangos pavadinimas, žymuo)

N U T A R I A M E:

1. Pradėti (nepradėti) atitikties įvertinimo darbus (-ų)

(įrangos pavadinimas, žymuo)

(pagal ____ atitikties įvertinimo procedūrą arba nurodyti priežastis, kodėl atsisakoma įvertinti atitiktį)

2. Bandymus atliks

(bandymų laboratorijos pavadinimas, adresas)

3. Gamybos kontrolės sistemą įvertins

(įstaigos pavadinimas, adresas)

4. Higieninį (radiacinį) įvertinimą atliks

(įstaigos pavadinimas, adresas)

5. Darbai atliekami pagal sutartis pareiškėjo sąskaita.

(vadovo pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

A.V.

D priedas

BANDINIŲ ATRANKOS AKTAS Nr. _____

200 _____

1. Užsakovas _____
(organizacijos pavadinimas)

2. Gamintojas _____
(jei nesutampa su užsakovu)

3. Produktas _____
(pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo arba aprašymas, atpažinimo būdai)

4. Atrankos vieta _____

(adresas, tikslus aprašymas)

5. Bandiniai atrinkti pagal _____
(atrinkimą reglamentuojantis dokumentas)

6. Atrinkta _____
(bandinių skaičius, kiekis, įpakavimas, žymėjimas, partijos Nr.)

7. Bandiniai pristatyti _____

8. Atrinkimo data ir laikas _____

9. Bandinius atrinko:

(organizacija, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

(organizacija, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

A.V.

10. Organizacijos, kurioje atrinkti bandiniai, atstovas

(organizacija, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

A.V.

Akreditacijos įstaigos ženklas,
pavadinimas ir akreditavimo
numeris (jei laboratorija akredituota
šiam bandymui atlikti)

Bandymo protokolas Nr. _____ Puslapis/ Puslapių
(kiekvieno puslapio viršuje)

(bandymų laboratorijos ženklas, pavadinimas ir adresas)

BANDYMO PROTOKOLAS Nr. _____
200 _____

1. Užsakovas (pavadinimas ir adresas)
2. Gamintojas (jei nesutampa su užsakovu)
3. Produktas (pavadinimas, techninės specifikacijos žymuo arba aprašymas, atpažinimo būdai)
4. Bandinių pristatymo data
5. Bandymo data
6. Bandymo vieta (jeigu bandymas atliktas ne šioje laboratorijoje)
7. Bandinius atrinko (kas atrinko, atrinkimo vieta ir laikas)
8. Bandiniai atrinkti (atrinkimo tvarka, vieta)
9. Bandymas atliktas pagal (normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodo ar bandymo tvarkos aprašymas, bandymo paklaida)
10. Bandymo rezultatai (lentelės, diagramos, eskizai, nuotraukos ir bet kokie nustatyti pažeidimai)
11. Kita informacija (bet kokie nuokrypiai, papildomi bandymai, išimtys ir bet kuri kita informacija, susijusi su konkrečiu bandymu)
12. Priedai (nurodomi priedų numeriai ir pavadinimai)

Laboratorijos vadovas
(juridiškai atsakingas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Bandymą atliko
(techniškai atsakingas už bandymą)

(parašas)

(vardas, pavardė)

ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGA

(pavadinimas, adresas)

Gaisrinės
įrangos
atitikties
ženklų
GIAŽ - 01
vieta

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

0000 00 00

Nr. AIĮ 0000

Akreditavimo įstaigos
ženklas, pavadinimas,
akreditavimo numeris
(jei įstaiga akredituota
išduoti šį sertifikatą)

Galioja iki

Išduotas

(įmonės pavadinimas, adresas)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad

(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas

(gaisrinės įrangos tipas)

pagamintas

(įmonės pavadinimas, adresas)

atitinka

(normatyvinio dokumento žymuo)

privalomuosius reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamybos sąlygas ir remiantis

(nurodomos bandymų ataskaitos, kokybės sistemos sertifikatas ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją gaisrinės įrangos
atitikties ženklu GIAŽ - 01.

(vardas, pavardė)

(parašas)

(pareigos)

A.V.

Egz. Nr.

ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGA

(pavadinimas, adresas)

Gaisrinės
įrangos
atitikties
ženklų
GĮAŽ - 02
vieta

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

0000 00 00

Nr. AII 0000

Akreditavimo įstaigos
ženklas, pavadinimas,
akreditavimo numeris
(jei įstaiga akredituota
išduoti šį sertifikatą)

Galioja iki

Išduotas

(įmonės pavadinimas, adresas)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad

tipas

(gaisrinės įrangos pavadinimas)

pagamintas

(gaisrinės įrangos tipas)

atitinka

(įmonės pavadinimas, adresas)

(normatyvinio dokumento žymuo)

visus reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamybos sąlygas ir remiantis

(nurodomos bandymų ataskaitos, kokybės sistemos sertifikatas ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją gaisrinės įrangos
atitikties ženklu GĮAŽ - 02.

(vardas, pavardė)

(parašas)

(pareigos)

A.V.

Egz. Nr.