

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS  
Į S A K Y M A S

**DĖL KELIO ŽENKLŲ ATRAMŲ PARINKIMO, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO  
TAISYKLIŲ PĮT KŽA 08 PATVIRTINIMO**

2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298  
Vilnius

Vadovaudamas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. [133-5041](#)), 9.7.7 ir 13.4 punktais:

1. T v i r t i n u Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles PĮT KŽA 08 (pridedama).
2. P r i p a ž i s t u netekusiui galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-28 „Dėl statybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [31-1027](#)).

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

## PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
prie Susisiekimo ministerijos generalinio  
direktorius 2008 m. rugėjo 29 d.  
įsakymu Nr. V-298

# **KELIO ŽENKLŲ ATRAMŲ PARINKIMO, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS PĮT KŽA 08**

## **I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS**

**1.** Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklos PĮT KŽA 08 (toliau – Taisyklos) nustato standartinių kelio ženklų ir mažų, vidutinių bei didelių skydų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo, išskaitant pamatus, techninius reikalavimus. Taisykloje atsižvelgta į standarto LST EN 12767 [4.13] nurodymus, kurie nusako kelio ženklų atramų (KŽA) pasyvaus saugumo kriterijus.

**2.** Taisyklos taikomos kelio ženklų standartinėms atramoms iš plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) parinkti, projektuoti ir įrengti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat jos gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms).

Be to, Taisykloje nurodyti atramų iš santvarinių stovų (SS) ženklų skydams, kai jų plotas labai didelis, projektavimo ir konstravimo principai.

Taisykloje pateikiamas PVS unifikuotas klasifikavimas, kad kelio ženklus statantiems rangovams būtų galima parinkti ir užsakyti, o gamintojams ir (arba) tiekėjams pristatyti reikiamo ilgio ir skersmens PVS.

**3.** Taisyklos parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius dokumentus, taip pat atsižvelgta į Vokietijos normatyvinį dokumentą IVZ-Norm 2002 „Industrie-Norm fur Aufstellvorrichtungen von Standard-Verkehrszeichen“ (Standartinių kelio ženklų įrengimo pramoninis standartas).

## **II SKYRIUS. NUORODOS**

**4.** Taisykloje pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius dokumentus:

**4.1.** kelių techninių reglamentų KTR 1.01 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. [9-322](#));

**4.2.** Kelių eismo taisykles (Žin., 2003, Nr. [7-263](#); 2006, Nr. [108-4115](#));

**4.3.** statybų techninių reglamentų STR 2.05.04 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. [59-2683](#));

**4.4.** Lietuvos standartą LST EN 485-1 „Aluminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 1 dalis. Techniniai kontrolės ir tiekimo reikalavimai“;

**4.5.** Lietuvos standartą LST EN 485-2 „Aluminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės savybės“;

**4.6.** Lietuvos standartą LST EN 485-3 „Aluminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 3 dalis. Karštai valcuotų gaminių formų ir matmenų leidžiamosios nuokrypos“;

**4.7.** Lietuvos standartą LST EN 485-4 „Aluminis ir jo lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 4 dalis. Saitai valcuotų gaminių formų ir matmenų nuokrypiai“;

**4.8.** Lietuvos standartą LST L ENV 1090-2 „Plieninių konstrukcijų darbai. 2 dalis. Saitai suformuotų plonasienių elementų ir lakštų papildomas taisyklos“;

**4.9.** Lietuvos standartą LST 1335 „Kelio ženklai. Techninės sąlygos“;

**4.10.** Lietuvos standartą LST 1405 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“;

**4.11.** Lietuvos standartą LST EN ISO 1461 „Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių. Reikalavimai ir bandymo metodai“;

**4.12.** Lietuvos standartą LST L ENV 1991-2-4 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai. 4 dalis. Vėjo apkrovos“;

**4.13.** Lietuvos standartą LST EN 12767 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pavyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai“;

**4.14.** Lietuvos standartą LST EN 10219-1 „Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos“;

**4.15.** Lietuvos standartą LST EN 10219-2 „Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos“;

**4.16.** Lietuvos standartą LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“.

### **III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

**5.** Taisyklose vartojamos šios sąvokos:

**5.1. kelio ženklai** – atitinkantys standartą LST 1335 [4.8] ir Kelių eismo taisyklose [4.2] nurodyti ženklai, nustatantys eismo tvarką įspėjantys eismo dalyvius arba suteikiantys jiems informaciją. Kelio ženklu skydai gali būti standartinių matmenų (standartas LST 1405 [4.10]) ir individualaus projektavimo (informaciniai), t.y. nestandartiniai;

**5.2. kelio ženklu atramos (KŽA)** – ženklu skydus laikančios konstrukcijos, sudarytos iš vieno ar keleto plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) arba iš santvarinių stovų;

**5.3. apačios gabaritas (AG)** – atstumas nuo ženklo atramos pamato iki ženklo skydo apačios;

**5.4. pastatymo aukštis (PA)** – pagal standartą LST 1405 [4.10] nustatytas aukštis nuo važiuojamosios dalies krašto iki ženklo skydo apatinio krašto (neskaitant papildomų lentelių);

**5.5. saugi atrama** – pasyviosios saugos reikalavimus (pagal standartą LST EN 12767 [4.13]) atitinkanti atrama, t.y. ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio iš PVS įrengta kelio ženklo atrama (KŽA), kuri nuo transporto priemonės smūgio gali deformuotis. Kai ženklo skydas įrengiamas statmenai važiuojamai daliai, jį tvirtinant prie dviejų ar daugiau PVS, tokios atramos pasyviojo saugumo reikalavimas – ne mažesnis kaip 1500 mm atstumas tarp PVS, o jeigu atstumas tarp PVS yra mažesnis, turi būti naudojami ne didesnių kaip 76,1/2,9 mm matmenų PVS.

### **IV SKYRIUS. ŽYMEYNYS IR SANTRUMPOS**

**6.** Taisyklose pateikiami šie žymenys ir sutrumpinimai:

**6.1. AG** – apačios gabaritas;

**6.2. AP** – atramų pamatas (-ai);

**6.3. KŽA** – kelio ženklu atrama (-os);

**6.4. PA** – pastatymo aukštis;

**6.5. PVS** – plieninis (-iai) vamzdinis (-iai) stulpelis (-iai);

**6.6. SS** – santvariniai stovai.

### **V SKYRIUS. STANDARTINIŲ ŽENKLŲ ATRAMOS IR ĮRENGIMAS**

#### **I skirsnis. Atramų reikalavimai**

##### ***Bendrosios nuostatos***

**7.** Šie reikalavimai galioja, jeigu Užsakovas nepateikia jokių kitų arba papildomų reikalavimų.

**8.** KŽA įrengimas pagal šias Taisykles turi atitikti reglamento KTR 1.01 [4.1], Kelių eismo taisyklių [4.2] ir standartą LST 1405 [4.10], LST EN 12767 [4.13], LST EN 12899-1 [4.16] reikalavimus.

### *Medžiagos*

**9.** KŽA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasės (norminis stipris tempiant  $f_y = 235 \text{ N/mm}^2$ , skaičiuojamas stipris  $f_{sy} = 215 \text{ N/mm}^2$ ) plieno kokybės reikalavimus. Plienų rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

**10.** Plieninių gaminijų tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekėjas privalo turėti tinkamumo suvirinti pagal standartą LST EN 10219-1 [4.14] detalų įrodymą.

**11.** Plieninės apkabos parenkamos pagal standartą LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

**12.** Alumininių apkabų medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5, 4.6, 4.7].

**13.** Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jie turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

**14.** Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno.

### *Apsauga nuo korozijos*

**15.** Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

### *Apačios gabaritas*

**16.** KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis standarto LST 1405 [4.10] ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 1,70 m, t.y.: ne gyvenvietėse, šalia važiuojamosios dalies krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje.



a) pylime

b) lygioje vietovėje

#### *1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavzdys*

PA – pastatymo aukštis

AG – apačios gabaritas

### *Atramų pamatai (AP)*

**17.** Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti KŽA stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas

į betoną arba – naudojant surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lentelėje.

### *Mažiausi atramų pamatų (AP) matmenys*

**18.** AP naudojami ne mažesnių matmenų už nurodytus 1 lentelėje. Pamatų matmenys nustatyti, esant nepalankioms gruntu grupėms (nerišliems gruntams). Esant rišliems gruntams, pamatų įgilinimas gali būti sumažintas 0,05 m. Pamato mažiausias skersmuo yra 0,25 m.

#### **1 lentelė. Atramų pamatų (AP) matmenys**

<b>Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skersmuo ir sienutės storis, mm</b>	<b>Neribulūs gruntai</b>	
	<b>Mažiausi matmenys: skersmuo ir aukštis, m</b>	<b>Pamato tipas</b>
60,3/2,0	0,25 x 0,75	A
76,1/2,0; 76,1/2,9	0,30 x 0,75	B
76,1/2,9; 88,9/3,2	0,30 x 0,85	C
88,9/3,2	0,30 x 0,95	D
88,9/3,2	0,30 x 1,00	E
88,9/3,2; 101,6/3,6	0,40 x 1,00	F
114,3/3,6	0,40 x 1,05	G

**18.1.** Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi būti statiskai apskaičiuoti.

### *Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) matmenys*

**19.** KŽA naudojamų PVS skersmenys, sienučių storai nurodyti 2 lentelėje.

#### **2 lentelė. Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skersmenys ir sienučių storai**

<b>Skersmuo, mm</b>	<b>Sienutės storis, mm</b>
60,3	2,0
76,1	2,0
76,1	2,9
88,9	3,2
101,6*	3,6
114,3*	3,6

\* naudojant šio skersmens PVS atramų įrengimui, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais

**20.** KŽA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi būti tinkamai apskaičiuotas statiskumo ir konstruktyvumo atžvilgiu. Saugioms atramoms (5.5 sąvoka) naudojami PVS gali būti ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm sienutės storio.

**20.1.** KŽA naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

**20.2.** Pagal galiojančius standartus priimtų ir apskaičiuotų PVS, naudojamų KŽA, mažiausiai matmenys nurodyti 4 lentelėje.

## **II skirsnis. Atramų unifikuotas klasifikavimas**

### *Plieniniai vamzdiniai stulpeliai (PVS)*

**21.** Atramoms iš PVS ilgių (neįskaitant pado plokštės) pagal skersmenis unifikuoti naudojami tipiniai numeriai pateikti 3 lentelėje. Tipinį numerį sudaro:

- medžiagos pavadinimo pirmoji raidė (P – plienas);
- 1, 3, 4, 5, 6, 7 – PVS matmenims suteiktas numeris, t.y.: 60,3/2,0 – 1; 76,1/2,0 – 3 ir t. t. (numeris 2 rezervuotas 76,0/3,0 mm matmenims, kadangi kol kas tokių matmenų vamzdiniai stulpeliai Taisyklėse nėra numatyti naudoti);
- likusieji du skaičiai reiškia PVS ilgių decimetrais (dm).

### 3 lentelė. Standartinių kelio ženklų atramų unifikuotas klasifikavimas

<b>Ilgiai, mm</b>	<b>Plieniniai vamzdiniai stulpeliai (PVS)</b>			<b>pagal skersmenis bei sienutės storius</b>		
	<b>Tipiniai numeriai ir klasifikavimas</b>	<b>60,3/2,0</b>	<b>76,1/2,0</b>	<b>76,1/2,9</b>	<b>88,9/3,2</b>	<b>101/3,6</b>
1800	–	P318	–	–	–	–
1900	–	P319	–	–	–	–
2000	–	P320	–	–	–	–
2100	–	P321	–	–	–	–
2200	–	P322	–	–	–	–
2300	–	P323	–	–	–	–
2400	–	P324	–	–	–	–
2500	–	P325	–	–	–	–
2600	–	P326	–	–	–	–
2700	P127	P327	–	–	–	–
2800	P128	P328	–	–	–	–
2900	P129	P329	–	–	–	–
3000	P130	P330	–	–	–	–
3100	P131	P331	–	–	–	–
3200	P132	P332	–	–	–	–
3300	P133	P333	–	–	–	–
3400	P134	P334	–	–	–	–
3500	P135	P335	–	–	–	–
3600	P136	P336	–	–	–	–
3700	P137	P337	–	–	–	–
3800	–	P338	P438	–	–	–
3900	–	P339	P439	–	–	–
4000	–	P340	P440	–	–	–
4100	–	P341	P441	–	–	–
4200	–	P342	P442	–	–	–
4300	–	P343	P443	–	–	–
4400	–	P344	P444	P544	–	–
4500	–	P345	P445	P545	–	–
4600	–	P346	P446	P546	–	–
4700	–	P347	P447	P547	–	–
4800	–	P348	P448	P548	–	–
4900	–	P349	P449	P549	–	–
5000	–	P350	P450	P550	–	–
5100	–	–	P451	P551	–	–
5200	–	–	P452	P552	–	–
5300	–	–	P453	P553	–	–
5400	–	–	P454	P554	–	–
5500	–	–	–	P555	P655	–
5600	–	–	–	P556	P656	–

<b>Plieniniai vamzdiniai stulpeliai (PVS)</b>						
<b>Ilgiai, mm</b>	<b>Tipiniai numeriai ir klasifikavimas</b>			<b>pagal skersmenis bei sienutės storius</b>		
	60,3/2,0	76,1/2,0	76,1/2,9	88,9/3,2	101/3,6	114,3/3,6
5700	—	—	—	P557	P657	—
5800	—	—	—	P558	P658	—
5900	—	—	—	—	P659	—
6000	—	—	—	—	P660	—
6100	—	—	—	—	P661	—
6200	—	—	—	—	P662	—
6300	—	—	—	—	P663	—
6400	—	—	—	—	P664	—
6500	—	—	—	—	P665	—
6600	—	—	—	—	P666	P766
6700	—	—	—	—	P667	P767
6800	—	—	—	—	—	P768

### ***Tvirtinimo elementai***

**22.** Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikiti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženkliui sukiotis aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 [4.16] 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus.

### **III skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai**

**23.** 4 lentelėje pateikiami standartinių kelio ženklų matmenys, plotai, pagal PA ir pastatymo vietą nustatyti AG ir atramų įrengimo tipiniai sprendiniai, t. y. atramoms reikalingų PVS matmenys (ilgiai, skersmenys, sienučių storai), pamatai tipai. Tokiam atramų sistemingam išdėstymui gali būti taikomas unifikuotas klasifikavimas.

**23.1.** Atramoms naudojami PVS skersmenys, sienučių storai apskaičiuoti, taikant reglamente STR 2.05.04 [4.3], standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899-1 [4.16] nurodytus apkrovų dydžius ir skaičiavimo metodus.

**23.2.** Standartinių kelio ženklų atramoms naudojamas vienas PVS, tačiau esant horizontaliam standartiniam ženkliui ar jį komponuojant su kitais, kai jo a ?1000 mm, rekomenduojama atramą įrengti iš dviejų PVS, parenkant juos pagal 5–6 lentelėse pateiktus PVS mažiems arba vidutiniams ženklų skydams.

**23.3.** Lentelėje naudoti šie žymėjimai:

skers.Ø – skersmuo;

a – ženklo kraštinių ilgis, kai visos kraštinių yra vienodos, arba stačiakampių ženklų plotis;



b – stačiakampių ženklų aukštis;


A – tarpas tarp lygiagrečių kraštinių (aštuoniakampiai ženklai);



AG – apačios gabaritas;


PA – ženklo pastatymo aukštis.


**4 lentelė. Standartinių ženklų atramų specifikacija**


Schema	Ženklų dydžio grupė	Ženklų skydų matmenys	Ženklų pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 700	0,21	1800	76,1/2,0	P331 3110	B 300x750	2230	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	2370	76,1/2,0	P336 3680	B 300x750	
	II	a = 900	0,35	1800	76,1/2,0	P332 3280	B 300x750	2280	76,1/2,0	P337 3760	B 300x750	2430	76,1/2,0	P339 3910	B 300x750	
	III	a = 1200	0,62	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2350	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2530	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750	
	I	skers.Ø = 600	0,28	1800	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	2200	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	2330	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	
	II	skers.Ø = 700	0,38	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2230	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2370	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	III	skers.Ø = 900	0,64	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2280	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	2430	76,1/2,0	P340 4030	B 300x750	
	I	skers.Ø = 600	0,28	600	76,1/2,0	P319 3100	B 300x750	-				-				
	II	skers.Ø = 700	0,38	600	76,1/2,0	P320 3200	B 300x750	-				-				
	III	skers.Ø = 900	0,64	600	76,1/2,0	P322 3400	B 300x750	-				-				

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 600	0,36	1800	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	2200	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	2330	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	
	II	a = 350	0,12	1800	60,3/2,0	P128 2850	B 250x750	2150	60,3/2,0	P132 3200	A 250x750	2250	60,3/2,0	P133 3300	A 250x750	
		a = 700	0,49	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2230	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2370	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	III	a = 900	0,81	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2280	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	2430	76,1/2,0	P340 4030	B 300x750	
	I	a = 600	0,36	1800	76,1/2,0	P333 3350	B 300x750	2280	76,1/2,0	P338 3830	B 300x750	2430	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	
	II	a = 700	0,49	1800	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	2310	76,1/2,0	P340 4010	B 300x750	2480	76,1/2,0	P341 4180	B 300x750	
		a = 900	0,81	1800	76,1/2,0	P337 3750	B 300x750	2390	76,1/2,0	P343 4340	B 300x750	2580	76,1/2,0	P345 4530	B 300x750	


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			lygioje vietovėje				1:2,0				1:1,5					
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 700	0,41	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2230	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2370	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	II	a = 900	0,67	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2280	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	2430	76,1/2,0	P340 4030	B 300x750	
	III	a = 1200	1,19	1800	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	2350	76,1/2,0	P443 435	C 300x850	2530	76,1/2,0	P445 4530	C 300x850	
	I	a = 300 b = 600	0,18	1800	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	2130	76,1/2,0	P334 3430	B 300x750	2230	76,1/2,0	P335 3530	B 300x750	
		a = 600 b = 900	0,54	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2200	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	2330	76,1/2,0	P339 3930	B 300x750	
	II	a = 350 b = 700	0,25	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2140	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	2250	76,1/2,0	P336 3650	B 300x750	
		a = 700 b = 1050	0,74	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2230	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2370	76,1/2,0	P341 4120	B 300x750	
		a = 1000 b = 1500	1,50	1800	76,1/2,0	P441 4100	C 300x850	2300	76,1/2,0	P446 4600	C 300x850	2470	76,1/2,0	P547 4770	C 300x850	
	III	a = 450 b = 900	0,41	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2160	76,1/2,0	P337 3760	B 300x750	2280	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	
		a = 900 b = 1350	1,22	1800	76,1/2,0	P338 38500	B 300x750	2280	76,1/2,0	P444 4430	C 300x850	2430	76,1/2,0	P445 4580	C 300x850	

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 900 b = 600	0,54	1800	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	2280	76,1/2,0	P335 3580	B 300x750	2430	76,1/2,0	P337 3730	B 300x750	
		a = 300 b = 200	0,06	1800	60,3/2,0	P127 2700	A 250x750	2130	60,3/2,0	P130 30300	A 250x750	2230	60,3/2,0	P131 3130	A 250x750	
		a = 700 b = 350	0,25	1800	60,3/2,0	P128 2850	A 250x750	2230	60,3/2,0	P132 3280	A 250x750	2370	60,3/2,0	P134 3420	A 250x750	
		a = 1350 b = 350	0,47	1800	76,1/2,0	P328 2850	B 300x750	2390	76,1/2,0	P334 3440	B 300x750	2580	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	
		a = 1050 b = 700	0,74	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2310	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2480	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	
		a = 1400 b = 700	0,98	1800	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	2400	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	2600	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	
		a = 1050 b = 350	0,37	1800	76,1/2,0	P328 2850	B 300x750	2310	76,1/2,0	P333 3360	B 300x750	2480	76,1/2,0	P335 3530	B 300x750	
	II	a = 800 b = 600	0,48	1800	60,3/2,0	P131 3100	A 250x750	2250	60,3/2,0	P135 3550	A 250x750	2400	60,3/2,0	P137 3700	A 250x750	
		a = 900 b = 450	0,40	1800	60,3/2,0	P129 2950	A 250x750	2280	60,3/2,0	P134 3430	A 250x750	2430	60,3/2,0	P135 3580	A 250x750	
		a = 1350 b = 450	0,61	1800	76,1/2,0	P329 2950	B 300x750	2390	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	2580	76,1/2,0	P337 3730	B 300x750	
		a = 1350 b = 900	1,22	1800	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	2390	76,1/2,9	P440 4090	B 300x750	2580	76,1/2,9	P442 4280	B 300x750	

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I		a = 700 a = 600* b = 300*	0,39	1500	76,1/2,0	P331 3110	B 300x750	1930	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	2070	76,1/2,0	P336 3680	B 300x750
			a = 700 a = 900 b = 600	0,75	1800	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2280	76,1/2,0	P341 4190	B 300x750	2430	76,1/2,0	P343 4340	B 300x750
	II		a = 900 a = 700* b = 350*	0,60	1450	76,1/2,0	P332 3280	B 300x750	1930	76,1/2,0	P337 3760	B 300x750	2080	76,1/2,0	P339 3910	B 300x750
			a = 900 a = 1050 b = 350	0,72	1800	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2310	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2480	76,1/2,0	P343 4310	B 300x750
			a = 900 a = 1350 b = 350	0,82	1800	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2390	76,1/2,0	P342 4220	B 300x750	2580	76,1/2,0	P344 4410	B 300x750
			a = 900 a = 1050 b = 700	1,09	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2310	76,1/2,0	P344 4490	B 300x750	2480	76,1/2,0	P346 4660	B 300x750
		III	a = 900 a = 1400 b = 700	1,33	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2400	76,1/2,9	P446 4680	C 300x850	2600	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850
			a = 1200 a = 900* b = 450*	1,03	1400	76,1/2,0	P336 3600	B 300x750	1900	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2080	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750



Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 1200 a = 1050 b = 350	0,99	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2350	76,1/2,0	P344 4450	B 300x750	2530	76,1/2,0	P346 4630	B 300x750
		a = 1200 a = 1050 b = 350	1,23	1800	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	2390	76,1/2,9	P445 4590	B 300x750	2580	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850
		a = 1200 a = 1050 b = 350	1,84	1800	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	2390	88,9/3,2	P551 5140	C 300x850	2580	88,9/3,2	P553 5330	C 300x850
	II	a = 700 a = 600* b = 300*	0,39	1500	76,1/2,0	P331 3110	B 300x750	1930	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	2070	76,1/2,0	P336 3680	B 300x750
		a = 700 a = 900 b = 600	0,75	1800	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2280	76,1/2,0	P341 4190	B 300x750	2430	76,1/2,0	P343 4340	B 300x750
		a = 900 a = 700* b = 350*	0,60	1450	76,1/2,0	P332 3280	B 300x750	1930	76,1/2,0	P337 3760	B 300x750	2080	76,1/2,0	P339 3910	B 300x750
		a = 900 a = 1050 b = 350	0,72	1800	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2310	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2480	76,1/2,0	P343 4310	B 300x750
		a = 900 a = 1350 b = 350	0,82	1800	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2390	76,1/2,0	P342 4220	B 300x750	2580	76,1/2,0	P344 4410	B 300x750
		a = 900 a = 1050 b = 700	1,09	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2310	76,1/2,0	P344 4490	B 300x750	2480	76,1/2,0	P346 4660	B 300x750

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
III		a = 900 a = 1400 b = 700	1,33	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2400	76,1/2,9	P446 4680	C 300x850	2600	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850
		a = 1200 a = 1050 b = 350	0,99	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2350	76,1/2,0	P344 4450	B 300x750	2530	76,1/2,0	P346 4630	B 300x750
		a = 1200 a = 900* b = 450*	1,03	1350	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1900	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2080	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750
		a = 1200 a = 1350 b = 450	1,23	1800	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	2390	76,1/2,9	P446 4690	C 300x850	2580	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850
	I	a = 1200 a = 1350 b = 900	1,84	1800	88,9/3,2	P545 4550	C 300x850	2390	88,9/3,2	P552 5240	D 300x950	2580	88,9/3,2	P554 5430	D 300x950
		a = 700 skers.Ø = 600	0,49	1800	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2230	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2370	76,1/2,0		B 300x750
	II	a = 900 skers.Ø = 700	0,74	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2280	76,1/2,0	P344 4460	B 300x750	2430	76,1/2,0		B 300x750
		a = 1200 skers.Ø = 900	1,26	1800	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	2350	76,1/2,9	P450 5100	C 300x850	2530	76,1/2,9		C 300x850




Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	skers.Ø = 600 skers.Ø = 600	0,57	1800	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	2200	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2330	76,1/2,0	P342 230	B 300x750	
	II	skers.Ø = 700 skers.Ø = 700	0,77	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2230	76,1/2,0	P343 330	B 300x750	2370	76,1/2,0	P344 470	B 300x750	
	III	skers.Ø = 900 skers.Ø = 900	1,27	1800	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	2280	76,1/2,9	P448 880	C 300x850	2430	76,1/2,9	P450 030	C 300x850	
	I	a = 700 a = 600	0,57	1800	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2230	76,1/2,0	P341 140	B 300x750	2370	76,1/2,0	P342 280	B 300x750	
	II	a = 900 a = 700	0,84	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2280	76,1/2,0	P344 460	B 300x750	2430	76,1/2,0	P346 610	B 300x750	
	III	a = 1200 a = 900	1,43	1800	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	2350	76,1/2,9	P451 100	C 300x850	2530	88,9/3,2	P552 280	C 300x850	
	I	a = 700 a = 600*	0,57	1200	76,1/2,0	P331 3110	B 300x750	1630	76,1/2,0	P335 540	B 300x750	1770	76,1/2,0	P336 680	B 300x750	
	II	a = 900 a = 700*	0,84	1100	76,1/2,0	P332 3280	B 300x750	1580	76,1/2,0	P337 760	B 300x750	1730	76,1/2,0	P339 910	B 300x750	
	III	a = 1200 a = 900*	1,43	900	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1450	76,1/2,9	P442 200	C 300x850	1630	76,1/2,9	P443 380	C 300x850	
	I	skers.Ø = 600 a = 600* b = 300*	0,46	1500	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	1900	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	2030	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	



Schema	Ženklių dydžio grupė	Ženklių skydų matmenys	Ženklių pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
II	skers.Ø = 600 a = 900 b = 600	0,82	1800	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	2280	76,1/2,0	P341 4180	B 300x750	2430	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	
	skers.Ø = 700 a = 700* b = 350*	0,63	1450	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	1880	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2020	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	skers.Ø = 700 a = 1050 b = 350	0,75	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2310	76,1/2,0	P340 4060	B 300x750	2480	76,1/2,0	P342 4230	B 300x750	
	skers.Ø = 700 a = 1350 b = 350	0,86	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2390	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2580	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	
	skers.Ø = 700 a = 1050 b = 700	1,12	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2310	76,1/2,0	P344 4410	B 300x750	2480	76,1/2,9	P446 4680	C 300x850	
III	skers.Ø = 700 a = 1400 b = 700	1,36	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2400	76,1/2,9	P446 4600	C 300x850	2600	76,1/2,9	P448 4800	C 300x850	
	skers.Ø = 900 a = 1050 b = 350	1,00	1800	76,1/2,0	P337 3750	B 300x750	2310	76,1/2,0	P342 4260	B 300x750	2480	76,1/2,0	P344 4430	B 300x750	
	skers.Ø = 900 a = 900* b = 450*	1,04	1350	76,1/2,0	P334 3400	B 250x750	2280	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	1980	76,1/2,0	P340 4030	B 300x750	
	skers.Ø = 900 a = 1350 b = 450	1,24	1800	76,1/2,0	P338 3850	B 300x750	2390	76,1/2,9	P445 4540	C 300x850	2480	76,1/2,9	P446 4630	C 300x850	


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0		1:1,5		PVS		PVS		PVS		PVS		
Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm		Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	
	I	skers.Ø = 900 a = 1350 b = 900	1,85	1800	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	2390	88,9/3,2	P550 5090	D 300x950	2480	88,9/3,2	P551 5180	D 300x950
	II	skers.Ø = 700 a = 700	0,87	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2230	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2370	76,1/2,0	P344 4470	B 300x750
	III	skers.Ø = 900 a = 900	1,45	1800	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	2280	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850	2430	76,1/2,9	P450 5030	C 300x850
	I	a = 700 a = 600	0,77	1800	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	2230	76,1/2,0	P342 4230	B 300x750	2370	76,1/2,0	P343 4370	B 300x750
	II	a = 900 a = 700	1,16	1800	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2280	76,1/2,9	P446 4680	C 300x850	2430	76,1/2,9	P448 4830	C 300x850
	III	a = 1200 a = 900	2,00	1800	88,9/3,2	P548 4800	D 300x950	2350	88,9/3,2	P553 5350	E 300x1000	2530	88,9/3,2	P555 5530	E 300x1000

## 4 lentelės tēsinys


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			lygioje vietovėje				1:2,0				1:1,5				
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm		
						skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		
	I	skers.Ø = 600 a = 300 b = 600	0,46	1800	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	2200	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2330	76,1/2,0	P342 4230	B 300x750
		skers.Ø = 600 a = 600 b = 900	0,82	1800	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	2200	76,1/2,0	P344 4400	B 300x750	2330	76,1/2,0	P345 4530	B 300x750
	II	skers.Ø = 700 a = 350 b = 700	0,63	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2230	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2370	76,1/2,0	P344 4470	B 300x750
		skers.Ø = 700 a = 700 b = 1050	1,12	1800	76,1/2,0	P342 4250	B 300x750	2230	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2370	76,1/2,9	P449 4920	C 300x850
		skers.Ø = 700 a = 1000 b = 1500	1,88	1800	88,9/3,2	P549 4900	D 300x950	2300	88,9/3,2	P554 5400	D 300x950	2470	88,9/3,2	P555 5570	D 300x950
	III	skers.Ø = 900 a = 450 b = 900	1,04	1800	76,1/2,0	P343 4300	B 300x750	2280	76,1/2,9	P448 4880	C 300x850	2430	76,1/2,9	P450 5030	C 300x850
		skers.Ø = 900 a = 900 b = 1350	1,85	1800	88,9/3,2	P549 4950	D 300x950	2280	88,9/3,2	P554 5430	D 300x950	2430	88,9/3,2	P555 5580	D 300x950

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I		a = 700 a = 300 b = 600	0,39	1800	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	2230	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2370	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750
			a = 700 a = 600 b = 900	0,75	1800	76,1/2,0	P340 4010	B 300x750	2230	76,1/2,0	P344 4440	B 300x750	2370	76,1/2,0	P345 4580	B 300x750
	II		a = 900 a = 350 b = 700	0,60	1800	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2280	76,1/2,0	P344 4460	B 300x750	2430	76,1/2,0	P346 4610	B 300x750
			a = 900 a = 700 b = 1050	1,09	1800	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2280	76,1/2,0	P348 4810	B 300x750	2430	76,1/2,9	P450 5060	C 300x850
			a = 900 a = 1000 b = 1500	1,85	1800	88,9/3,2	P548 4880	C 300x850	2300	88,9/3,2	P554 5480	D 300x950	2470	88,9/3,2	P556 5650	D 300x950
	III		a = 1200 a = 450 b = 900	1,03	1800	76,1/2,0	P344 4450	B 300x750	2350	76,1/2,0	P350 5000	B 300x750	2530	76,1/2,9	P452 5280	C 300x850
			a = 1200 a = 900 b = 1350	1,84	1800	88,9/3,2	P551 5100	D 300x950	2350	88,9/3,2	P556 5650	D 300x950	2530	88,9/3,2	P558 5830	D 300x950


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	I	a = 600 a = 600	0,72	1800	76,1/2,0	P339 3950	B 300x750	2280	76,1/2,0	P344 4430	B 300x750	2430	76,1/2,0	P345 4580	B 300x750
			a = 700 a = 700	0,98	1800	76,1/2,0	P342 4200	B 300x750	2310	76,1/2,0	P347 4710	B 300x750	2480	76,1/2,0	P348 4880	B 300x750
	III	III	a = 900 a = 900	1,62	1800	76,1/2,9	P447 4750	C 300x850	2390	88,9/3,2	P554 5440	D 300x950	2580	88,9/3,2	P556 5630	D 300x950
	I	I	a = 300 b = 600 a = 600* b = 300*	0,36	1500	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	1900	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	2030	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750
			a = 600 b = 900 a = 600* b = 300*	0,72	1500	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	1900	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	2030	76,1/2,0	P339 3930	B 300x750
			a = 600 b = 900 a = 900 b = 600	0,82	1800	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	2280	76,1/2,0	P344 4480	B 300x750	2430	76,1/2,0	P346 4630	B 300x750
			a = 300 b = 600 a = 900 b = 600	0,72	1800	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	2280	76,1/2,0	P341 4180	B 300x750	2430	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	II	a = 350 b = 700 a = 700* b = 350*	0,49	1450	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	1880	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	2020	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	II	a = 350 b = 700 a = 1050 b = 350	0,28	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2310	76,1/2,0	P340 4060	B 300x750	2480	76,1/2,0	P342 4230	B 300x750	
		a = 350 b = 700 a = 1350 b = 350	0,72	1800	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	2390	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2580	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	
		a = 350 b = 700 a = 1050 b = 700	0,98	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2310	76,1/2,0	P344 4410	B 300x750	2480	76,1/2,0	P345 4580	B 300x750	
		a = 350 b = 700 a = 1400 b = 700	1,23	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2400	76,1/2,9	P446 4600	C 300x850	2600	76,1/2,9	P448 4800	C 300x850	
		a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350*	0,99	1450	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1880	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	2020	76,1/2,0	P341 4120	B 300x750	


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	II	a = 700 b = 1050 a = 1050 b = 350	1,36	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2310	76,1/2,0	P344 4410	B 300x750	2480	76,1/2,9	P446 4680	C 300x850
		a = 700 b = 1050 a = 1350 b = 350	1,46	1800	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	2390	76,1/2,9	P445 4590	C 300x850	2580	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850
		a = 700 b = 1050 a = 1400 b = 700	1,97	1800	76,1/2,9	P443 4350	C 300x850	2400	88,9/3,2	P550 5050	D 300x950	2600	88,9/3,2	P552 5250	D 300x950
		a = 1000 b = 1500 a = 700* b = 350*	1,75	1450	76,1/2,9	P441 4100	C 300x850	1950	88,9/3,2	P546 4600	C 300x850	2120	88,9/3,2	P548 4870	D 300x950
	III	a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 350	1,91	1800	88,9/3,2	P545 4550	D 300x950	2310	88,9/3,2	P550 5060	D 300x950	2480	88,9/3,2	P552 5230	D 300x950
		a = 1000 b = 1500 a = 1350 b = 350	1,97	1800	88,9/3,2	P545 4550	D 300x950	2390	88,9/3,2	P551 5140	D 300x950	2580	88,9/3,2	P553 5330	E 300x1000




Schema	Ženklių dydžio grupė	Ženklių skydų matmenys	Ženklių pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
		a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 700	2,24	1800	88,9/3,2	P549 4900	D 300x950	2310	101,6/3,6	P655 5510	E 300x1000	2480	101,6/3,6	P647 4780	F 400x1000
		a = 1000 b = 1500 a = 1400 b = 700	2,48	1800	88,9/3,2	P549 4900	E 300x1000	2400	101,6/3,6	P656 5600	F 400x1000	2600	101,6/3,6	P658 5800	F 400x1000
	III	a = 900 b = 1350 a = 900 b = 450	1,63	1800	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	2280	88,9/3,2	P548 4880	C 300x850	2430	88,9/3,2	P551 5130	D 300x950
		a = 450 b = 900 a = 1050 b = 350	0,78	1800	76,1/2,0	P337 3750	B 300x750	2310	76,1/2,0	P342 4260	B 300x750	2480	76,1/2,0	P344 4430	B 300x750
		a = 450 b = 900 a = 900* b = 450*	0,82	1350	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	1830	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	1980	76,1/2,0	P340 4030	B 300x750
		a = 450 b = 900 a = 1350 b = 900	1,63	1800	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	2390	88,9/3,2	P549 4990	C 300x850	2580	88,9/3,2	P551 5180	C 300x850




Schema	Ženklu dydžio grupė III	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm		Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS		Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS		Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS		Pamato žymuo ir matmenys, mm	
a = 900 b = 1350 a = 1050 b = 350		1,59	1800	76,1/2,9	P443 4300	C 300x850	2310	88,9/3,2	P548 4810	C 300x850	2480	88,9/3,2	P550 5080	D 300x950	
a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450*		1,63	1350	76,1/2,9	P439 3950	C 300x850	1830	76,1/2,9	?444 4430	? 300x850	1980	76,1/2,9	?445 4580	? 300x850	
a = 900 b = 1350 a = 800 b = 600		1,70	1800	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	2280	88,9/3,2	?551 5130	D 300x950	2430	88,9/3,2	?552 5280	D 300x950	
a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 450		1,83	1800	88,9/3,2	P544 4400	C 300x850	2390	88,9/3,2	?550 5090	D 300x950	2580	88,9/3,2	?554 5430	D 300x950	
a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 900		2,44	1800	88,9/3,2	P549 4950	D 300x950	2390	101,6/3,6	?656 5640	F 400x1000	2580	101,6/3,6	?658 5830	F 400x1000	




Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
I			a = 700 a = 300 b = 600 a = 600* b = 300*	0,58	1500	76,1/2,0	P337 3710	? 300x750	1930	76,1/2,0	?341 4140	? 300x750	2070	76,1/2,0	?342 4280	? 300x750
			a = 700 a = 600 b = 900 a = 600* b = 300*	0,94	1500	76,1/2,0	P340 4010	? 300x750	1930	76,1/2,0	?344 4440	? 300x750	2070	76,1/2,0	?345 4580	? 300x750
			a = 700 a = 600 b = 900 a = 900 b = 600	1,04	1800	76,1/2,9	P447 4710	C 300x850	2280	76,1/2,9	P451 5190	C 300x850	2430	76,1/2,9	P353 5340	C 300x850
			a = 700 a = 300 b = 600 a = 900 b = 600	0,94	1800	76,1/2,0	P343 4310	B 300x750	2280	76,1/2,0	P347 4790	B 300x750	2430	76,1/2,0	P349 4940	B 300x750
			a = 900 a = 350 b = 700 a = 700* b = 350*	0,84	1450	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	1930	76,1/2,0	P344 4460	B 300x750	2080	76,1/2,0	P346 4610	B 300x750

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm												
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:												
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:								
			1:2,0				1:1,5								
			Kraštinių ilgai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS	Pamato žymuo ir matmenys, mm		
			skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	
	II		a = 900 a = 350 b = 700 a = 1050 b = 350	0,63	1800	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2310	76,1/2,0	P348 4840	B 300x750	2480	76,1/2,0	P350 5010
			a = 900 a = 350 b = 700 a = 1350 b = 350	1,07	1800	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2390	76,1/2,0	P349 4920	B 300x750	2580	76,1/2,9	P352 5210
			a = 900 a = 350 b = 700 a = 1050 b = 700	1,33	1800	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2310	76,1/2,9	P452 5290	C 300x850	2480	76,1/2,9	P454 5460
	II		a = 900 a = 350 b = 700 a = 1400 b = 700	1,58	1800	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2400	88,9/3,2	P553 5380	C 300x850	2600	88,9/3,2	P556 5680
			a = 900 a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350*	1,34	1450	76,1/2,0	P343 4330	? 300x750	1930	76,1/2,9	P449 4910	? 300x850	2080	76,1/2,9	P450 5060

Schema	Ženklu dydžio grupė II	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
		Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS		Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS		Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS			
					skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm			skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm			skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm		
		a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1050 b = 350	1,74	1800	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2310	76,1/2,9	P452 5290	C 300x850	2480	88,9/3,2	P554 5460	C 300x850	
		a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1350 b = 350	1,81	1800	76,1/2,9	P448 4830	C 300x850	2390	88,9/3,2	P554 5420	C 300x850	2580	88,9/3,2	P557 5710	D 300x950	
		a = 900 a = 700 b = 1050 a = 1400 b = 700	2,32	1800	88,9/3,2	P552 5280	D 300x950	2400	88,9/3,2	P557 5780	C 300x850	2600	101,6/3,6	P661 6180	F 400x1000	
		a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 700* b = 350*	2,10	1450	88,9/3,2	P550 5030	D 300x950	1950	88,9/3,2	P555 5530	E 300x1000	2120	88,9/3,2	P557 5700	E 300x1000	
		a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 350	2,26	1800	88,9/3,2	P553 5380	E 300x1000	2310	101,6/3,6	P659 5990	F 400x1000	2480	101,6/3,6	P661 6160	F 400x1000	






Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
			a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1350 b = 350	2,32	1800	88,9/3,2	P553 5380	E 300x1000	2390	101,6/3,6	P660 6070	F 400x1000	2580	101,6/3,6	P662 6260	F 400x1000
			a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 700	2,59	1800	101,6/3,6	P657 5780	F 400x1000	2310	101,6/3,6	P662 6290	F 400x1000	2480	101,6/3,6	P664 6460	F 400x1000
	II		a = 900 a = 1000 b = 1500 a = 1050 b = 700	2,83	1800	101,6/3,6	P657 5780	F 400x1000	2400	101,6/3,6	P663 6380	F 400x1000	2600	114,3/3,6	P665 6580	G 400x1050
			a = 1200 a = 450 b = 900 a = 1050 b = 350	1,41	1800	76,1/2,9	P449 4900	C 300x850	2350	88,9/3,2	P554 5450	? 300x850	2530	88,9/3,2	P556 5630	C 300x850
	III		a = 1200 a = 450 b = 900 a = 900* b = 450*	1,45	1350	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	1900	76,1/2,9	P451 5100	? 300x850	2080	76,1/2,9	P452 5280	C 300x850





Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	III		a = 1200 a = 450 b = 900 a = 1350 b = 900	2,26	1800	88,9/3,2	P555 5550	E 300x1000	2390	101,6/3,6	P662 6240	F 400x1000	2850	101,6/3,6	P667 6700	F 400x1000
			a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1050 b = 350	2,22	1800	88,9/3,2	P554 5450	E 300x1000	2350	101,6/3,6	P661 6100	F 400x1000	2530	101,6/3,6	P762 6280	F 400x1000
			a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450*	2,26	1350	88,9/3,2	P551 5100	E 300x1000	1900	101,6/3,6	P657 5750	F 400x1000	2080	101,6/3,6	P659 5930	F 400x1000
	I		a = 700 a = 600 a = 600* b = 300*	0,76	1500	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	1930	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2070	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750
			a = 700 a = 600 a = 900 b = 600	1,11	1800	76,1/2,0	P343 4310	B 300x750	2280	76,1/2,0	P347 4790	B 300x750	2430	76,1/2,9	P450 5040	C 300x850
	II		a = 900 a = 700 a = 700* b = 350*	1,09	1450	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	1930	76,1/2,0	P344 4460	B 300x750	2080	76,1/2,0	P346 4610	B 300x750


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	II	a = 900 a = 700 a = 1050 b = 350	1,21	1800	76,1/2,0	P344 4430	? 300x750	2310	76,1/2,9	P449 4940	C 300x850	2480	76,1/2,9	P451 5110	C 300x850	
		a = 900 a = 700 a = 1350 b = 350	1,31	1800	76,1/2,9	P444 4430	C 300x850	2390	76,1/2,9	P450 5020	C 300x850	2580	76,1/2,9	P452 5210	C 300x850	
		a = 900 a = 700 a = 1050 b = 700	1,58	1800	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2310	88,9/3,2	P552 5290	C 300x850	2480	88,9/3,2	P554 5460	C 300x850	
		a = 900 a = 700 a = 1400 b = 350	1,82	1800	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2400	88,9/3,2	P553 5380	? 300x850	2600	88,9/3,2	P555 5580	D 300x950	
	III	a = 1200 a = 900 a = 900* b = 450*	1,85	1340	76,1/2,9	P445 4540	C 300x850	1900	88,9/3,2	P552 5200	D 300x950	2080	88,9/3,2	P553 5380	D 300x950	


Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	III		a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 800 b = 600	2,33	1800	101,6/3,6	P658 5800	F 400x1000	2350	101,6/3,6	P663 6350	F 400x1000	2530	101,6/3,6	P665 6530	F 400x1000
			a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 450	2,46	1800	101,6/3,6	P656 5650	F 400x1000	2390	101,6/3,6	P662 6240	F 400x1000	2580	101,6/3,6	P664 6430	F 400x1000
			a = 1200 a = 900 b = 1350 a = 1350 b = 900	3,07	1800	101,6/3,6	P661 6100	F 400x1000	2390	114,3/3,6	P766 6690	G 400x1050	2580	114,3/3,6	P768 6880	G 400x1050

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 700 a = 900 b = 600 a = 600* b = 300*	0,94	1500	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	1980	76,1/2,0	P341 4190	B 300x750	2130	76,1/2,0	P343 4340	B 300x750	
	II	a = 900 a = 1050 b = 350 a = 700* b = 350*	0,97	1450	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	1960	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2130	76,1/2,0	P343 4310	B 300x750	
	III	a = 1200 a = 1350 b = 450 a = 900* b = 450*	1,65	1350	76,1/2,9	P441 4100	C 300x850	1940	76,1/2,9	P446 4690	C 300x850	2130	88,9/3,2	P548 4880	C 300x850	
	I	a = 700 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300*	0,58	1200	76,1/2,0	P331 3110	B 300x750	1630	76,1/2,0	P335 3540	B 300x750	1770	76,1/2,0	P336 3680	B 300x750	
	II	a = 900 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350*	0,85	1100	76,1/2,0	P332 3280	B 300x750	1580	76,1/2,0	P337 3760	B 300x750	1730	76,1/2,0	P339 3910	B 300x750	

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	III		a = 1200* a = 900* b = 450* a = 900* b = 450*	1,45	900	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1450	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	1630	76,1/2,9	P443 4380	C 300x850
	I		a = 700 skers.Ø = 600 a = 600* b = 300*	0,68	1500	76,1/2,0	P337 3710	B 300x750	1930	76,1/2,0	P341 4140	B 300x750	2070	76,1/2,0	P342 4280	B 300x750
	II		a = 900 skers.Ø = 700 a = 700* b = 350*	0,98	1450	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	1930	76,1/2,0	P344 4460	B 300x750	2080	76,1/2,0	P346 4610	B 300x750
	III		a = 1200 skers.Ø = 900 a = 900* b = 450*	1,68	1350	76,1/2,9	P445 4550	C 300x850	1900	88,9/3,2	P551 5100	C 300x850	2080	88,9/3,2	P553 5380	E 300x1000

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	skers.Ø = 600 skers.Ø = 600 a = 600* b = 300*	0,74	1500	76,1/2,0	P337 3700	B 300x750	1900	76,1/2,0	P341 4100	B 300x750	2030	76,1/2,0	P342 4230	B 300x750	
	II	skers.Ø = 700 skers.Ø = 700 a = 700* b = 350*	1,01	1450	76,1/2,0	P339 3900	B 300x750	1880	76,1/2,0	P343 4330	B 300x750	2020	76,1/2,0	P344 4470	B 300x750	
	III	skers.Ø = 900 skers.Ø = 900 a = 900* b = 450*	1,85	1350	76,1/2,9	P444 4400	C 300x850	1830	88,9/3,2	P548 4880	C 300x850	1980	88,9/3,2	P550 5030	C 300x850	
	I	skers.Ø = 600 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300*	0,64	1200	76,1/2,0	P331 3100	B 300x750	1600	76,1/2,0	P335 3500	B 300x750	1730	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	
	II	skers.Ø = 700 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350*	0,88	1100	76,1/2,0	P332 3200	B 300x750	1530	76,1/2,0	P336 3630	B 300x750	1670	76,1/2,0	P337 3770	B 300x750	
	III	skers.Ø = 900 a = 900* b = 450* a = 900* b = 450*	1,54	900	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	1380	76,1/2,0	P338 3880	B 300x750	1530	76,1/2,9	P441 4130	B 300x850	

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300*	0,90	1200	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	1600	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	1730	76,1/2,0	P339 3930	B 300x750	
	II	a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350*	1,24	1100	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1530	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	1670	76,1/2,0	P341 4120	B 300x750	
	III	a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450* a = 700* b = 350*	2,04	900	76,1/2,9	P438 3850	C 300x850	1380	88,9/3,2	P544 4430	D 300x950	1530	88,9/3,2	P545 4580	D 300x950	

Schema	Ženklu dydžio grupė	Ženklu skydų matmenys	Ženklu pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgiai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	skers. $\varnothing$ = 600 a = 600 b = 300 skers. $\varnothing$ = 600 a = 600* b = 300*	0,92	1500	76,1/2,0	P340 4000	B 300x750	1900	76,1/2,0	P344 4400	B 300x750	2030	76,1/2,0	P345 4530	B 300x750	
	II	skers. $\varnothing$ = 700 a = 700 b = 350 skers. $\varnothing$ = 700 a = 700* b = 350*	1,26	1450	76,1/2,0	P342 4250	B 300x750	1880	76,1/2,9	P447 4780	C 300x850	2020	76,1/2,9	P449 4920	C 300x850	
	III	skers. $\varnothing$ = 900 a = 900 b = 450 skers. $\varnothing$ = 900 a = 900* b = 450*	2,10	1350	88,9/3,2	P549 4950	D 300x950	1830	88,9/3,2	P554 5430	E 300x1000	1980	88,9/3,2	P555 5580	E 300x1000	

Schema	Ženklių dydžio grupė	Ženklių skydų matmenys	Ženklių pastatymo aukštis PA = 1700 mm													
			Atramų ir pamatų matmenys, statant ženklus:													
			lygioje vietovėje				šlaituose, kurių statumas:									
			1:2,0				1:1,5									
			Kraštinių ilgai ir (arba) skersmuo, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm	tipinis numeris ir ilgis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
	I	a = 600 b = 900 a = 600* b = 300* a = 600* b = 300* a = 600* b = 300*	1,08	900	76,1/2,0	P334 3400	B 300x750	1300	76,1/2,0	P338 3800	B 300x750	1430	76,1/2,0	P339 3930	B 300x750	
	II	a = 700 b = 1050 a = 700* b = 350* a = 700* b = 350* a = 700* b = 350*	1,49	750	76,1/2,0	P335 3550	B 300x750	1180	76,1/2,0	P339 3980	B 300x750	1320	76,1/2,9	P441 4120	B 300x750	
	III	a = 900 b = 1350 a = 900* b = 450* a = 900* b = 450* a = 900* b = 450*	2,45	450	76,1/2,9	P439 3950	C 300x850	930	88,9/3,2	P545 4530	D 300x950	1080	88,9/3,2	P546 4680	D 300x950	

\* Papildomos lentelės

## VI SKYRIUS. INDIVIDUALAUS PROJEKTAVIMO INFORMACINIŲ (NESTANDARTINIŲ) KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS IR ĮRENGIMO PRINCIPAI

### I skirsnis. Bendrosios nuostatos

**24.** Šiame skyriuje nurodyti principai taikomi statant individualaus projektavimo informacinių (nestandartinių) ženklų skydus.

Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS), naudojamų ženklų skydų atramoms, matmenys apskaičiuoti taikant rekomenduojamą pastatymo aukštį (PA), lygą 1500 mm (standartas LST 1405 [4.10]). Taikant kitokį PA, tačiau ne didesnį kaip 1700 mm, vertikalių PVS ilgis padidinamas arba sumažinamas atitinkamu skirtumu, o pasparų ilgiams apskaičiuoti (mažinant ar didinant) šiam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienučių storai ir pamatų matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnį nei 1700 mm, PVS ir pamatų matmenis reikia apskaičiuoti iš naujo.

**25.** Didelė dalis nelaimingų atsitikimų (avarijų), įvykstančių šalia kelio, traktuojami kaip tokie, kurių metu transporto priemonė nukrypsta nuo važiuojamosios dalies ir važiuoja į šoninę kliūtį. Atsižvelgiant į tai, kelio ženklus arti važiuojamosios dalies pagal galimybę reikia pastatyti tokius, kad transporto priemonės juos galėtų deformuoti arba nublokšti. Priešingu atveju pastatyti kelio ženklai turi būti atitveriami apsauginiais atitvarais.

### II skirsnis. Ženklų skydų diferencijavimas

**26.** *Maži ženklų skydai* pasižymi pastatymui reikalingų atramų, sudarytų iš plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skaičiumi ir skydų ploto dydžiu.

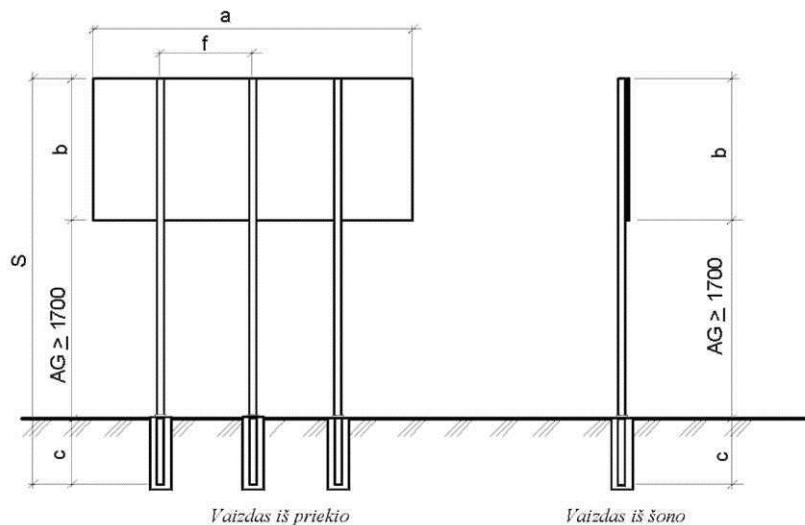
Mažiems skydams pastatyti naudojami du PVS, kurių didžiausi matmenys 76,1/2,9 mm. Skydų plotas – nuo 0,5 iki 1,4 m<sup>2</sup>. Naudojant atramoms tokį matmenį PVS, atramos bus saugios (standartas LST EN 12767 [4.13]), neatsižvelgiant į atstumą tarp PVS pagal 2 iliustraciją.

**27.** *Vidutiniai ženklų skydai* taip pat pasižymi pastatymui reikalingų atramų, sudarytų iš PVS, skaičiumi ir skydų ploto dydžiu.

Vidutiniams skydams pastatyti naudojami du PVS, kurių didžiausi matmenys yra 88,9/3,2 mm, skydų plotas nuo – 1,4 iki 2,8 m<sup>2</sup>. Tuo atveju, kai atrama tampa nesaugi, t. y. kai apskaičiuoti PVS matmenys yra lygūs 88,9/3,2 mm, o atstumas tarp PVS mažesnis kaip 1500 mm arba kai matmenys didesni kaip 88,9/3,2 mm, tokią atramą reikia atitverti arba naudoti pasparas, pavaizduotas 3 iliustracijoje, kurios leistų sumažinti atramos PVS matmenis, ar santvarinių stovų (SS) atramas, pavaizduotas 4 iliustracijoje.

**28.** *Dideli ženklų skydai* pasižymi tuo, kad jiems pastatyti reikia didesnio skaičiaus ir didesnių matmenų PVS su pasparomis arba be jų, tačiau gali būti naudojamos SS ar gardelinės konstrukcijos atramos. Didelių ženklų skydų plotas – nuo 2,8 iki 30,0 m<sup>2</sup>.

**29.** *Labai dideli ženklų skydai* pasižymi tuo, kad jiems pastatyti reikia daugiau laikančiųjų (atraminųjų) konstrukcijų. Dažniausiai naudojamos SS ar gardelinės konstrukcijos atramos. Labai didelių ženklų skydų plotas – didesnis kaip 30,0 m<sup>2</sup>.



**2 iliustracija. Ženklių skydų atramos be pasparų**

*AG – apačios gabaritas*

*a – stačiakampių ženklų plotis*

*b – stačiakampių ženklų aukštis*

*S – PVS ilgis*

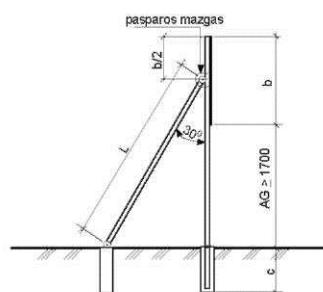
*c – PVS inkaravimo gylis į pamatą*

*f – atstumas tarp PVS:*

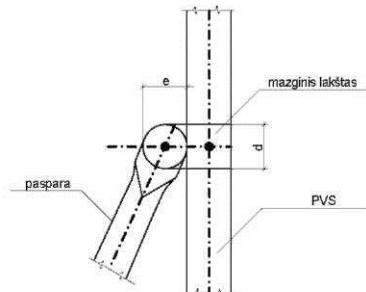
*– kai naudojami du P VS,  $f = 0,60 \times a$ ;*

*– kai naudojami trys PVS,  $f = 0,35 \times a$ ;*

*– kai naudojami keturi PVS,  $f = 0,25 \times a$ .*



*Vaizdas iš šono*



*Pasparos mazgo detalė*

**3 iliustracija. Ženklių skydų atrama su paspara**

*d – mazginio lakšto plotis*

*e – mazginio lakšto gembų ilgis*

### III skirsnis. Medžiagos

**30.** Atramoms naudojamų PVS plieno kokybė turi atitikti S 235 klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 10219-1 [4.14]. Plienų rūšiai ir reikalingiems matmenims parinkti taikomas standartas LST EN 10219-2 [4.15] ir, jeigu reikia, papildomiems skaičiavimams atliliki taikomas reglamentas STR 2.05.04 [4.3].

**31.** Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2, pamatų betono stiprio gnuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė – F50.

### IV skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai ir projektavimas

#### *Maži ženklų skydai*

**32.** Statant mažus skydus papildomų skaičiavimų atlkti nereikia, jeigu jų plotas neviršija nurodyto 26 punkte. Atramoms naudojamą pamatų matmenys ir PVS skersmenys, sienučių storai, ilgiai pateikti 5 lentelėje. Matmenys apskaičiuoti, laikantis reglamente STR 2.05.04 [4.3] ir standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899 [4.16] nurodytų apkrovų ir skaičiavimų metodų. Pagal atlktus skaičiavimus mažų skydų atramos statomos I ir II vėjo apkrovos rajonuose. Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede.

Nurodytų 5 lentelėje pamatų, kai mažų skydų atramos statomos šlaituose, matmenys yra abiem PVS vienodi (apskaičiuoti pagal didžiausią AG). Pamatų armuoti nereikia.

### *Vidutiniai ženklių skydai*

**33.** Statant vidutinius skydus papildomų skaičiavimų atlkti nereikia, jeigu jų plotas neviršija nurodyto 27 punkte. Atramoms naudojamą pamatų matmenys ir PVS skersmenys, sienučių storai, ilgiai pateikti 6 lentelėje. Matmenys apskaičiuoti, laikantis reglamente STR 2.05.04 [4.3] ir standartuose LST L ENV 1991-2-4 [4.12], LST EN 12899-1 [4.16] nurodytų apkrovų ir skaičiavimų metodų. Pagal atlktus skaičiavimus vidutinių skydų atramos statomos I ir II vėjo apkrovos rajonuose. Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede.

Nurodytų 6 lentelėje pamatų, kai vidutinių skydų atramos statomos šlaituose, matmenys yra abiem PVS vienodi (apskaičiuoti pagal didžiausią AG). Pamatų armuoti nereikia.

### *Dideli ženklių skydai*

**34.** Didelių skydų atramoms arba pasparoms naudojamą pamatų ir PVS matmenys apskaičiuoti laikantis 32 punkte nurodytų normatyvinių dokumentų ir pateikti 7, 8, 9, 10 lentelėse.


**35.** Skaičiavimai atlkti pagal I vėjo apkrovos rajoną (7, 9 lentelės) ir pagal II vėjo apkrovos rajoną(8, 10 lentelės). Rajonų ribos nurodytos reglamento STR 2.05.04 [4.3] 3 priede. Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad daugelis didelių skydų atramų nėra saugios. Parenkant kito tipo atramas, reikia atlkti papildomus skaičiavimus.

Nurodytų 7, 8, 9, 10 lentelėse pamatų, kai didelių skydų atramos statomos šlaituose, matmenys visiems PVS, išskaitant pasparas, yra vienodi.

### *Labai dideli ženklių skydai*


**36.** Labai dideliems ženklių skydamas pastatyti kito tipo atramų parinkimo nurodymai pateikti V skirsnyje. Konstruojant šiemis skydamas atramas, reikia atlkti papildomus skaičiavimus.

**5 lentelė. Mažų skydų atramų specifikacija (individualaus projektavimo ženklai)**


Schema	Mažų skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm		
	Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	Atramų ir pamatų matmenys, statant lygioje vietovėje		Pamato žymuo ir matmenys, mm
			AG <sub>1</sub> , AG <sub>2</sub> , mm	PVS tipinis numeris ir ilgis, mm	
	a = 1450 b = 350	0,51	1600	P326 2650	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1450 b = 450	0,65	1600	P327 2750	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1950 b = 350	0,68	1600	P326 2650	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1450 b = 550	0,80	1600	P328 2850	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1950 b = 450	0,88	1600	P327 2750	76,1/2,0 B 300x750
	a = 2450 b = 350	0,86	1600	P326 2650	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1450 b = 700	1,02	1600	P330 3000	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1950 b = 550	1,07	1600	P328 2850	76,1/2,0 B 300x750
	a = 2450 b = 450	1,10	1600	P327 2750	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1450 b = 800	1,16	1600	P331 3100	76,1/2,0 B 300x750
	a = 1950 b = 700	1,36	1600	P330 3000	76,1/2,0 B 300x750
	a = 2900 b = 450	1,31	1600	P327 2750	76,1/2,0 B 300x750
	a = 2450 b = 550	1,35	1600	P328 2850	76,1/2,0 B 300x750

## 5 lentelės tēsinys


Schema	Mažų skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
			Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
	1:2,0						1:1,5							
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersm uo / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersm uo / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	
	a = 1450 b = 350	0,51	2000	P330 3050	2430	P334 3480	76,1/2,0	B 300x750	2130	P331 3180	2710	P337 3760	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1450 b = 450	0,65	2000	P331 3150	2430	P335 3580	76,1/2,0	B 300x750	2130	P332 3280	2710	P338 3860	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 350	0,68	2040	P330 3090	2630	P336 3680	76,1/2,0	B 300x750	2190	P332 3240	2970	P340 4020	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1450 b = 550	0,80	2000	P332 3250	2430	P336 3680	76,1/2,0	B 300x750	2130	P333 3380	2710	P339 3960	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 450	0,88	2040	P331 3190	2630	P337 3780	76,1/2,0	B 300x750	2190	P333 3340	2970	P341 4120	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 350	0,86	2100	P331 3150	2830	P338 3880	76,1/2,0	B 300x750	2260	P333 3310	3240	P342 4290	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1450 b = 700	1,02	2000	P334 3400	2430	P338 3830	76,1/2,0	B 300x750	2130	P335 3530	2710	P341 4110	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 550	1,07	2040	P332 3290	2630	P338 3880	76,1/2,0	B 300x750	2190	P334 3440	2970	P342 4220	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 450	1,10	2100	P332 3250	2830	P339 3980	76,1/2,0	B 300x750	2260	P334 3410	3240	P343 4390	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1450 b = 800	1,16	2000	P335 3500	2430	P339 3930	76,1/2,0	B 300x750	2130	P336 3630	2710	P342 4210	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 700	1,36	2040	P334 3440	2630	P340 4030	76,1/2,0	B 300x750	2190	P335 3590	2970	P343 4370	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2900 b = 450	1,31	2140	P332 3290	3010	P341 4160	76,1/2,0	B 300x750	2320	P334 3470	3480	P346 4630	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 550	1,35	2100	P333 3350	2830	P340 4080	76,1/2,0	B 300x750	2260	P335 3510	3240	P344 4490	76,1/2,0	B 300x750

Schema	Mažų skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
			Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
			1:2,0							1:1,5				
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersm uo / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersm uo / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	
 $? = 1450$ $b = 350$ $a = 1450$ $b = 450$ $? = 1950$ $b = 350$ $a = 1450$ $b = 550$ $a = 1950$ $b = 450$ $? = 2450$ $b = 350$ $a = 1450$ $b = 700$ $a = 1950$ $b = 550$ $? = 2450$ $b = 450$ $a = 1450$ $b = 800$ $a = 1950$ $b = 700$ $? = 2900$ $b = 450$ $? = 2450$ $b = 550$	0,51	1600	?326 2650	1160	?322 2210	76,1/2,0	?	1600	?326 2650	1020	?320 2070	76,1/2,0	?	300x750
	0,65	1600	?327 2750	1160	?323 2310	76,1/2,0	?	1600	?327 2750	1020	?321 2170	76,1/2,0	?	300x750
	0,68	1600	?326 2650	1010	?320 2060	76,1/2,0	?	1600	?326 2650	820	?318 1870	76,1/2,0	?	300x750
	0,80	1600	?328 2850	1160	?324 2410	76,1/2,0	?	1600	?328 2850	1020	?322 2270	76,1/2,0	?	300x750
	0,88	1600	?327 2750	1010	?321 2160	76,1/2,0	?	1600	?327 2750	820	?319 1970	76,1/2,0	?	300x750
	0,86	1600	?326 2650	860	?319 1910	76,1/2,0	?	1600	?326 2650	620	?316 1670	76,1/2,0	?	300x750
	1,02	1600	?330 3000	1160	?325 2560	76,1/2,0	?	1600	P330 3000	1020	?324 2420	76,1/2,0	?	300x750
	1,07	1600	?328 2850	1010	?322 2260	76,1/2,0	?	1600	?328 2850	820	?320 2070	76,1/2,0	?	300x750
	1,10	1600	?327 2750	860	?320 2010	76,1/2,0	?	1600	?327 2750	620	?317 1770	76,1/2,0	?	300x750
	1,16	1600	?331 3100	1160	?326 2660	76,1/2,0	?	1600	?331 3100	1020	?325 2520	76,1/2,0	?	300x750
	1,36	1600	P330 3000	1010	?324 2410	76,1/2,0	?	1600	P330 3000	820	?322 2220	76,1/2,0	?	300x750
	1,31	1600	?327 2750	730	?328 2880	76,1/2,0	?	1600	?327 2750	440	?315 1590	76,1/2,0	?	300x750
	1,35	1600	?328 2850	860	?318 1880	76,1/2,0	?	1600	?328 2850	620	?318 1870	76,1/2,0	?	300x750

**6 lentelė. Vidutinių skydų atramų be pasparų specifikacija (individualaus projektavimo ženklai)**

Schema	Vidutinių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm			
	Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	Atramų ir pamatų matmenys, statant lygioje vietovėje			Pamato žymuo ir matmenys, mm
			AG <sub>1</sub> , AG <sub>2</sub> , mm	PVS tipinis numeris ir ilgis, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	
	a = 1950 b = 800	1,56	1600	P331 3100	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2900 b = 550	1,60	1600	P328 2850	76,1/2,0	B 300x750
	a = 3500 b = 450	1,58	1600	P327 2750	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 700	1,72	1600	P330 3000	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 800	1,96	1600	P331 3100	76,1/2,0	B 300x750
	a = 3500 b = 550	1,93	1600	P328 2850	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1450 b = 1400	2,03	1600	P337 3700	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 1050	2,05	1600	P333 3350	76,1/2,0	B 300x750
	a = 1950 b = 1150	2,24	1600	P334 3450	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2900 b = 800	2,32	1600	P331 3100	76,1/2,0	B 300x750
	a = 3500 b = 700	2,45	1600	P330 3000	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 1050	2,57	1600	P333 3350	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2900 b = 900	2,61	1600	P332 3200	76,1/2,0	B 300x750
	a = 2450 b = 1150	2,81	1600	P334 3450	76,1/2,0	B 300x750
	a = 3900 b = 700	2,73	1600	P330 3000	76,1/2,0	B 300x750

## 6 lentelės tēsinys

Schema	Vidutinių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
			Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:								1:1,5			
		1:2,0												
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersmu o / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersmu o / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	
	a = 1950	1,56	2040	P335	2630	P341	76,1/2,0	B	P336	2970	P344	76,1/2,0	B	
	b = 800			3540	4130	300x750	300x750	2190	3690	4470	4470	300x750		
	a = 2900	1,60	2140	P333	3010	P342	76,1/2,0	B	P335	3480	P347	76,1/2,0	B	
	b = 550			3390	4260	300x750	300x750	2320	3570	4730	4730	300x750		
	a = 3500	1,58	2200	P333	3250	P344	76,1/2,0	B	P335	3800	P349	76,1/2,0	B	
	b = 450			3350	4400	300x750	300x750	2400	3550	4950	4950	300x750		
	a = 2450	1,72	2100	P335	2830	P342	76,1/2,0	B	P336	3240	P346	76,1/2,0	B	
	b = 700			3500	4230	300x750	300x750	2260	3660	4640	4640	300x750		
	a = 2450	1,96	2100	P336	2830	P343	76,1/2,0	B	P438	3240	P448	76,1/2,9	C	
	b = 800			3600	4330	300x750	300x750	2260	3860	4840	4840	300x850		
	a = 3500	1,93	2200	P435	3250	P446	76,1/2,9	C	P437	3800	P451	76,1/2,9	C	
	b = 550			3550	4600	300x850	300x850	2400	3750	5150	5150	300x850		
	a = 1450	2,03	2000	P341	2430	P345	76,1/2,0	B	P443	2710	P449	76,1/2,9	C	
	b = 1400			4100	4530	300x750	300x750	2130	4330	4910	4910	300x850		
	a = 1950	2,05	2040	P438	2630	P444	76,1/2,9	C	P440	2970	P448	76,1/2,9	C	
	b = 1050			3890	4480	300x850	300x850	2190	4040	4820	4820	300x850		
	a = 1950	2,24	2040	P439	2630	P445	76,1/2,9	C	P441	2970	P449	76,1/2,9	C	
	b = 1150			3990	4580	300x850	300x850	2190	4140	4920	4920	300x850		
	a = 2900	2,32	2140	P437	3010	P446	76,1/2,9	C	P439	3480	P450	76,1/2,9	C	
	b = 800			3740	4610	300x850	300x850	2320	3920	5080	5080	300x850		
	a = 3500	2,45	2200	P437	3250	P447	76,1/2,9	C	P539	3800	P553	88,9/3,2	C	
	b = 700			3700	4750	300x850	300x850	2400	3900	5300	5300	300x850		
	a = 2450	2,57	2100	P439	2830	P446	76,1/2,9	C	P541	3240	P550	88,9/3,2	C	
	b = 1050			3950	4680	300x850	300x850	2260	4110	5090	5090	300x850		
	a = 2900	2,61	2140	P538	3010	P547	88,9/3,2	C	P541	3480	P552	88,9/3,2	E	
	b = 900			3840	4710	300x850	300x850	2320	4120	5280	5280	300x1000		
	a = 2450	2,81	2100	P540	2830	P547	88,9/3,2	C	P543	3240	P552	88,9/3,2	E	
	b = 1150			4050	4780	300x850	300x850	2260	4310	5290	5290	300x1000		



Schema	Vidutinių skydų matmenys	Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų ir pamatų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersmu o / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm	AG <sub>1</sub> , mm	Tipinis numeris, 1 PVS ilgis, mm	AG <sub>2</sub> , mm	Tipinis numeris, 2 PVS ilgis, mm	Skersmu o / sienutės storis, mm	Pamato žymuo ir matmenys, mm
a = 2450 b = 1150 a = 3900 b = 700	2,81 2,73	1600 1600	P334 3450 P330 3000	870 2720 430 1830	P327 2720 P318 1830	76,1/2,0 300x750 76,1/2,0 300x750	B 300x750 B 300x750	1600 1600	P334 3450 P330 3000	620 40	P324 2470 P314 1440	76,1/2,0 300x750 B 300x750	

**7 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramu be pasparų specifikacija** (I vėjo apkrovos rajonas)

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm														
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje					Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:									
							1:2,0					1:1,5				
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm
a = 2900 b = 1000	2,90	2	1600	76,1/2,9	2600	300x850	3	3080	88,9/3,2	4080	300x950	3	3580	88,9/3,2	4580	300x950
a = 1950 b = 1600	3,12	2	1600	88,9/3,2	3200	300x950	2	2630	101,6/3,6	4230	400x1050	2	2970	101,6/3,6	4570	400x1050
a = 3500 b = 900	3,15	3	1600	76,1/2,9	2500	300x850	3	3340	88,9/3,2	4240	300x950	3	3920	88,9/3,2	4820	300x950
a = 2900 b = 1150	3,33	3	1600	76,1/2,9	2750	300x850	3	3080	88,9/3,2	4230	300x950	3	3580	88,9/3,2	4730	300x950
a = 4500 b = 700	3,15	2	1600	76,1/2,9	2300	300x850	4	3820	88,9/3,2	4520	300x950	4	4560	88,9/3,2	5260	300x950
a = 2450 b = 1400	3,43	2	1600	88,9/3,2	3000	300x950	2	2830	101,6/3,6	4230	400x1050	2	3240	101,6/3,6	4640	400x1050
a = 1950 b = 1800	3,51	2	1600	88,9/3,2	3400	400x950	2	2630	101,6/3,6	4430	400x1050	2	2970	101,6/3,6	4770	400x1050

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm															
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:									
								1:2,0				1:1,5					
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm	
a = 3500 b = 1000	3,50	3	1600	76,1/2,9	2600	300x850	3	3340	88,9/3,2	4340	300x950	3	3920	101,6/3,6	4920	400x1050	
a = 4900 b = 700	3,43	3	1600	76,1/2,9	2300	300x850	4	3990	88,9/3,2	4690	300x950	4	4790	88,9/3,2	5490	300x950	
a = 3900 b = 1000	3,90	3	1600	76,1/2,9	2600	300x850	4	3560	88,9/3,2	4560	300x950	4	4210	88,9/3,2	5210	300x950	
a = 2450 b = 1600	3,92	2	1600	88,9/3,2	3200	400x950	2	2830	101,6/3,6	4430	400x1050	2	3240	114,3/3,6	4840	400x1150	
a = 2900 b = 1400	4,06	3	1600	76,1/2,9	3000	300x850	3	3080	101,6/3,6	4480	400x1050	3	3580	101,6/3,6	4980	400x1050	
a = 2450 b = 1800	4,41	2	1600	101,6/3,6	3400	400x1050	2	2830	114,3/3,6	4630	400x1150	2	3240	114,3/3,6	5040	400x1150	
a = 2900 b = 1600	4,64	3	1600	88,9/3,2	3200	300x950	3	3080	101,6/3,6	4680	400x1050	3	3580	101,6/3,6	5180	400x1050	
a = 4500 b = 1000	4,50	4	1600	76,1/2,9	2600	300x850	4	3820	88,9/3,2	4820	300x950	4	4560	101,6/3,6	5560	400x1050	
a = 2450 b = 2000	4,90	2	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	2	2830	127,0/4,0	4830	400x1250	2	3240	127,0/4,0	5240	400x1250	
a = 4900 b = 1000	4,90	3	1600	88,9/3,2	2600	300x950	4	3990	101,6/3,6	4990	400x1050	4	4790	101,6/3,6	5790	400x1050	
a = 3500 b = 1600	5,60	3	1600	88,9/3,2	3200	400x950	3	3340	114,3/3,6	4940	400x1150	3	3920	114,3/3,6	5520	400x1150	
a = 3900 b = 1600	6,24	4	1600	88,9/3,2	3200	300x950	4	3560	101,6/3,6	5160	400x1050	4	4210	114,3/3,6	5810	400x1150	
a = 2900 b = 2000	5,80	3	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	3	3080	114,3/3,6	5080	400x1150	3	3580	114,3/3,6	5580	400x1150	
a = 3500 b = 2000	7,00	3	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	3	3340	127,0/4,0	5340	400x1250	3	3920	127,0/4,0	5920	400x1250	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm															
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:									
								1:2,0				1:1,5					
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm	
a = 2900 b = 2500	7,25	3	1600	101,6/3,6	4100	400x1050	3	3080	127,0/4,0	5580	400x1250	3	3580	127,0/4,0	6080	400x1250	
a = 3900 b = 2000	7,80	4	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	4	3560	114,3/3,6	5560	400x1150	4	4210	127,0/4,0	6210	400x1250	
a = 4900 b = 1600	7,84	4	1600	88,9/3,2	3200	400x950	4	3990	127,0/4,0	5590	400x1250	4	4790	127,0/4,0	6390	400x1250	
a = 3500 b = 2500	8,75	3	1600	114,3/3,6	4100	400x1150	3	3340	139,7/4,0	5840	400x1350	3	3920	139,7/4,0	6420	400x1350	
a = 4500 b = 2000	9,00	4	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	4	3820	127,0/4,0	5820	400x1250	4	4560	127,0/4,0	6560	400x1250	
a = 3900 b = 2500	9,75	4	1600	101,6/3,6	4100	400x1050	4	3560	127,0/4,0	6060	400x1250	4	4210	139,7/4,0	6710	400x1350	
a = 4900 b = 2000	9,80	4	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	4	3990	127,0/4,0	5990	400x1250	4	4790	139,7/4,0	6790	400x1350	
a = 4500 b = 2500	11,25	4	1600	114,3/3,6	4100	400x1150	4	3820	139,7/4,0	6320	400x1350	4	4560	159,0/4,0	526	500x1350	
a = 3900 b = 3000	11,70	4	1600	114,3/3,6	4600	400x1150	4	3560	139,7/4,0	6560	400x1350	4	4210	159,0/4,0	7210	500x1350	
a = 4900 b = 2500	12,25	4	1600	114,3/3,6	4100	400x1150	4	3990	159,0/4,0	6490	500x1350	4	4790	159,0/4,0	7290	500x1350	
a = 3500 b = 3700	12,95	3	1600	139,7/4,0	5300	400x1350	3	3340	168,3/5,0	7040	500x1450	3	3920	168,3/5,0	7620	500x1450	
a = 4500 b = 3000	13,50	4	1600	127,0/4,0	4600	400x1250	4	3820	159,0/4,0	6820	500x1350	4	4560	159,0/4,0	7560	500x1350	
a = 3900 b = 3700	14,43	4	1600	127,0/4,0	5300	400x1250	4	3560	159,0/4,0	7260	500x1350	4	4210	168,3/5,0	7910	500x1450	
a = 4900 b = 3000	14,70	4	1600	127,0/4,0	4600	400x1250	4	3990	159,0/4,0	6990	500x1350	4	4790	168,3/5,0	7790	500x1450	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm														
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:								
								1:2,0				1:1,5				
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys , mm	PVS skaičius, vnt.	Didži ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm
a = 4500 b = 3700	16,65	4	1600	139,7/4,0	5300	400x1350	4	3820	168,3/5,0	7520	500x1450	4	4560	168,3/5,0	8260	500x1450
a = 4900 b = 3500	17,15	4	1600	139,7/4,0	5100	400x1350	4	3990	168,3/5,0	7490	500x1450	4	4790	168,3/5,0	8290	500x1450
a = 4500 b = 4200	18,90	4	1600	159,0/4,0	5800	500x1350	4	3820	168,3/5,0	8020	500x1450	4	4560	193,7/5,0	8760	500x1600
a = 4900 b = 4200	20,58	4	1600	159,0/4,0	5800	500x1350	4	3990	193,7/5,0	8190	500x1600	4	4790	193,7/5,0	8990	500x1600
a = 5000 b = 4500	22,50	4	1600	168,3/5,0	6100	500x1450	4	4040	193,7/5,0	8540	500x1600	4	4850	219,1/6,0	9350	500x1750
a = 5500 b = 4500	24,75	4	1600	168,3/5,0	6100	500x1450	4	4260	219,1/6,0	8760	500x1750	4	5140	219,1/6,0	9640	500x1750
a = 6000 b = 4500	27,00	4	1600	168,3/5,0	6100	500x1450	4	4480	219,1/6,0	8980	500x1750	4	5430	219,1/6,0	9930	500x1750
a = 5500 b = 5000	27,50	4	1600	193,7/5,0	6600	500x1600	4	4260	219,1/6,0	9260	500x1750	4	5140	219,1/6,0	10140	500x1750
a = 6000 b = 5000	30,00	4	1600	193,7/5,0	6600	500x1600	4	4480	219,1/6,0	9480	500x1750	4	5430	219,1/6,0	10430	600x1900

**8 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų be pasparų specifikacija (II vėjo apkrovos rajonas)**

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm															
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje								Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:							
		1:2,0				1:1,5											
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	
skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	ilgis be pamatu, mm		
a = 2900 b = 1000	2,90	3	1600	76,1/2,9	2600	300x850	3	3080	88,9/3,2	4080	300x950	3	3480	101,6/3,6	4580	400x1050	
a = 1950 b = 1600	3,12	2	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	2	2630	114,3/3,6	4230	400x1150	2	2970	114,3/3,6	4570	400x1150	
a = 3500 b = 900	3,15	3	1600	76,1/2,9	2500	300x850	3	3340	101,6/3,6	4240	400x1050	3	3800	101,6/3,6	4820	400x1050	
a = 2900 b = 1150	3,33	3	1600	88,9/3,2	2750	300x950	3	3080	101,6/3,6	4230	400x1050	3	3480	101,6/3,6	4730	400x1050	
a = 4500 b = 700	3,15	3	1600	76,1/2,9	2300	300x850	4	3820	88,9/3,2	4520	300x950	4	4330	101,6/3,6	5260	400x1050	
a = 2450 b = 1400	3,43	2	1600	101,6/3,6	3000	400x1050	2	2830	114,3/3,6	4230	400x1150	2	3240	114,3/3,6	4640	400x1150	
a = 1950 b = 1800	3,51	2	1600	101,6/3,6	3400	400x1050	2	2630	114,3/3,6	4430	400x1150	2	2970	114,3/3,6	4770	400x1150	
a = 3500 b = 1000	3,50	3	1600	88,9/3,2	2600	300x950	3	3340	101,6/3,6	4340	400x1050	3	3800	101,6/3,6	4920	400x1050	
a = 4900 b = 700	3,43	3	1600	76,1/2,9	2300	300x850	4	3990	101,6/3,6	4690	400x1050	4	4550	101,6/3,6	5490	400x1050	
a = 3900 b = 1000	3,90	4	1600	76,1/2,9	2600	300x850	4	3560	101,6/3,6	4560	400x1050	4	4010	101,6/3,6	5210	400x1050	
a = 2450 b = 1600	3,92	2	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	2	2830	127,0/4,0	4430	400x1250	2	3240	127,0/4,0	4840	400x1250	
a = 2900 b = 1400	4,06	3	1600	88,9/3,2	3000	300x950	3	3080	101,6/3,6	4480	400x1050	3	3480	114,3/3,6	4980	400x1150	
a = 2450 b = 1800	4,41	2	1600	114,3/3,6	3400	400x1150	2	2830	127,0/4,0	4630	400x1250	2	3240	127,0/4,0	5040	400x1250	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm															
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:									
								1:2,0				1:1,5				PVS	
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	
a = 2900 b = 1600	4,64	3	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	3	3080	114,3/3,6	4680	400x1150	3	3480	114,3/3,6	5180	400x1150	
a = 4500 b = 1000	4,50	4	1600	88,9/3,2	2600	300x950	4	3820	101,6/3,6	4820	400x1050	4	4330	114,3/3,6	5560	400x1150	
a = 2450 b = 2000	4,90	2	1600	114,3/3,6	3600	400x1150	2	2830	127,0/4,0	4830	400x1250	2	3240	139,7/4,0	5240	400x1350	
a = 4900 b = 1000	4,90	4	1600	88,9/3,2	2600	300x950	4	3990	114,3/3,6	4990	400x1150	4	4550	114,3/3,6	5790	400x1150	
a = 3500 b = 1600	5,60	3	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	3	3340	127,0/4,0	4940	400x1250	3	3800	127,0/4,0	5520	400x1250	
a = 3900 b = 1600	6,24	4	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	4	3560	114,3/3,6	5160	400x1150	4	4010	127,0/4,0	5810	400x1250	
a = 2900 b = 2000	5,80	3	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	3	3080	127,0/4,0	5080	400x1250	3	3480	127,0/4,0	5580	400x1250	
a = 3500 b = 2000	7,00	3	1600	114,3/3,6	3600	400x1150	3	3340	139,7/4,0	5340	400x1350	3	3800	139,7/4,0	5920	400x1350	
a = 2900 b = 2500	7,25	3	1600	127,0/4,0	4100	400x1250	3	3080	139,7/4,0	5580	400x1350	3	3480	159,0/4,0	6080	500x1350	
a = 3900 b = 2000	7,80	4	1600	101,6/3,6	3600	400x1050	4	3560	127,0/4,0	5560	400x1250	4	4010	139,7/4,0	6210	400x1350	
a = 4900 b = 1600	7,84	4	1600	101,6/3,6	3200	400x1050	4	3990	127,0/4,0	5590	400x1250	4	4550	139,7/4,0	6390	400x1350	
a = 3500 b = 2500	8,75	3	1600	127,0/4,0	4100	400x1250	3	3340	159,0/4,0	5840	500x1350	3	3800	159,0/4,0	6420	500x1350	
a = 4500 b = 2000	9,00	4	1600	114,3/3,6	3600	400x1150	4	3820	139,7/4,0	5820	400x1350	4	4330	159,0/4,0	6560	500x1350	
a = 3900 b = 2500	9,75	4	1600	127,0/4,0	4100	400x1250	4	3560	159,0/4,0	6060	500x1350	4	4010	159,0/4,0	6710	500x1350	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm															
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:									
								1:2,0				1:1,5				PVS	
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	
a = 4900 b = 2000	9,80	4	1600	114,3/3,6	3600	400x1150	4	3990	159,0/4,0	5990	500x1350	4	4550	159,0/4,0	6790	500x1350	
a = 4500 b = 2500	11,25	4	1600	127,0/4,0	4100	400x1250	4	3820	159,0/4,0	6320	500x1350	4	4330	168,3/5,0	7060	500x1450	
a = 3900 b = 3000	11,70	4	1600	127,0/4,0	4600	400x1250	4	3560	159,0/4,0	6560	500x1350	4	4010	168,3/5,0	7210	500x1450	
a = 4900 b = 2500	12,25	4	1600	127,0/4,0	4100	400x1250	4	3990	168,0/5,0	6490	500x1450	4	4550	168,3/5,0	7290	500x1450	
a = 3500 b = 3700	12,95	3	1600	159,0/4,0	5300	500x1350	3	3340	193,7/5,0	7040	500x1600	3	3920	193,7/5,0	7620	500x1600	
a = 4500 b = 3000	13,50	4	1600	139,7/4,0	4600	400x1350	4	3820	168,3/5,0	6820	500x1450	4	4480	168,3/5,0	7560	500x1450	
a = 3900 b = 3700	14,43	4	1600	159,0/4,0	5300	500x1350	4	3560	168,3/5,0	7260	500x1450	4	4140	193,7/5,0	7910	500x1600	
a = 4900 b = 3000	14,70	4	1600	159,0/4,0	4600	500x1350	4	3990	168,3/5,0	6990	500x1600	4	4710	193,7/5,0	7790	500x1600	
a = 4500 b = 3700	16,65	4	1600	159,0/4,0	5300	500x1350	4	3820	193,7/5,0	7520	500x1600	4	4560	193,7/5,0	8260	500x1600	
a = 4900 b = 3500	17,15	4	1600	159,0/4,0	5100	500x1350	4	3990	193,7/5,0	7490	500x1600	4	4790	193,7/5,0	8290	500x1600	
a = 4500 b = 4200	18,90	4	1600	168,3/5,0	5800	500x1450	4	3820	193,7/5,0	8020	500x1600	4	4560	219,1/6,0	8760	500x1750	
a = 4900 b = 4200	20,58	4	1600	168,3/5,0	5800	500x1450	4	3990	219,1/6,0	8190	500x1750	4	4790	219,1/6,0	8990	500x1750	
a = 5000 b = 4500	22,50	4	1600	193,7/5,0	6100	500x1600	4	4040	219,1/6,0	8540	500x1750	4	4850	219,1/6,0	9350	500x1750	
a = 5500 b = 4500	24,75	4	1600	193,7/5,0	6100	500x1600	4	4260	219,1/6,0	8760	500x1750	4	5140	273,0/6,0	9640	600x1900	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm														
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:								
								1:2,0				1:1,5				
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžių ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžių ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžių ausias AG, mm	PVS skersmuo / sienutės storis, mm		Pamato matmenys, mm
a = 6000 b = 4500	27,00	4	1600	193,7/5,0	6100	500x1600	4	4480	273,0/6,0	8980	600x1900	4	5430	273,0/6,0	9930	600x1900
a = 5500 b = 5000	27,50	4	1600	219,1/6,0	6600	500x1750	4	4260	273,0/6,0	9260	600x1900	4	5140	273,0/6,0	10140	600x1900
a = 6000 b = 5000	30,00	4	1600	219,1/6,0	6600	500x1750	4	4480	273,0/6,0	9480	600x1900	4	5430	273,0/6,0	10430	600x1900

**9 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų su pasparomis specifikacija (I vėjo apkrovos rajonas)**

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 2900 b = 1000	2,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 1950 b = 1600	3,12	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	400x1300	
a = 3500 b = 900	3,15	2	1600	76,1/2,0	2500	2370	400x1300	
a = 2900 b = 1150	3,33	2	1600	76,1/2,0	2750	2510	400x1300	
a = 4500 b = 700	3,15	2	1600	76,1/2,0	2300	2250	400x1300	
a = 2450 b = 1400	3,43	2	1600	76,1/2,0	3000	2660	400x1300	
a = 1950 b = 1800	3,51	2	1600	76,1/2,0	3400	2890	400x1300	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatu), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 3500 b = 1000	3,50	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 4900 b = 700	3,43	2	1600	76,1/2,0	2300	2250	400x1300	
a = 3900 b = 1000	3,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 2450 b = 1600	3,92	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	400x1300	
a = 2900 b = 1400	4,06	2	1600	76,1/2,0	3000	2660	400x1300	
a = 2450 b = 1800	4,41	2	1600	76,1/2,0	3400	2890	400x1300	

## 9 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0					1:1,5						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatu), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 2900 b = 1000	2,90	2	3010	76,1/2,0	4010	4050	400x1300	2	3480	76,1/2,0	4480	4600	400x1300
a = 1950 b = 1600	3,12	2	2630	76,1/2,0	4230	3960	400x1300	2	2970	76,1/2,0	4570	4360	400x1300
a = 3500 b = 900	3,15	2	3250	76,1/2,0	4150	4270	400x1300	2	3800	76,1/2,0	4700	4910	400x1300
a = 2900 b = 1150	3,33	2	3010	76,1/2,0	4160	4140	400x1300	2	3480	76,1/2,0	4630	4680	400x1300

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm												
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:												
		1:2,0						1:1,5						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	paspalos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	paspalos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 4500 b = 700	3,15	2	3650	76,1/2,0	4350	4620	400x1300	2	4330	76,1/2,0	5030	5410	400x1300	
a = 2450 b = 1400	3,43	2	2830	76,1/2,0	4230	4080	400x1300	2	3240	76,1/2,0	4640	4550	400x1300	
a = 1950 b = 1800	3,51	2	2630	76,1/2,0	4430	4080	400x1300	2	2970	76,1/2,0	4770	4470	400x1300	
a = 3500 b = 1000	3,50	2	3250	76,1/2,0	4250	4330	400x1300	2	3800	76,1/2,0	4800	4970	400x1300	
a = 4900 b = 700	3,43	2	3810	76,1/2,0	4510	4800	400x1300	2	4550	76,1/2,0	5250	5660	400x1300	
a = 3900 b = 1000	3,90	2	3410	76,1/2,0	4410	4520	400x1300	2	4010	76,1/2,0	5010	5210	400x1300	
a = 2450 b = 1600	3,92	2	2830	76,1/2,0	4430	4190	400x1300	2	3240	76,1/2,0	4840	4670	400x1300	
a = 2900 b = 1400	4,06	2	3010	76,1/2,0	4410	4280	400x1300	2	3480	76,1/2,0	4880	4830	400x1300	
a = 2450 b = 1800	4,41	2	2830	76,1/2,0	4630	4310	400x1300	2	3240	76,1/2,0	5040	4780	400x1300	

### 9 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm									
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje									
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS						Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	paspalos ilgis, mm					
a = 2900 b = 1600	4,64	2	1600	76,1/2,0	3200	2770				400x1300	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm					
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje					
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramščio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	
a = 4500 b = 1000	4,50	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300
a = 2450 b = 2000	4,90	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	400x1300
a = 4900 b = 1000	4,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300
a = 3500 b = 1600	5,60	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300
a = 3900 b = 1600	6,24	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300
a = 2900 b = 2000	5,80	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1300
a = 3500 b = 2000	7,00	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1300
a = 2900 b = 2500	7,25	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	500x1300
a = 3900 b = 2000	7,80	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1300
a = 4900 b = 1600	7,84	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300
a = 3500 b = 2500	8,75	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	500x1500
a = 4500 b = 2000	9,00	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1500
a = 3900 b = 2500	9,75	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	600x1500

## 9 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm
a = 2900 b = 1600	4,64	2	3010	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	400x1300	2	3480	76,1/2,0	5080	4940	400x1300
a = 4500 b = 1000	4,50	2	3650	76,1/2,0	4650	4790	400x1300	2	4330	76,1/2,0	5330	5580	400x1300
a = 2450 b = 2000	4,90	2	2830	76,1/2,0	4830	4420	400x1300	2	3240	76,1/2,0	5240	4900	400x1300
a = 4900 b = 1000	4,90	2	3810	76,1/2,0	4810	4980	400x1300	2	4550	76,1/2,0	5550	5830	400x1300
a = 3500 b = 1600	5,60	2	3250	76,1/2,0	4850	4680	500x1300	2	3800	76,1/2,0	5400	5310	500x1300
a = 3900 b = 1600	6,24	2	3410	76,1/2,0	5010	4860	500x1300	2	4010	76,1/2,0	5610	5560	500x1300
a = 2900 b = 2000	5,80	2	3010	76,1/2,0	5010	4630	500x1300	2	3480	76,1/2,0	5480	5170	500x1300
a = 3500 b = 2000	7,00	2	3250	76,1/2,0	5250	4910	500x1300	2	3800	76,1/2,0	5800	5540	500x1300
a = 2900 b = 2500	7,25	2	3010	76,1/2,0	5510	4920	500x1300	2	3480	76,1/2,0	5980	5460	500x1300
a = 3900 b = 2000	7,80	2	3410	76,1/2,0	5410	5090	500x1300	2	4010	76,1/2,0	6010	5790	500x1300
a = 4900 b = 1600	7,84	2	3810	76,1/2,0	5410	5320	500x1300	2	4550	76,1/2,0	6150	6170	500x1300
a = 3500 b = 2500	8,75	2	3250	76,1/2,0	5750	5200	500x1500	2	3800	76,1/2,0	6300	5830	500x1500
a = 4500 b = 2000	9,00	2	3650	76,1/2,0	5650	5370	500x1500	2	4330	76,1/2,0	6330	6160	500x1500

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 3900 b = 2500	9,75	2	3410	76,1/2,0	5910	5380	600x1500	2	4010	76,1/2,0	6510	6080	600x1500

## 9 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm									
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje									
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS						Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm		pasparos ilgis, mm				
a = 4900 b = 2000	9,80	2	1600	76,1/2,0	3600		3000		600x1500		
a = 4500 b = 2500	11,25	2	1600	76,1/2,0	4100		3290		600x1500		
a = 3900 b = 3000	11,70	2	1600	76,1/2,0	4600		3580		600x1500		
a = 4900 b = 2500	12,25	2	1600	76,1/2,0	4100		3290		600x1500		
a = 3500 b = 3700	12,95	2	1600	76,1/2,9	5300		3980		600x1500		
a = 4500 b = 3000	13,50	2	1600	76,1/2,9	4600		3580		600x1500		
a = 3900 b = 3700	14,43	2	1600	76,1/2,9	5300		3980		600x1700		
a = 4900 b = 3000	14,70	2	1600	76,1/2,9	4600		3580		600x1700		
a = 4500 b = 3700	16,65	3	1600	76,1/2,9	5300		3980		600x1500		

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 4900 b = 3500	17,15	3	1600	76,1/2,9	5100	3870	600x1500	
a = 4500 b = 4200	18,90	3	1600	76,1/2,9	5800	4270	600x1500	
a = 4900 b = 4200	20,58	4	1600	76,1/2,9	5800	4270	600x1500	
a = 5000 b = 4500	22,50	4	1600	76,1/2,9	6100	4450	600x1500	
a = 5500 b = 4500	24,75	4	1600	88,9/3,2	6100	4450	600x1500	
a = 6000 b = 4500	27,00	4	1600	88,9/3,2	6100	4450	600x1500	
a = 5500 b = 5000	27,50	4	1600	88,9/3,2	6600	4740	600x1500	
a = 6000 b = 5000	30,00	4	1600	88,9/3,2	6600	4740	600x1700	

## 9 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0					1:1,5						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 4900 b = 2000	9,80	2	3810	76,1/2,0	5810	5560	600x1500	2	4550	76,1/2,0	6550	6410	600x1500
a = 4500 b = 2500	11,25	2	3650	76,1/2,0	6150	5660	600x1500	2	4330	76,1/2,0	6830	6450	600x1500

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 3900 b = 3000	11,70	2	3410	76,1/2,0	6410	5670	600x1500	2	4010	76,1/2,0	7010	6370	600x1500
a = 4900 b = 2500	12,25	2	3810	76,1/2,0	6310	5840	600x1500	2	4550	76,1/2,0	7050	6690	600x1500
a = 3500 b = 3700	12,95	2	3250	76,1/2,9	6950	5890	600x1500	2	3800	76,1/2,9	7500	6520	600x1500
a = 4500 b = 3000	13,50	2	3650	76,1/2,9	6650	5950	600x1500	2	4330	76,1/2,9	7330	6740	600x1500
a = 3900 b = 3700	14,43	2	3410	76,1/2,9	7110	6070	600x1700	2	4010	76,1/2,9	7710	6770	600x1700
a = 4900 b = 3000	14,70	2	3810	76,1/2,9	6810	6130	600x1700	2	4550	76,1/2,9	7550	6980	600x1700
a = 4500 b = 3700	16,65	3	3760	76,1/2,9	7460	6480	600x1500	3	4480	76,1/2,9	8180	7310	600x1500
a = 4900 b = 3500	17,15	3	3930	76,1/2,9	7430	6560	600x1500	3	4710	76,1/2,9	8210	7460	600x1500
a = 4500 b = 4200	18,90	3	3760	76,1/2,9	7960	6770	600x1500	3	4480	76,1/2,9	8680	7600	600x1500
a = 4900 b = 4200	20,58	4	3990	76,1/2,9	8190	7040	600x1500	4	4790	76,1/2,9	8990	7960	600x1500
a = 5000 b = 4500	22,50	4	4040	76,1/2,9	8540	7260	600x1500	4	4850	76,1/2,9	9350	8200	600x1500
a = 5500 b = 4500	24,75	4	4260	88,9/3,2	8760	7510	600x1500	4	5140	88,9/3,2	9640	8540	600x1500
a = 6000 b = 4500	27,00	4	4480	88,9/3,2	8980	7770	600x1500	4	5430	88,9/3,2	9930	8870	600x1500
a = 5500 b = 5000	27,50	4	4260	88,9/3,2	9260	7800	600x1500	4	5140	88,9/3,2	10140	8820	600x1500

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 6000 b = 5000	30,00	4	4480	88,9/3,2	9480	8050	600x1700	4	5430	88,9/3,2	10430	9160	600x1700

**10 lentelė. Didelių skydų (individualaus projektavimo kelio ženklų) atramų su pasparomis specifikacija (II vėjo apkrovos rajonas)**

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 2900 b = 1000	2,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 1950 b = 1600	3,12	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	400x1300	
a = 3500 b = 900	3,15	2	1600	76,1/2,0	2500	2370	400x1300	
a = 2900 b = 1150	3,33	2	1600	76,1/2,0	2750	2510	400x1300	
a = 4500 b = 700	3,15	2	1600	76,1/2,0	2300	2250	400x1300	
a = 2450 b = 1400	3,43	2	1600	76,1/2,0	3000	2660	400x1300	
a = 1950 b = 1800	3,51	2	1600	76,1/2,0	3400	2890	400x1300	
a = 3500 b = 1000	3,50	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 4900 b = 700	3,43	2	1600	76,1/2,0	2300	2250	400x1300	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 3900 b = 1000	3,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	400x1300	
a = 2450 b = 1600	3,92	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300	
a = 2900 b = 1400	4,06	2	1600	76,1/2,0	3000	2660	500x1300	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0					1:1,5						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	
a = 2900 b = 1000	2,90	2	3010	76,1/2,0	4010	4050	400x1300	2	3480	76,1/2,0	4480	4600	400x1300
a = 1950 b = 1600	3,12	2	2630	76,1/2,0	4230	3960	400x1300	2	2970	76,1/2,0	4570	4360	400x1300
a = 3500 b = 900	3,15	2	3250	76,1/2,0	4150	4270	400x1300	2	3800	76,1/2,0	4700	4910	400x1300
a = 2900 b = 1150	3,33	2	3010	76,1/2,0	4160	4140	400x1300	2	3480	76,1/2,0	4630	4680	400x1300
a = 4500 b = 700	3,15	2	3650	76,1/2,0	4350	4620	400x1300	2	4330	76,1/2,0	5030	5410	400x1300
a = 2450 b = 1400	3,43	2	2830	76,1/2,0	4230	4080	400x1300	2	3240	76,1/2,0	4640	4550	400x1300
a = 1950 b = 1800	3,51	2	2630	76,1/2,0	4430	4080	400x1300	2	2970	76,1/2,0	4770	4470	400x1300
a = 3500 b = 1000	3,50	2	3250	76,1/2,0	4250	4330	400x1300	2	3800	76,1/2,0	4800	4970	400x1300

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	PVS	Pamato matmenys, mm
a = 4900 b = 700	3,43	2	3810	76,1/2,0	4510	4800	400x1300	2	4550	76,1/2,0	5250	5660	400x1300
a = 3900 b = 1000	3,90	2	3410	76,1/2,0	4410	4520	400x1300	2	4010	76,1/2,0	5010	5210	400x1300
a = 2450 b = 1600	3,92	2	2830	76,1/2,0	4430	4190	500x1300	2	3240	76,1/2,0	4840	4670	500x1300
a = 2900 b = 1400	4,06	2	3010	76,1/2,0	4410	4280	500x1300	2	3480	76,1/2,0	4880	4830	500x1300

## 10 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 2450 b = 1800	4,41	2	1600	76,1/2,0	3400	2890	500x1300	
a = 2900 b = 1600	4,64	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300	
a = 4500 b = 1000	4,50	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	500x1300	
a = 2450 b = 2000	4,90	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1300	
a = 4900 b = 1000	4,90	2	1600	76,1/2,0	2600	2430	500x1300	
a = 3500 b = 1600	5,60	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1300	

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatu), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 3900 b = 1600	6,24	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	500x1500	
a = 2900 b = 2000	5,80	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1300	
a = 3500 b = 2000	7,00	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	500x1500	
a = 2900 b = 2500	7,25	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	600x1500	
a = 3900 b = 2000	7,80	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	600x1500	
a = 4900 b = 1600	7,84	2	1600	76,1/2,0	3200	2770	600x1500	
a = 3500 b = 2500	8,75	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	600x1500	
a = 4500 b = 2000	9,00	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	600x1500	

## 10 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0					1:1,5						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatu), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 2450 b = 1800	4,41	2	2830	76,1/2,0	4630	4310	500x1300	2	3240	76,1/2,0	5040	4780	500x1300
a = 2900 b = 1600	4,64	2	3010	76,1/2,0	4610	4400	500x1300	2	3480	76,1/2,0	5080	4940	500x1300

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	Pamato matmenys, mm
a = 4500 b = 1000	4,50	2	3650	76,1/2,0	4650	4790	500x1300	2	4330	76,1/2,0	5330	5580	500x1300
a = 2450 b = 2000	4,90	2	2830	76,1/2,0	4830	4420	500x1300	2	3240	76,1/2,0	5240	4900	500x1300
a = 4900 b = 1000	4,90	2	3810	76,1/2,0	4810	4980	500x1300	2	4550	76,1/2,0	5550	5830	500x1300
a = 3500 b = 1600	5,60	2	3250	76,1/2,0	4850	4680	500x1300	2	3800	76,1/2,0	5400	5310	500x1300
a = 3900 b = 1600	6,24	2	3410	76,1/2,0	5010	4860	500x1500	2	4010	76,1/2,0	5610	5560	500x1500
a = 2900 b = 2000	5,80	2	3010	76,1/2,0	5010	4630	500x1300	2	3480	76,1/2,0	5480	5170	500x1300
a = 3500 b = 2000	7,00	2	3250	76,1/2,0	5250	4910	500x1500	2	3800	76,1/2,0	5800	5540	500x1500
a = 2900 b = 2500	7,25	2	3010	76,1/2,0	5510	4920	600x1500	2	3480	76,1/2,0	5980	5460	600x1500
a = 3900 b = 2000	7,80	2	3410	76,1/2,0	5410	5090	600x1500	2	4010	76,1/2,0	6010	5790	600x1500
a = 4900 b = 1600	7,84	2	3810	76,1/2,0	5410	5320	600x1500	2	4550	76,1/2,0	6150	6170	600x1500
a = 3500 b = 2500	8,75	2	3250	76,1/2,0	5750	5200	600x1500	2	3800	76,1/2,0	6300	5830	600x1500
a = 4500 b = 2000	9,00	2	3650	76,1/2,0	5650	5370	600x1500	2	4330	76,1/2,0	6330	6160	600x1500

## 10 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm					
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS		Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm		
a = 3900 b = 2500	9,75	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	600x1500
a = 4900 b = 2000	9,80	2	1600	76,1/2,0	3600	3000	600x1500
a = 4500 b = 2500	11,25	2	1600	76,1/2,0	4100	3290	600x1700
a = 3900 b = 3000	11,70	2	1600	76,1/2,9	4600	3580	600x1900
a = 4900 b = 2500	12,25	2	1600	76,1/2,9	4100	3290	600x1900
a = 3500 b = 3700	12,95	3	1600	76,1/2,9	5300	3980	600x1500
a = 4500 b = 3000	13,50	3	1600	76,1/2,9	4600	3580	600x1500
a = 3900 b = 3700	14,43	3	1600	76,1/2,9	5300	3980	600x1500
a = 4900 b = 3000	14,70	3	1600	76,1/2,9	4600	3580	600x1500
a = 4500 b = 3700	16,65	4	1600	76,1/2,9	5300	3980	600x1500
a = 4900 b = 3500	17,15	4	1600	76,1/2,9	5100	3870	600x1500
a = 4500 b = 4200	18,90	4	1600	76,1/2,9	5800	4270	600x1500
a = 4900 b = 4200	20,58	4	1600	88,9/3,2	5800	4270	600x1700
a = 5000 b = 4500	22,50	4	1600	88,9/3,2	6100	4450	600x1700
a = 5500 b = 4500	24,75	4	1600	88,9/3,2	6100	4450	600x1900

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm						
		Atramų matmenys, statant lygioje vietovėje						
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm		
a = 6000 b = 4500	27,00	4	1600	88,9/3,2	6100	4450	600x2100	
a = 5500 b = 5000	27,50	4	1600	101,6/3,6	6600	4740	600x2100	
a = 6000 b = 5000	30,00	4	1600	101,6/3,6	6600	4740	600x2300	

## 10 lentelės tēsinys

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
Kraštinių ilgiai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			
				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm				skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	pasparos ilgis, mm	
a = 3900 b = 2500	9,75	2	3410	76,1/2,0	5910	5380	600x1500	2	4010	76,1/2,0	6510	6080	600x1500
a = 4900 b = 2000	9,80	2	3810	76,1/2,0	5810	5560	600x1500	2	4550	76,1/2,0	6550	6410	600x1500
a = 4500 b = 2500	11,25	2	3650	76,1/2,0	6150	5660	600x1700	2	4330	76,1/2,0	6830	6450	600x1700
a = 3900 b = 3000	11,70	2	3410	76,1/2,9	6410	5670	600x1900	2	4010	76,1/2,9	7010	6370	600x1900
a = 4900 b = 2500	12,25	2	3810	76,1/2,9	6310	5840	600x1900	2	4550	76,1/2,9	7050	6690	600x1900
a = 3500 b = 3700	12,95	3	3340	76,1/2,9	7040	5990	600x1500	3	3920	76,1/2,9	7620	6660	600x1500
a = 4500 b = 3000	13,50	3	3760	76,1/2,9	6760	6080	600x1500	3	4480	76,1/2,9	7480	6910	600x1500

Didelių skydų matmenys		Pastatymo aukštis PA = 1500 mm											
		Atramų matmenys, statant pylimų šlaituose, kurių statumas:											
		1:2,0						1:1,5					
Kraštinių ilgai, mm	Plotas, m <sup>2</sup>	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	PVS			Pamato matmenys, mm	PVS skaičius, vnt.	Didžiausias AG, mm	skersmuo / sienutės storis, mm	statramscio ilgis (be pamatų), mm	PVS	Pamato matmenys, mm
a = 3900 b = 3700	14,43	3	3510	76,1/2,9	7210	6190	600x1500	3	4140	76,1/2,9	7840	6920	600x1500
a = 4900 b = 3000	14,70	3	3930	76,1/2,9	6930	6270	600x1500	3	4710	76,1/2,9	7710	7170	600x1500
a = 4500 b = 3700	16,65	4	3820	76,1/2,9	7520	6550	600x1500	4	4560	76,1/2,9	8260	7400	600x1500
a = 4900 b = 3500	17,15	4	3990	76,1/2,9	7490	6630	600x1500	4	4790	76,1/2,9	8290	7550	600x1500
a = 4500 b = 4200	18,90	4	3820	76,1/2,9	8020	6840	600x1500	4	4560	76,1/2,9	8760	7690	600x1500
a = 4900 b = 4200	20,58	4	3990	88,9/3,2	8190	7040	600x1700	4	4790	88,9/3,2	8990	7960	600x1700
a = 5000 b = 4500	22,50	4	4040	88,9/3,2	8540	7260	600x1700	4	4850	88,9/3,2	9350	8200	600x1700
a = 5500 b = 4500	24,75	4	4260	88,9/3,2	8760	7510	600x1900	4	5140	88,9/3,2	9640	8540	600x1900
a = 6000 b = 4500	27,00	4	4480	88,9/3,2	8980	7770	600x2100	4	5430	88,9/3,2	9930	8870	600x2100
a = 5500 b = 5000	27,50	4	4260	101,6/3,6	9260	7800	600x2100	4	5140	101,6/3,6	10140	8820	600x2100
a = 6000 b = 5000	30,00	4	4480	101,6/3,6	9480	8050	600x2300	4	5430	101,6/3,6	10430	9160	600x2300

## V skirsnis. Atramų tipiniai sprendiniai ir projektavimas

### Bendrosios nuostatos

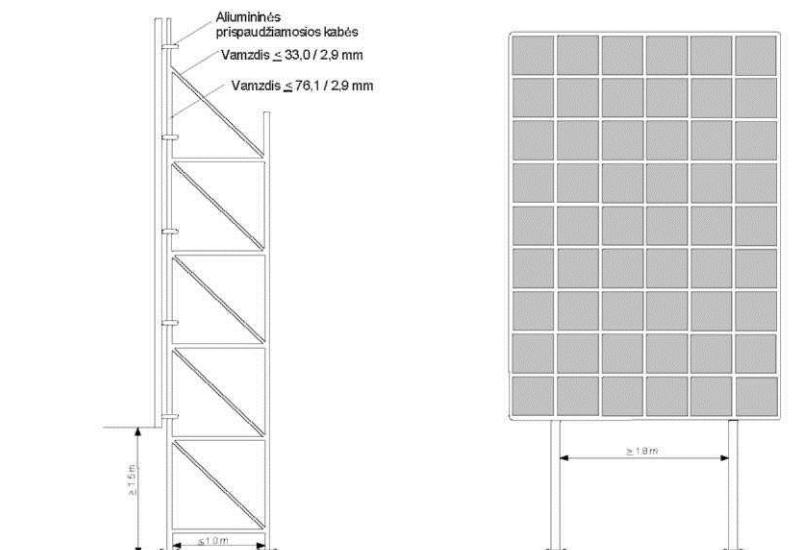
**37.** Atramos iš laikančių profiliuočių, t. y. sukonstruotos, naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS ar kitokio profilio plieninius gaminius, nelaikomas tokiu objektu, kurį patį, esant mažiausiemis galimiems matmenims, transporto priemonė gali nublokšti. Ypač, kai atsitrenkiama dideliu greičiu, keleiviams transporto priemonėje iškyla didelis pavojus, o pati transporto priemonė stipriai apgadinama.

**38.** Atramos, sukonstruotos iš SS, nurodytų 4 iliustracijoje, tinkamai įrengtomis gali būti laikomos tokios, kurias transporto priemonė nubloškia.

**39.** Konstruoti SS gali būti naudojami palyginti mažo skersmens ir lengvi stovų vamzdžiai.

**40.** Ženkļų skydai turi būti taip pritvirtinami prie stovų, kad nuo smūgio stovas galėtų lengvai atitrūkti. Tai galima užtikrinti ženkļų skydus prie SS vamzdinių stulpelių pritvirtinant aliumininėmis prispaudžiamosiomis kabėmis. Kabėms pagaminti naudojamo aluminio cheminė sudėtis turi būti tokia, kuri neleistų vykti cheminei reakcijai tarp PVS ir kabės.

**41.** Esant ženklo skydo apatinės kraštinės aukščiui nuo vietovės paviršiaus ne mažesniams kaip 1,5 m, atsitrenkės į stovą ir po jo atitrūkimo lengvasis automobilis gali pravažiuoti po skydo apačia.



4 iliustracija. Santvarinių stovai (SS)

### Santvarinių stovų (SS) konstrukcinės detalės

**42.** Pagal galimybę turi būti parenkamos galinčios lengvai deformuotis konstrukcijos. Tokiomis konstrukcijomis laikomi PVS ir sukonstruoti iš jų SS, ne didesnių kaip 76,1/2,9 mm matmenų.

**43.** SS pagal galimybę reikštę parinkti 60 mm išorinio skersmens vamzdžius. 76 mm išorinio skersmens PVS parenkami tada, kai reikalinga didesnė skėtra (atstumas tarp santvarinių stovų, nurodytas 4 iliustracijoje) nei rekomenduojama ( $\leq 1,0$  m), naudojant 60 mm išorinio skersmens PVS. Jeigu turi būti nurodoma didesnė skėtra, tuomet įstrižainių vamzdžiai, atsižvelgiant į didesnį klupdymą, parenkami didesnių nei 33,0/2,9 mm matmenų. Atsižvelgiant į tai, nustatytais 1,0 m skaičiuojamas skėtros dydis.

**44.** SS konstruoti naudojami PVS matmenys turi atitikti nurodytus standarte LST EN 10219-1 [4.15]. Esant nuokrypiams nuo standarto LST EN 10219-2 [4.15], gali būti

naudojamos tokios konstrukcijos, kurios tenkina statiskumo (pastovumo) reikalavimus esant mažiausiam virintinės siūlės storui  $a = 2$  mm.

**45.** Kai atramos konstruojamos, virinant konstrukcijas turi būti atsižvelgiama į standartą LST EN 10219-1 [4.14]. Reikia naudoti tokius gaminius, kurie turi tinkamumo virinimui įrodymą.

SS turi būti taip statomi, kad tarpas tarp jų būtų ne mažesnis kaip 1,80 m. Toks reikalavimas yra todėl, kad nuo važiuojamosios dalies nuvažiavęs lengvasis automobilis atsitrenktų tik į vieną stovą.

**46.** Vėjo ryšys tarp ženklo skydo stovų nenumatomas.

### ***Ženkļų skydų pritvirtinimas***

**47.** Ženkļų skydų, kiek tai yra įmanoma, pritvirtinimo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 1,50 m.

**48.** Ženkļų skydai prie PVS, sudarančių SS, gali būti pritvirtinami su aliumininėmis kabėmis arba prie kitokios konstrukcijos stovų tvirtinami kabėmis ir plieniniais varžtais.

### ***Atramų pritvirtinimas prie pamatų***

**49.** Kad būtų užtikrintas atramos nubloškimas, atramos pritvirtinamos, privirinant PVS prie atitinkamų matmenų įdetinės detales pamatų plokštėje. Virintinė siūlė neturi būti storesnė už statiskai reikalaujamą tačiau mažiausias minimalios virintinės siūlės storis pagal 44 punkto nurodymą turi būti ne mažesnis kaip  $a = 2$  mm.

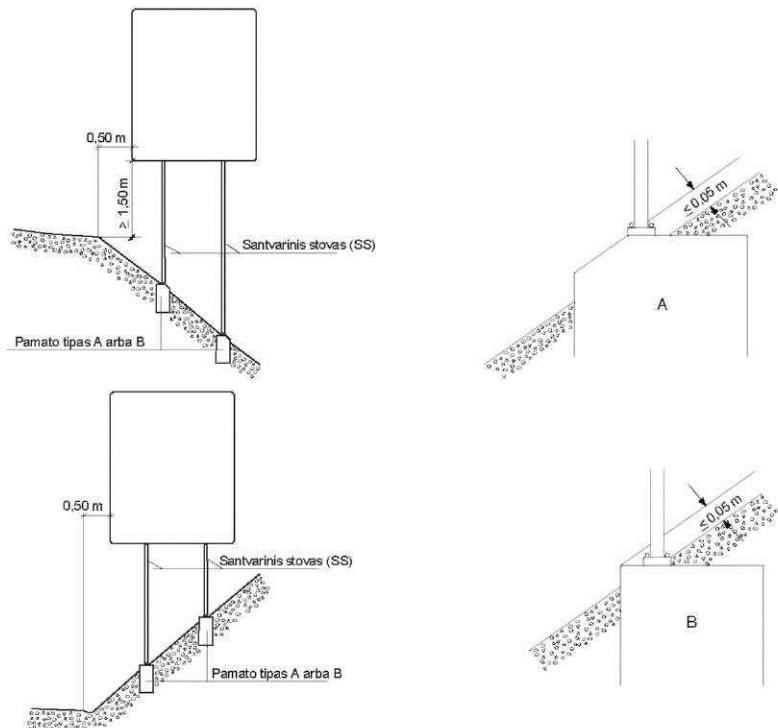
## **VI skirsnis. Apsauga nuo korozijos**

**50.** Atramoms naudojamas plienas turi būti karštai apcinkuotas, laikantis standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimų. Atramų apsaugos nuo korozijos trukmė neturi būti trumpesnė kaip penkeri metai (VII skyriaus nuostata). Ypač kruopščiai turi būti apsaugoma nuo korozijos virintinė siūlė, kai virinama vietoje.

## **VII skirsnis. Pamatai**

**51.** Kai ženkļų skydai įrengiami šlaituose, pamatai įgilinami į šlaitus. Tokiu atveju numatomi nevienodo ilgio stovai. Pastatyti šlaite pamatų kraštinė briauna gali būti ne daugiau kaip 0,05 m iškilusi virš šlaito paviršiaus, kaip pavaizduota 5 iliustracijoje.

**52.** Įrengiant pamatus, turi būti įvertinamos nuo ženkļų skydų ir atramų konstrukcijos į pamatą perduodamos jėgos. Pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2, pamatų betono stiprio gnuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė – F50.



5 iliustracija. Pamatu santvariniams stovams (SS) įrengimas

### VIII skirsnis. Apsauginiai atitvarai

**53.** Statant ženklų skydus pagal IV ir V skirsnio nurodymus, apsauginių atitvarų nereikia numatyti, kai standartinių kelio ženklų atramų konstrukcijoms naudojamas vienas PVS, ne didesnių matmenų kaip 89,0/3,2 mm. Tokios konstrukcijos laikomos transporto priemonių lengvai nubloškiamomis arba lengvai deformuojamomis. Taip pat apsauginių atitvarų numatyti nereikia, projektuojant ir (ar) statant individualaus projektavimo informacinių (nestandartinių) KŽA, kai atstumas tarp naudojamų PVS, kurių matmenys neviršija 89/3,2 mm, yra didesnis kaip 1500 mm.

**54.** Tuo tarpu atskiros atramos iš laikančiųjų profiliuočių, kuriuos sudaro didesnių matmenų vamzdžiai, taip pat ir SS, jeigu jie konstruojami iš didesnių nei 76,1/2,9 mm matmenų vamzdžių nellaikomi lengvai deformuojamomis konstrukcijomis. Šioms konstrukcijoms turi būti numatomi apsauginiai atitvarai.

### VII SKYRIUS. KONTROLĖ IR GARANTINIAI TERMINAI

**55.** Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina techninis prižiūrėtojas ir (arba) užsakovo atstovas.

**56.** KŽA pastatytį naudojamą PVS, tvirtinimo elementų ir pamatų garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip: pamatams – 10 metų, PVS ir tvirtinimo elementams – 5 metai.

### VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

**57.** Taisyklese nurodyti tipiniai sprendiniai taikomi, neatliekant papildomų skaičiavimų.

Jeigu faktinis šlaito statumas yra kitoks, tai, kai jis artimas 1:1,0, parenkami ilgesni PVS, t. y. reikalingam ženklui PVS ilgi padidinant skirtumu tarp PVS ilgių, apskaičiuotų, kai šlaito statumas 1:1,5 ir 1:2,0, o esant šlaito statumui, mažesniam kaip 1:2,0, parenkami trumpesni PVS, sumažinant aukščiau nurodytu skirtumu arba parenkami iš skilties „lygioje

vietovėje“. Papildomai priėmus sprendimą, PVS skersmenys nekeičiami, kadangi šiose Taisyklėse nurodyti PVS apskaičiuoti, taikant atsargos koeficientus.

**58.** KŽA statantys rangovai už atramų netinkamą įrengimą ir (arba) kitus defektus (išskyrus stichinių nelaimių, avarijų ir vandalizmo atvejus), kurie atsirado, nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų atsako įstatymų nustatyta tvarka.

**59.** Šios Taisyklės pakeičia statybos taisykles ST 188710638.08:2004 „Automobilių kelių ženklų tipinės atramos“.

---